

EN
Installation instruction

Read this installation instruction carefully before proceeding and keep for future reference. (Translated text)

- 1 Size
- 2 Operation of windows
- 3 Mounting
- 4 Connection
- 5 Initialisation
- 6 Calibration
- 7 Product code composition
- 8 Important information

DE
Montageanleitung

Vor Montagebeginn bitte sorgfältig diese Montageanleitung lesen und für spätere Verwendung erwahren. (Übersetzer Text)

- 1 Grösse
- 2 Bedienungen von Fenster
- 3 Montage
- 4 Anschluss
- 5 Initialisieren
- 6 Kalibrieren
- 7 Zusammensetzung der Artikellnummer
- 8 Wichtige Informationen

DK
Installationvejledning

Læs denne monteringsvejledning grundigt igennem før montering. Vejledningen bør gemmes. (Original tekst)

- 1 Størrelse
- 2 Betjening af vinduer
- 3 Montage
- 4 Tilslutning
- 5 Initialisering
- 6 Kalibrering
- 7 Varenummersammensætning
- 8 Vigtig information

FR
Consignes d'installation




Lire attentivement les consignes d'installation avant de commencer et les cesser pour consultation future. (Texte traduit)

- 1 Dimensions
- 2 Fonctionnement des fenêtres
- 3 Montage
- 4 Connexion
- 5 Initialisation
- 6 Etalonnage
- 7 Composition de code de produit
- 8 Informations importantes


SE
Montageinstruktion

Läs igenom instruktionerna noga innan du påbörjar monteringen. Spara denna instruktion. (Översatt text)

- 1 Stolek
- 2 Manövrings av fönster
- 3 Montering
- 4 Anslutning
- 5 Initiering
- 6 Kalibrering
- 7 Artikelnummer sammansättning
- 8 Viktig information

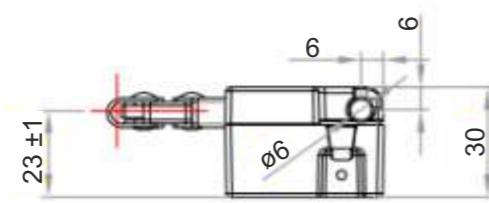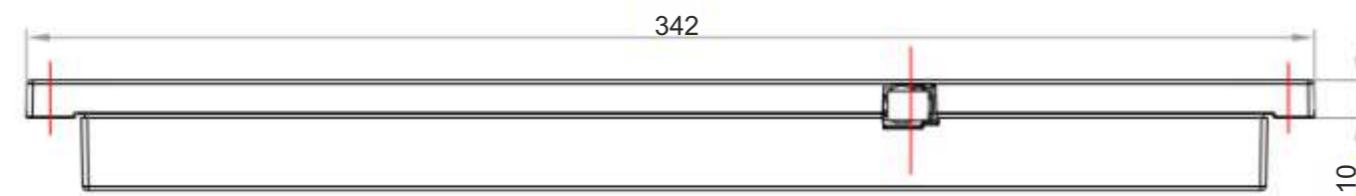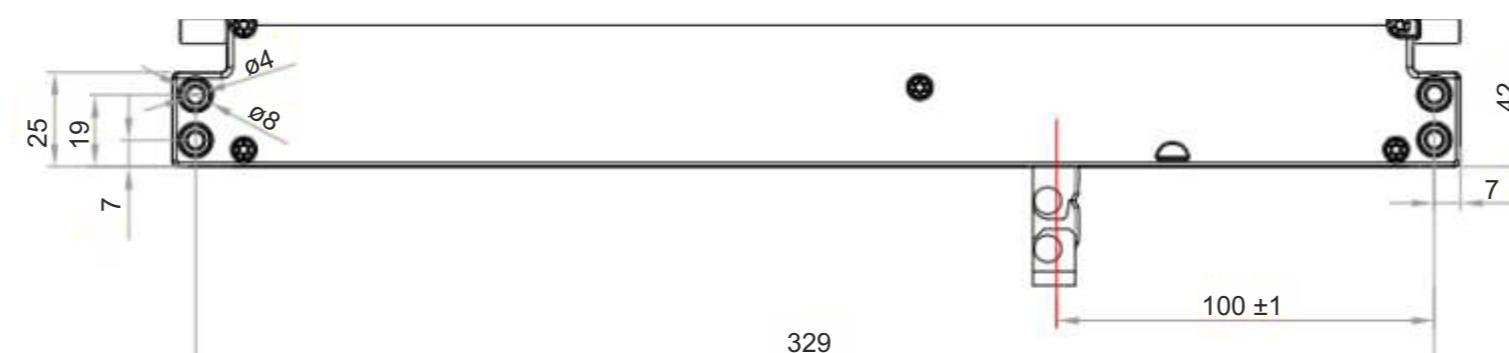1. Size**1. Grösse****1. Størrelse****1. Dimensions****1. Stolek****2. Operation of windows****2. Bedienungen von Fenster**

- Window #1
Fenster #1
Vinhue #1
Fenêtre #1
Fönster #1
- Window #2
Fenster #2
Vinhue #2
Fenêtre #2
Fönster #2

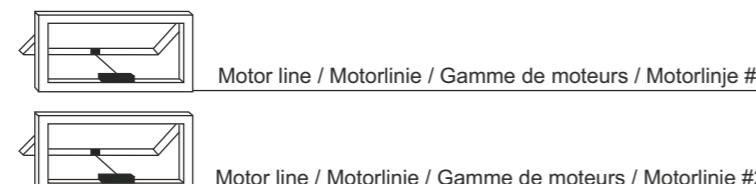**2. Betjening af vinduer**

MotorController / Unité de commande

- Open / Schliessen / Åbne / Ouvrir / Öppna
Close / Zu / Luk / Fermé / Stänga
- Open / Schliessen / Åbne / Ouvrir / Öppna
Close / Zu / Luk / Fermé / Stänga

- Keypad window #1
Lüftungstaster Fenster #1
Betjeningstryk vindue #1
Clavier (sélecteur) fenêtre #1
Manuelt tryck fönster #1
- Keypad window #2
Lüftungstaster Fenster #2
Betjeningstryk vindue #2
Clavier (sélecteur) fenêtre #2
Manuelt tryck fönster #2

3. Mounting

Installation instruction for concealed installation:

Mortise frame for WMX.

Please ensure that mortising and installation are carried out so that cold bridging is avoided.

When positioning the WMX the closing tightness must be maintained.

It is recommended, that where possible, the wiring is concealed within the window profiles.

3. Montage

Montageanleitung für den versteckten Einbau:

Fräsen Sie den Blendrahmen für den WMX aus.

Achten Sie bitte darauf, dass Kältebrücken beim Ausfräsen und Einbau vermieden werden.

Beim Positionieren des WMX ist Rücksicht auf die Fensterdichtigkeit zu nehmen.

Es wird empfohlen, die Kabel-führung im Fensterprofil vorzunehmen.

3. Montage

Monteringsvejledning for skjult indbygning:

Der foretages udfræsning i karm til WMX.

Vær opmærksom på, at udfræsning og indbygning foretages således, at kuldebroer undgås.

Positionering af WMX skal yderligere tage hensyn til vinduets tæthed.

Ledningsføring anbefales foretaget skjult i vinduesprofilen.

3. Montage

Instructions pour montage dissimulé dans le profilé :

Effectuer un fraisage dans le profilé pour le WMX

Faire en sorte que le fraisage et l'intégration du moteur soient effectués de manière à éviter les ponts thermiques.

Lors du positionnement du WMX, il est important de s'assurer de l'étanchéité de la fenêtre

Il est conseillé d'insérer le câblage dans le profilé de la fenêtre

3. Montering



Installationsanvisningar för dold installation:

Utför fräsning i ram till WMX.

Var uppmärksam på att fräsning och installationen utförs så att köldbryggor undviks.

Placering av WMX måste ytterligare ta hänsyn till fönstrets täthet.

Det rekommenderas att dölja kablarna i fönsterkarm.

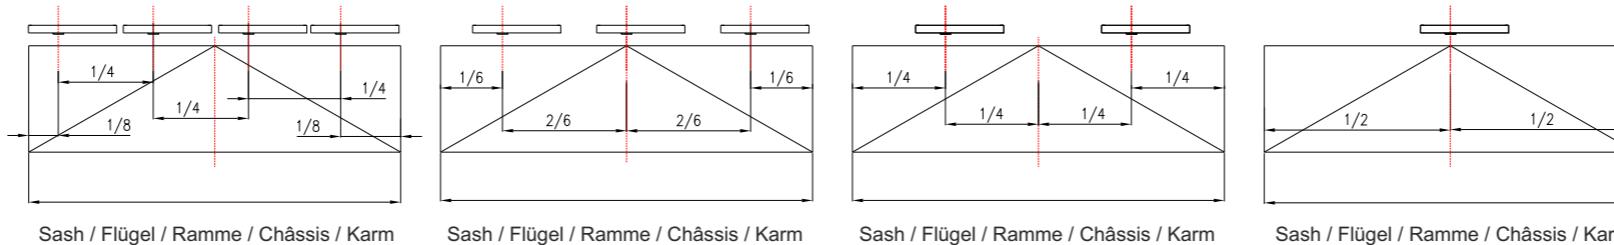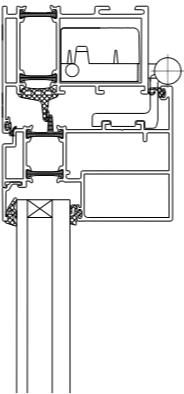

Distribution of window actuator / actuators in the window sash
Verteilung Antriebs / der Antrieben in dem Fensерflügel
Fordeling af vinduesmotor / -motorer i vinduesrammen
Répartition des moteurs de fenêtre/Moteurs dans le châssis de la fenêtre
Fördelning av fönster motor /motorer i fönsterkarm

Rules for concealed installation

Installation

Both vertically and horizontally the placing of the window actuator and the chain bracket is to be observed with a precision of 1 mm.

The chain bracket must be placed so that the point where the chain comes out is exactly opposite the window actuator.

In order to avoid damages use opening restrictors in connection with bottom-hung windows.

Regeln für den versteckten Einbau

Platzierung

Dabei ist sowohl senkrecht als auch waagerecht eine Genauigkeit von 1 mm bei Platzierung von dem Einbauantrieb und dem Flügelbeschlag einzuhalten.

Der Flügelbeschlag muss so platziert werden, dass er den Kettenaustrittspunkt des Antriebs genau gegenüber liegt.

Um Schäden zu vermeiden sind bei Kippflügeln immer Fangscheren zu verwenden.



Pivotal installation

If necessary the actuator can be built-in pivotally. This means that the cavity in the profile should be larger than the outer dimensions of the actuator for concealed installation (29x42 mm).

Drehbarer Einbau

Der Antrieb kann, wenn es notwendig ist, drehbar eingebaut werden. Das bedeutet, dass der Hohlrbaum im Profil größer sein muss als die Außenmaße des Einbauantriebs (29x42 mm).

Regler for indbygning

Placering

Såvel vandret som lodret placering af kædemotor og kædebeslag skal udføres med en nøjagtighed på 1 mm.

Kædebeslaget skal placeres, så punktet, hvor kæden kommer ud, ligger præcis over for vinduesåbnrnerne.

For at undgå skader, bør der altid anvendes saksebeslag i forbindelse med bundhængte vinduer.

Règles pour montage dissimulé

Positionnement

Qu'il soit horizontal ou vertical, le placement du moteur à chaîne et de ses fixations doit respecter une exactitude de +/- 1 mm.

Les fixations doivent être placées de manière à ce que le point où la chaîne sort, soit exactement en face de la fixation sur le profil opposé.


Afin d'éviter les accidents, il est important de placer des compas sur les côtés de la fenêtre dans le cas de fenêtres à soufflet (fixes en partie basse).

Drejelig indbygning

Hvis det er nødvendigt, kan kædemotoren indbygges drejeligt.
Det betyder, at hulrummet i profilet skal være større end ydermålene på kædemotoren (29x42 mm).

Montage en intégré en pivot

Si c'est nécessaire, le moteur à chaîne peut être monté de manière à pouvoir pivoter. Cela nécessite que l'espace réservé au moteur soit supérieur aux dimensions extérieures de celui-ci.

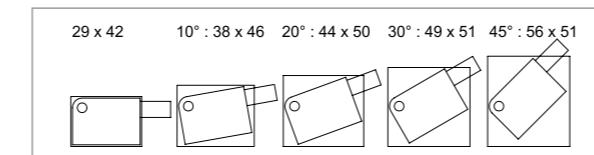

Regler för dold installation

Plats

Både horisontell och vertikal placering av kedjemotor och kedja tillbehör skall utföras med en noggrannhet på 1 mm.

Kedjan fästet bör placeras så att den punkt där kedjan kommer ut, är exakt till fönstret operatören.

För att undvika skador, använd alltid säkerhetsbeslag (öppningsbegränsar) i samband med bottenhängda fönster

Roterbart installation

Vid behov kedjan motor kan inbyggda vridbart. Detta innebär att kaviten i profilen bör vara större än de yttre dimensionerna hos kedjan motor (29x42 mm).

3. Mounting (continued)

Gap – actuator and bracket

The free distance between the window actuator and the chain bracket should be at least 3 mm, so the sash above the proofing stops and the chain bracket does not strike against the window operator.

3. Montage (forgefahren)



Genug Distanz

Die freie Distanz zwischen Fensterantrieb und Flügelbeschlag muss mindestens 3 mm beantragen, damit der Flügel beim Schließen über die Dichtungen abgebremst wird und der Flügelbeschlag nicht am Fensterantrieb anschlägt.

3. Montage (fortsat)

Afstand nok

Spillerummet mellem kædemotor og rammebeslag skal mindst være 3 mm, så rammen bliver bremset via tætningerne og rammebeslaget ikke støder mod vinduesåbnneren.



Correct chain length



The chain length must not exceed the max. opening of the window brackets.

Richtige Kettenlänge

Die Kettenlänge darf die max. Öffnung der Fensterscheren nicht überschreiten.

Rigtig kædelængde

Kædelængden må ikke overskride den max. åbning på vinduesbeslagene.



Sash edge – top-operated windows



When top hung windows be aware that the internal/lowest sash edge does not press against the chain when opening the window.

Flügelkante bei Senkklapfenster

Bei Senkklapfenstern muss darauf geachtet werden, dass die innere/untere Flügelkante bei der Öffnungsrotation nicht auf die Kette drückt.

Rammekant ved topstyrede vinduer

Ved topstyrede vinduer skal man være opmærksom på, at den indvendige/nederste rammekant ved åbning af vindue ikke trykker på kæden.



Low top-operated windows

If you build the actuator into the sash in connection with low top hung windows; the chain will make an "S" turn and thus load the chain heavily when the window is open. It is advisable to build the actuator into the frame and fix the chain on the sash with the chain bracket WAB 801.

Niedriges Senkklapfenster



Wird bei niedrigen Senkklapfenstern der Antrieb im Flügel eingebaut, weist die Kette in geöffneter Stellung einen S-Schlag auf, wobei sie stark belastet wird. Vorteilhafter ist es, den Antrieb im Blendrahmen einzubauen und die Kette am Flügel mit Kettenbeschlag WAB 801 zu befestigen.

Lavt topstyret vindue

Hvis kædemotoren bygges ind i rammen ved lave topstyrede vinduer slår kæden et „s-slag“ i åben position, hvorefter kæden bliver stærkt belastet. I stedet kan kædemotoren bygges ind i karmen og kæde fastgøres på rammen vha. kædebeslaget WAB 801..

Fenêtres à l'italienne de petite hauteur

Si le moteur à chaîne est monté à l'intérieur du châssis d'une fenêtre à l'italienne de petite hauteur, la chaîne risque de former un « S » en position ouverte car elle est trop chargée. Dans ce cas, placer le moteur dans le dormant et fixer la chaîne sur le châssis avec la fixation de chaîne WAB 801."



Correct wiring



To avoid cable damage in profiles with sharp edges, the cable should be protected when led through holes.

Korrekte Leitungsverlegung

Um Beschädigung der Leitungen in Profilen mit scharfen Ecken zu vermeiden, soll die Leitung bei Durchführungen geschützt werden.

Korrett ledningsförläggning

For at undgå beskadigelse af ledningen i profiler med skarpe kanter, skal ledningen beskyttes ved gennemføring gennem huller.



Chain bracket disengages for access

When selecting a chain bracket be aware it is possible to disengage a closed window e.g. in connection with power failure.

Flügelbeschlag entriegelt für Zutritt

Bei der Auswahl des Flügelbeschlags ist immer zu beachten, dass eine Entriegelung auch bei geschlossenem Fenster z. B. in Verbindung mit Stromausfall möglich sein muss.

Afkobling af kædebeslag

Vær opmærksom på ved valget af kædebeslag, at en afkobling af kædebeslaget også skal være muligt ved lukket vindue f.eks. i forbindelse med strømsvigt


Décloupage des fixations

Lors du choix des fixations, faites en sorte de pouvoir découpler la fixation de chaîne en position fermée, en cas de panne de courant par exemple.

3. Montage (continue)


Ecart suffisant

L'espace libre entre le la moteur à chaîne et la fixation sur le profil opposé doit être d'au moins 3 mm, pour que le profil soit freiné par les joints d'étanchéité et les fixations sans se heurter.



Longueur de chaîne adaptée

La longueur de chaîne ne doit pas excéder l'angle d'ouverture des compas de la fenêtre.



3. Montering (fortsatt)

Tillräckligt distans

Mellanrum mellan fönster motor och kedjafästet bör vara minst 3 mm, så att ramen hålls tillbaka av sälarna och inte för att kedja fästet slår mot fönsteroperatören.

Korrekt kedjelängd

Kedjan längd får inte överskrida max. öppning av fönsterfästen.

Ramen kanten av toppstylda fönster

På topp hängda fönster skal man vara medveten om att den interna / undre ramen kanten inte trycker mot kedjan när fönstret öppnar.

Låg fängsten är

Om kedjamotorn inbyggs i ramen vid låga toppstyrd fönster slår kedjan ett "s-slag" i öppet läge, varvid kedjan blir tungt lastad.
Inbygg istället kedjamotoren i ramen och kedja fäst på ramen med kedjabeslaget WAB 801.


Korrekt ledningsdragning

För att undvika kabelskada i profiler med vassa kanter, bör kabeln skyddas när den leds genom hålen.

Frikopplingen av kedjan fäste

Var uppmärksam på valet av kedjanbeslag att en frikoppling av kedjanbeslaget också vara möjligt när fönster är stängda till exempel i samband med ett strömavbrott.

4. Connection



4. Anschluss

Europe
For connection use WindowMaster standard WLLextention cable (to be ordered separately).

If the chain actuator is used in connection with smoke ventilation, the plugs mounted are to be cut off, and replaced by plugs / connectors approved for smoke ventilation.

Other countries
For connection use cables and plugs according to national regulation.

UL approved actuators are delivered with 100mm cable and connectors.
Non UL actuators are delivered with 100mm cable and connectors.

Important! According to national regulation, EN 60204-1 and the directive of machinery, the yellow-green cable must not be used for anything else than earth (PE).

Europa
Als eine weiterführende Leitung/Verlängerung ist eine WLL Standardleitung lieferbar und gesondert bestellt werden.

Wenn der Ketten-antrieb im Zusammenhang mit RWA verwendet werden soll, sind die montierten Stecker abschneiden, und stattdessen sollen RWA genehmigte Stecker/Muffen verwendet werden.

Andere Länder
Für den Anschluss müssen Kabel und Stecker nach die Nationale Richtlinien eingehalten werden.

UL geprüfte Antriebe werden mit 100mm Leitung mit Anschlusssteckern geliefert.
Nicht UL geprüfte Antriebe werden mit 100mm Leitung mit Anschlusssteckern geliefert.

Wichtig! Nach den nationalen Vorschriften, EN 60204-1 und der Maschinendirektive, darf die grün-gelbe Ader zu keinem anderen Zweck als Erde (PE) verwendet werden.

4. Tilslutning

Europa
Forlængerkabel WLL kan leveres som standardvare og skal bestilles separat.

Såfremt kædemotor anvendes i forbindelse med brandventilation, skal de fabriksmonterede stik klippes af, og der skal i stedet anvendes stik/muffer godkendt til brandventilation.

Øvrige lande
For tilslutning anvendes kabler og stik iht. de gældende nationale regler.

UL godkendte motorer leveres med 100mm tilledning med tilslutningsstik.
Ikke UL godkendte motorer leveres med 100mm tilledning med tilslutningsstik.

Vigtigt! I henhold til stærkstrømsreglementet, DS EN 60204-1 og maskindirektivet må den gulgrønne beskyttelsesleder ikke anvendes til andet end jord (PE).

4. Connexion

Europe
Une rallonge WLL est disponible en tant que produit standard et doit être commandé séparément.

Si l'moteur à chaîne est utilisé en liaison avec l'évacuation de fumée, les connecteurs montées doivent être coupé et remplacées par des prises/des connecteurs homologués pour l'évacuation de fumée.

D'autres pays
Pour utiliser le câble de raccordement et connecteur selon la réglementation nationale applicable.

Moteurs UL-certifiés sont livrés avec un câble de 100mm avec connecteur.
Moteurs non UL-certifiés sont livrés avec un câble de 100mm avec connecteur.

Important! Conformément à la réglementation nationale en vigueur, EN 60204-1 et la directive des machines, le câble jeune-vert ne doit pas être utilisé pour autre chose que la terre (PE).

4. Anslutning

Europa
Förlängningskabel kan levereras som standardvara (WLL-kabel) och måste beställas separat.

Om kedjemotorn används tillsammans med brandventilation måste de förmonterade kontakerna klippas loss. Använd i stället anslutningar godkända för brandventilation.

Övriga länder
För anslutning använder kablarna och kontaktarna i enlighet med gällande nationella bestämmelser.

UL certifierade motorer levereras med 100mm kabel med kontakt.
Inte UL godkända motorer levereras med 100mm anslutningskabel med kontakt.

Viktig! Enlighet med nationell lagstiftning, EN 60204-1 och direktivet om maskiner måste gulgrön kabel inte användas för något annat som jord (PE).

Wiring length/dimension

Permitted voltage drop in the actuator cable is max.

2V.

When MotorLink™ max. 50m cable to the last actuator.

1 cable per window.

Leitungslänge/-querschnitt

Der zulässige max. Spannungsabfall auf der Motorleitung beträgt 2V.

Bei MotorLink™ max. 50m Leitung bis zu dem letzten Fenster. 1 Leitung pro Fenster.

Ledningslængde/-tværsnit

Det tilladelige spændingstab på motorledningen må max. være 2V.

Ved MotorLink™ max. 50m kabel til sidste motor. 1 kabel per vindue.

Longueur/dimension du câblage

La baisse de tension autorisée dans le câble d'actionneur est de 2V maximum.

Quand MotorLink™ max. 50m câble pour le dernier moteur. 1câble par la fenêtre.

Kabellängd/-tvärslit

Tillåten spänningsförlust för motorledningen är max. 2V.

När MotorLink™ max. 50m kabe till den sidsta motor.

1 kabel per fönster.

±24V Actuators / Antriebe / Motorer / Moteur / Motorer

	Wiring dimensions / Leitungsquerschnitt / Ledningstværsnit / Dimensions du câblage / Kabeltvärsnitt	0,75mm ²	1,50 mm ²	2,50 mm ²	4,00 mm ²
Wiring length max.	1 Actuator / Antrieb / Motor / Moteur / Motor	42m	84m	140m	224m
Leitungslänge max.	2 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer	21m	42m	70m	112m
Ledningslængde max.	3 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer	14m	28m	47m	75m
Longueur max. du câblage	4 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer	11m	21m	35m	56m
Max kabellängd					

MotorLink™ Actuators / Antriebe / Motorer / Moteur / Motorer

	Wiring dimensions / Leitungsquerschnitt / Ledningstværsnit / Dimensions du câblage / Kabeltvärsnitt	0,75mm ²	1,50 mm ²	2,50 mm ²	4,00 mm ²
Wiring length max.	1 Actuator / Antrieb / Motor / Moteur / Motor	42m			50m
Leitungslänge max.	2 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer	21m	42m		50m
Ledningslængde max.	3 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer	14m	28m	47m	50m
Longueur max. du câblage	4 Actuators / Antriebe / Motorer / Moteurs / Motorer	11m	21m	35m	50m
Max kabellängd					

Connection of actuators

For connection to control unit see the Control Unit instruction


Verbindung von Antrieben

Für den Anschluss an die Steuereinheit siehe Steuereinheitelanleitung

WMX 503/803-n		Cable colour Kabelfarbe Kabelfarve Couleur des câbles Kabelfärg		
n = 1 (Single/Simple)	n = 2 (Double/Synchro)	White Weiss Hvid Blanc Vit	Green Grün Grøn Vert Grön	Brown Braun Brun Brun Brun
±24VDC (-1)	Open Auf Åbn Ouvrir Öppna		Maintenance cable	
±24VDC (-2/-3/-4)			Sync	
MotorLink™ (-1/-2/-3/-4)	*		ML-comm	

Tilslutning af motorer

For tilslutning til styreenhed se styreenhedsvejledningen

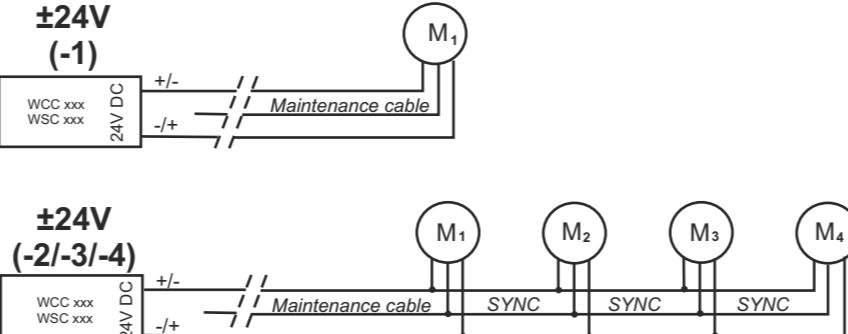

Connexion des actionneurs

Pour la connection de la unité de commande voir la unité de commande-instruction

MotorLink™ (-1/-2/-3/-4)



Anslutning av motorer

För anslutning till styrenhet se styrenhetvägledningen

Maintenance cable	Explanation of words	Worterklaerung	Ordforklaring	Explication des termes	Ordförklaring
	When ±24V DC actuators DO NOT connect the cable to the control unit. The cable can be used for maintenance.	Bei ±24V DC Antrieben werden das Kabel NICHT zu der Stromver-sorgung angeschlossen. Das Kabel kann in verbindung mit Service verwendet werden.	Ved ±24V DC motorer tilsluttes kabelt IKKE strømforsyningen. Kabelt kan anvendes ifbm. service.	Actionneurs ±24V DC : NE PAS connecter le câble à l'unité de commande. Le câble peut être utilisé pour la maintenance.	För ±24V DC-motorer ska kabeln INTE anslutas till strömförsljningen. Kabeln kan användas vid underhåll och service.
Sync	Synchronization communication	Synchronisations-Kommunikation	Synkroniserings-kommunikation	Communication de synchronisation	Synkroniseringskommunikation
*	Depending on ML-comm	Abhängig von ML-comm	Afhængig af ML-comm	Selon ML-comm	Beroende på ML-comm
ML-comm	MotorLink™ communication from WCC / WLC / WLS / WSC / WIC xxM	MotorLink™ Kommunikation mit WCC / WLC / WLS / WSC / WIC xxM	MotorLink™ kommunikation med WCC / WLC / WLS / WSC / WIC xxM	La communication MotorLink™ provenant de WCC / WLC / WLS / WSC / WIC xxM	MotorLink™-kommunikation från WCC / WLC / WLS / WSC / WIC xxM

4. Connection (continued)


MotorLink™ only

Valid combinations of actuators on one motor line:

4. Anschluss (fortgefahrene)

Nur MotorLink™

Zulässige Kombinationen von Antrieben auf einer Motorlinie:

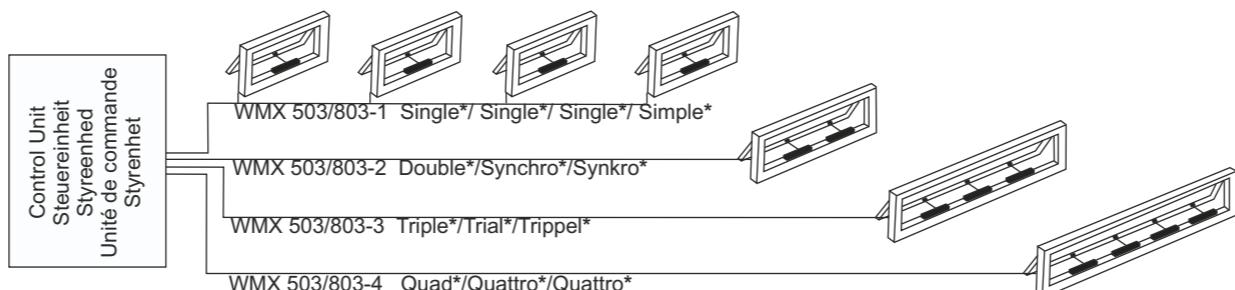


* Up to two espagnolette actuators type WMB 81x-n can be installed on a window (max. one single or two double WMBs on each motor line) - see product sheet for valid actuator combinations.

Actuators with pressure safety strip

Actuators with connection to pressure safety strip can be connected to both ±24V and MotorLink™ panels.

Per window is one actuator with connection to pressure safety strip sufficient.

When using pressure safety strip all actuators on the same motor line be mounted in the same window.

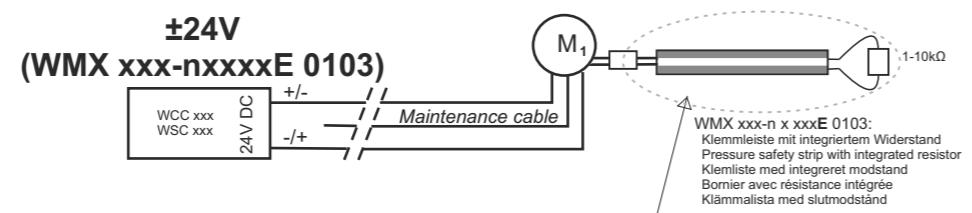

Antriebe mit Klemmschutzleiste

Antriebe mit Klemmschutzleisteanschluss können an sämtlichen ±24V sowie MotorLink™ Steuerungen angeschlossen werden.


Je Fenster ist nur ein Antrieb mit Klemmschutzleisteanschluss erforderlich.

Bei Verwendung einer Klemmschutzleiste an einem Fenster, müssen sämtliche Antriebe an der gleichen Motorlinie der Steuerung angeschlossen werden.

4. Tilslutning (fortsat)

Kun MotorLink™

Tilladelige motorkombinationer på en motorlinie:

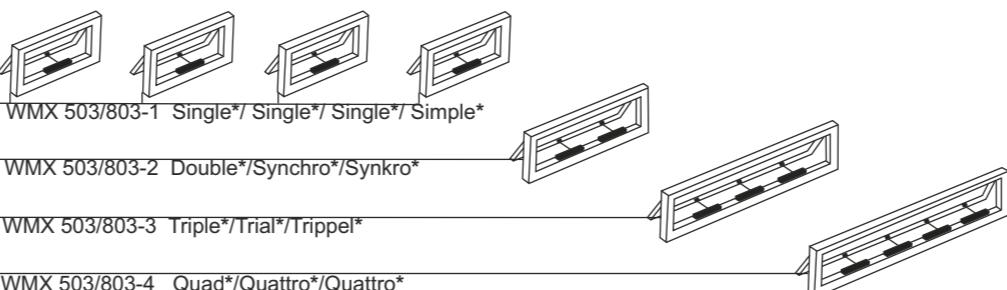

* Bis zu zwei Verriegelungsantriebe Typ WMX 81x-n können an ein Fenster angeschlossen werden (max. ein Single oder zwei Synchro WMB auf einem Motorlinie) - Bitte das Produktblatt der möglichen Antriebskombinationen beachten.

* Op til to låsemotorer type WMB 81x-n kan tilsluttes på et vindue (max. en single eller to synkro WMB'er på en motorlinie) - se produktblad for mulige motorkombinationer.

4. Connexion (continue)

Seulement MotorLink™

Combinaisons valides d'actionneurs sur une gamme de moteurs:

4. Anslutning (fortsatt)

Endast MotorLink™

Tillåtna motorkombinationer på en motorlinje:

* Upp till två låsmotorer av typ WMB 81x-n kan anslutas till ett fönster (högst en singel-WMB eller två synkro-WMB på en motorlinje) se produktblad för möjliga motorkombinationer.

5. Initialisation

±24V DC

- Activate the actuator/actuators shortly by turns in the OPEN/CLOSE directions until the actuator/actuators operate/operators.
- The actuator/actuators is/are now ready for calibration.

MotorLink™

- Turn off the power supply.
- Connect the actuator/actuators to the MotorLink™ power supply.
- Turn on the power supply.
- Within 20sec. the actuators will run in MotorLink™ mode.

5. Initialisieren

±24V DC

- Den Antrieb/die Antriebe kurz abwechselnd in der öffnen/schliessen Richtung aktivieren bis der Motor/die Motoren wieder laufen.
- Der Antrieb/die Antriebe ist/sind nun bereit zum Kalibrieren.

MotorLink™

- Den Strom ausschalten.
- Den Antrieb/die Antriebe an der MotorLink™ Stromversorgung anschliessen.
- Die Stromversorgung einschalten.
- Innerhalb von 20Sek. laufen die Antriebe im MotorLink™ Modus.

5. Initialisering

±24V DC

- Aktiver motoren/motorerne kortvarigt skiftevis i ÅBN-/LUK-retningen indtil motoren/motorerne begynder at køre.
- Motoren/motorerne er nu klar til kalibrering.

MotorLink™

- Sluk for strømforsyningen.
- Tilslut motor/motorerne til MotorLink™ strømforsyningen.
- Tænd for strømforsyningen.
- Inden for 20sek. vil motorerne køre i MotorLink™ mode.

5. Initialisation

±24V

- Aktivera brièvement l'actionneur/les actionneurs tout à tour dans les directions d'OUVERTURE / FERMETURE jusqu'à ce que l'actionneur / les actionneurs fonctionne / fonctionnent.
- L'actionneur/les actionneurs est/sont maintenant prêt(s) pour l'étalonnage

MotorLink™

- Couper l'alimentation électrique.
- Brancher l'actionneur/les actionneurs.
- Mettre en marche l'alimentation électrique.
- Dans les 20 secondes moteurs fonctionnent dans le MotorLink™ mode.

5. Initiering

±24V

- Aktivera motorerna (en eller två) helt kort och växla mellan ÖPPNA/STÄNG tills motorn/motorerna börjar gå.
- Du kan nu kalibrera motorn/motorerna.

MotorLink™

- Stäng av strömförseringen.
- Anslut motorn/motorerna till MotorLink™ strömförseringen..
- Slå på strömförseringen.
- Inom 20 sekunder motorerna körs i MotorLink™ läge.

6. Calibration

Calibration and setting of 0%-point

1. The window actuator is to be calibrated to find the 0%-point when the window is closed. Calibration of the chain position 0%-point has to be determined before using the actuator for the first time and when replacing an actuator.

2. Mount the chain to the frame bracket.

3. Connect the actuator to the power supply and close the window.

a) The windows do not close completely:
If the actuator stop before the window is completely closed, open the windows a couple of millimeters and close again. Repeat the procedure until the windows are completely closed.

b) The windows reverse ca. 5cm:
Due to the build in function that reduces the risk of entrapment the actuator can sometimes open up to 5cm while closing. If this happens, open the window a few millimeters (NEVER OPEN COMPLETELY) and then close it. It might be necessary to repeat the procedure up to 3-5 times until the window is closed (the right 0% point has been set).

4. Open the window completely and see that it opens 100%.

5. The chain position 0% and 100% is now calibrated.

Only in case of problems with too small opening!

Setting of new 0%-point and/or new max chain length.

1. Open the window 5cm.

2. Place a wooden block or similar object with a minimum size of 25mm between sash and frame, this will prevent the window from closing completely when it is being closed.

3. Close the window until it hits the block; this will cause the motor to reverse.

4. Open the window a couple of millimeters more and close the window again, the motor will reverse. Repeat this procedure until the motor stops reversing and squeezes the block.

5. Open the window 5mm and remove the block.

6. Close the window, if the window does not close completely open it a bit and close the window again.

7. Open the window completely.

8. Close the window, the chain position 0% and 100% has now been set.

6. Kalibrieren

Kalibrieren und Einstellen des 0%-Punktes

1. Der Fensterantrieb muss bei geschlossenem Fenster auf seinen 0%-Punkt kalibriert werden. Die Kalibrierung ist vor der Anwendung des Antriebs sowie beim Austausch des Antriebs durchzuführen.

2. Die Ketten in den Kettenbeschlag einhängen.

3. Alle Antriebe an eine Stromversorgung anschließen und das Fenster schließen.

a) Stoppen die Fensterantriebe bevor das Fenster ganz geschlossen ist:
Öffnen Sie das Fenster wieder ein paar Millimeter und schließen Sie es erneut. Wiederholen Sie diese Prozedur bis alle Ketten ganz eingefahren sind.

b) Das Fenster reversiert ca. 5cm:
Die eingebaute Klemmschutzfunktion (Überstromabschaltung am falschen Nullpunkt) kann verursachen dass das Fenster beim Schließen sich wieder bis zu 5cm öffnet. Sollte dieses einmal vorkommen, dann das Fenster ein paar Millimeter weiter öffnen (NIE GANZ ÖFFNEN) und es wieder schließen. Es kann notwendig sein, dass dieses 3-5 Mal wiederholt werden muss, bis das Fenster geschlossen bleibt (Korrekt 0% Punkt ist eingestellt).

4. Öffnen Sie das Fenster komplett und überprüfen Sie dass es 100% frei öffnen kann.

5. Die Kettenposition 0% und 100% sind nun eingestellt

Nur im Falle von Problemen mit einer zu geringen Öffnungsweite!

Einstellen von neuem 0%-Punkt und/oder neuer max. Kettenlänge.

1. Öffnen Sie das Fenster 5cm.

2. Legen Sie einen Holzklotz oder ein ähnliches Objekt mit einer Mindestgröße von 25mm zwischen Flügel und Rahmen, so dass das Fenster nicht vollständig schließen kann.

3. Schließen Sie das Fenster bis es den Klotz trifft und der Motor reversiert.

4. Öffnen Sie das Fenster ein paar Millimeter mehr und schließen Sie das Fenster wieder, bis der Motor reversiert. Wiederholen Sie dies bis der Motor stehen bleibt und den Klotz einklemmt.

5. Öffnen Sie das Fenster 5mm und entfernen Sie den Klotz.

6. Schließen Sie das Fenster, falls das Fenster nicht komplett schließt, öffnen und schließen Sie das Fenster erneut.

7. Öffnen Sie das Fenster komplett und überprüfen Sie dass es 100% frei öffnen kann.

8. Die Kettenposition 0% und 100% sind nun eingestellt.

6. Kalibrering

Kalibrering og fastsættelse af 0%-punkt

1. Vinduesmotoren skal kalibreres, så den har 0%-punkt ved lukket vindue. 0%-punktssætning udføres inden i brugtagning samt ved motorskift.

2. Kæde monteres i rammebeslag.

3. Vinduesmotoren tilsluttet strømforsyningen og vinduet lukkes.

a) Vinduet lukker ikke helt:
Hvis vinduesmotoren stopper først vinduet er lukket helt, åbnes vinduet et par millimeter og lukkes igen. Denne procedure gentages indtil vinduet er helt inde.

b) Vinduet reverserer ca. 5cm:
Vinduesmotorens indbyggede klemmekring kan bevirk, at vinduet under lukning vil åbne ca. 5cm. Hvis dette sker åbner vinduet et par millimeter (ALDRIG HELT OP!) og luk vinduet.

Det kan være nødvendigt at gentage denne procedure op til 3-5 gange først vinduet er helt lukket, derefter er korrekt 0%-punkt er fastsat.

4. Åbn vinduet helt op og kontroller at vinduet åbner 100%.

5. Kædepositionen 0% og 100% er nu fastsat.

Kun ved problem med for lille åbning!

Fastsættelse af ny 0%-punkt og/eller ny max kædelængde.

1. Vinduet åbnes 5cm.

2. En træklods eller lignende genstand på min. 25mm sættes i klemme mellem karm og ramme, således at vinduet ikke kan lukkes helt, når det igen lukkes.

3. Vinduet lukkes indtil det støder på kloden, hvilket medfører at motoren reverserer.

4. Åbn vinduet et par millimeter yderligere og luk vinduet igen, motoren reverserer. Gentag dette indtil motoren bliver stående og klemmer på kloden.

5. Vinduet åbnes 5mm og kloden fjernes.

6. Luk vinduet. Hvis ikke vinduet lukker helt, åbn vinduet en lille smule og luk igen.

7. Vinduet åbnes helt.

8. Luk vinduet og kædepositionen 0% og 100% er nu fastsat.

6. Etalonnage

Calibrage et réglage de la position de chaîne au point 0%

1. Le moteur de fenêtre doivent être calibrés de sorte qu'il soit au point 0 quand la fenêtre est fermée. Le calibrage de la position de la chaîne à 0 doit être effectué avant la première utilisation et en cas de remplacement d'un moteur.

2. Montez la chaîne aux fixations du châssis.

3. Connectez tout le moteur à l'alimentation électrique quand les fenêtres sont fermées.

a) Les fenêtres ne ferment pas complètement:
Si le moteur de fenêtre s'arrête avant que les fenêtres soient complètement fermées. Ouvrez les fenêtres de quelques millimètres et refermez-les. Répétez cette procédure jusqu'à ce que les fenêtres soient entièrement fermées

b) Les fenêtres s'inversent d'environ 5cm:
A cause de la fonction anti-pincement intégrée, les moteurs peuvent parfois garder une ouverture de fenêtre de 5cm lors de la fermeture de celle-ci. Si cela arrive, ouvrez la fenêtre de quelques millimètres (NE JAMAIS OUVRIR LA FENÊTRE EN ENTIER) et fermez-la à nouveau. Parfois il peut être nécessaire de répéter l'opération 3 à 5 fois avant que la fenêtre soit fermée (le point 0 voulu a été trouvé)

4. Ouvrez la fenêtre entièrement et assurez-vous que la fenêtre s'ouvre à 100%.

5. Le calibrage de la chaîne en position 0% et en position 100% est maintenant effectué.

Endast i händelse av problem med för liten öppning!

Inställning av ny 0%-punkten och / eller ny maximal kedjelängd.

1. Öppna fönstret 5cm.

2. Placera ett träblock eller liknande föremål med en minsta storlek på 25 mm mellan fönsterbåge och karm, så att fönstret inte går att stänga helt när den stängs igen.

3. Stäng fönstret tills den träffar blocket; detta kommer att orsaka att motorn backar.

4. Öppna fönstret ett par millimeter mer och stänga fönstret igen - motorn backar. Upprepa proceduren tills motorn slutar backa men stannar och pressar blocket.

5. Öppna fönstret 5mm och ta bort blocket.

6. Stäng fönstret, om fönstret inte stänger helt, öppna och stänga fönstret igen.

7. Öppna fönstret helt igen.

8. Fermez la fenêtre; le réglage de la chaîne au point 0% et 100% est maintenant effectué.

6. Kalibrieren

Kalibrering och inställning av 0%- punkten

1. Fönster motor måste kalibreras så att den har den 0%-punkten vid stängt fönster. 0%-punkt bestämmas före användning och i motorbyte.

2. Montera kedjan på ramfästet.

3. Fönster motor anslutas och fönstret stängas.

a) Fönstren stängas inte helt:
Om fönstret motor stoppar förrän fönstren är helt stängda, öppna då fönstren bara några millimeter och stäng dom igen. Detta upprepas till dess att fönstren är helt i stängda.

b) Fönstren backar ca. 5cm:
Fönster motorens inbyggda säkerhetslist kan orsaka att fönstret vid stängning öppnar ca. 5 cm. Om detta inträffar, öppna då fönstret bara några millimeter (lät det ALDRIG öppnas helt!) och stäng fönstret igen.


Det kan vara nödvändigt att upprepa proceduren upp till 3-5 gånger tills fönstret är stängt (motoren har härvid korrekt 0% punkt) Oppna fönstret helt och se till att det öppnas 100%.

4. Öppna fönstret helt och se till att det öppnas 100%.

5. Kedjans position 0% och 100% är nu kalibrerad.

7. Product code composition

7. Zusammensetzung der Artikelnrumer

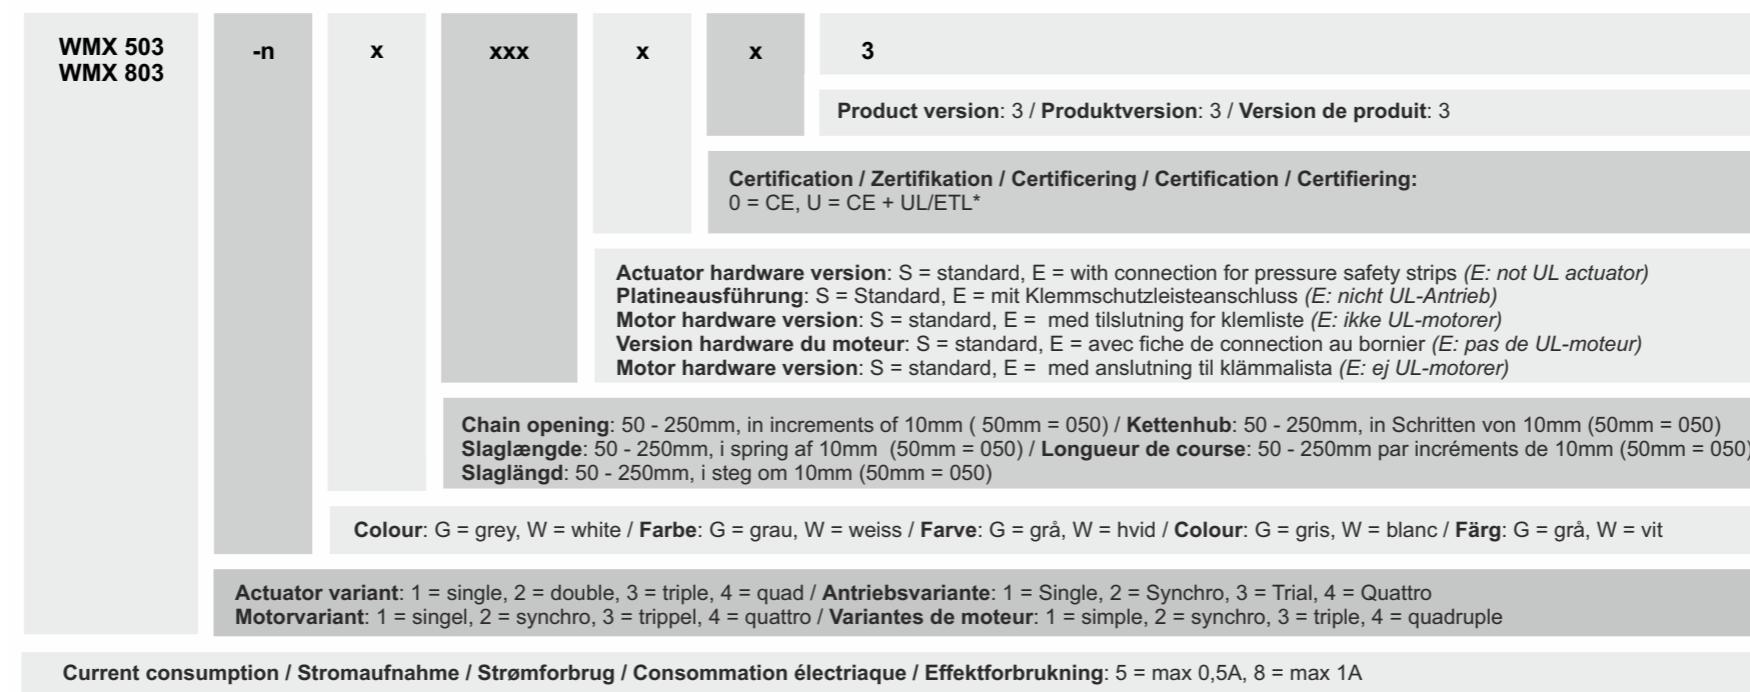

Explanation of product code structure

WMX 503-2G070E 03
WMX 503 actuator, double synchronisation grey, 70mm chain stroke, with connection for pressure safety, with CE certification, product version 3

(*Actuator supplied in sealed plastic packaging*)

Beispiel einer zusammengesetzten Artikel nr.:

WMX 503-2G070E 03
WMX 503-Antrieb, Synchro Variante, grau, 70mm Hub, mit Klemmschutzleistenanschluss, CE-Zertifizierung, Produktversion 3

(*Der Antrieb wird in Schlauchfolienverpackung geliefert*)

* Actuators with "U" in the article no. are ETL certified accordingly to UL 325 and CAN/CSA-22.2 No. 247-92 and is supplied with UL approved cables UL STYLE 2464 (primary for USA/Canada).

UL approved actuators are marked with the ETL logo.

UL-geprüfte Antriebe sind mit dem ETL Logo gekennzeichnet.

Eksempel på varenummersammensætning

WMX 503-2G070E 03
WMX 503-motor, synkro-variant, grå, 70mm slaglængde, med tilslutning for klemliste, CE-mærket, produktversion 3

(*Motoren leveres i forseglet plastemballage*)

* Motorer med "U" i varenummeret er ETL certificeret iht. UL 325 og CAN/CSA-22.2 Nr. 247-92 og leveres med UL-godkendte kabler UL STYLE 2464 (primært for USA/Canada)

UL-godkendte motorer er markeret med ETL-logoet.

Exemple de composition de code de produit

WMX 503-2G070E 03
WMX 503-moteur, variante synchro, gris, longueur de course 70mm, avec fiche de connection au bornier, certification CE, version de produit 3.

(*Le moteur est livré dans un emballage plastique étanche*)

* Moteurs à "U" dans le numéro de pièce est certifiée d'ETL UL 325 et n° CAN/CSA-22.2. 247-92 et vient avec un câble UL STYLE 2464 approuvé de UL (principalement pour les Etats-Unis / Canada).

Moteurs UL-certifiés sont marqués avec le logo le ETL.

Exempel på artikelnummer sammansättning

WMX 503-2G070E 03
WMX 503 motor, synchro, grå, 70mm slaglängd, med anslutning till klämmalista, med with CE certifiering, produkt version 3

(*Motorn levereras i förseglade plastförckanningar*)

* Motorer med "U" på artikel nummer är ETL certifierade enligt UL 325 och CAN/CSA-22..2 nummer 247-92 och levereras med UL-godkända kablar UL STYLE 2464 (primärt för USA / Canada).

UL-certifierade motoer är märkta med ETL-logotypen.



8. Important information

- Attention!**
Do not connect motor to power supply until installation is complete.
- Electrically operated windows may cause personal injury if body parts are caught within the operating area of the window, please follow the enclosed safety instructions.
- Should not be fitted to a window, which is used for emergency escape/access.
- During side hung installation mount the actuator with the cable end facing upwards, this will increase the pressure force of the chain.
- Make sure that mains voltage is disconnected when cleaning or other maintenance/service of the window is being undertaken, and ensure that it cannot be unintentionally reconnected.
- Window actuators for smoke ventilation: If the window actuator has been exposed to temperatures above 90°C it has to be checked by a WindowMaster technician.
- The actuator is a 24V DC product and must not be connected to the mains voltage, as it thereby will be damaged.
- Make sure that the window is in suitable condition for electric operation.
- It is recommended to grease window hinges at least once a year after installation of the motor unit.
- For safety reasons we recommend to install opening restrictors on bottom-hung windows.
- It is recommended that the system is equipped with a rainsensor.
- This product is maintenance free.
we recommend a WindowMaster service contract is taken out to ensure a long term functioning of the system.
- WindowMaster window actuators must only be connected to genuine WindowMaster power supplies. If power supplies other than WindowMaster are used for connection to WindowMaster window actuators then this will invalidate in full any warranty or guarantee for WindowMaster window actuators. WindowMaster take no responsibility for the performance of WindowMaster products or third party products in this instance.
- Cable specifications is a guide only, the overall responsibility resides with the electrical contractor on site.
- Installation must be in accordance with the national electrical regulations.
- Installation in rooms with a high level of humidity must comply with relevant regulations (contact a qualified electrician if necessary).
- Protect against humidity in connection with transportation, storing and installation.
- Operating conditions: Ambient temperature -5°C to +74°C, max. 90% relative humidity (not condensating).
- The product must be disposed of in conformity with national regulations for electronic waste and not with usual household waste.
- The packing can be disposed of together with ordinary household waste.
- We reserve the right to make technical changes.
- In case of technical problems, please contact your supplier.

8. Wichtige Information

- Körperverletzungsgefahr:**
Der Antrieb darf während der Montage nicht an einer Stromversorgung angeschlossen sein.
- Elektrisch betätigtes Fenster können Klemmgefahr, für Körperteile welche sich im Funktionsbereich des Fensters befinden, verursachen. Bitte beachten Sie hierzu die mitgelieferte Sicherheits-anweisungen.
- Der Antrieb darf nicht an einem Fenster montiert werden, das als Notausstieg verwendet wird.
- Bei Drehfensterinstallation, montieren Sie den Antrieb mit dem Kabelende nach oben, dieses wird die Druckkraft der Kette erhöhen.
- Bei Reinigung oder Wartung des Fensters ist die Stromversorgung zu unterbrechen, und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten abzusichern.
- Für RWA-Fensterantrieb: Falls der Fensterantrieb Temperaturen über 90°C ausgesetzt war, muss er von einem WindowMaster Service-Technikern überprüft werden.
- Der Antrieb ist ein 24 VDC Produkt und darf, um eine Beschädigung zu vermeiden, nicht an eine andere Spannung angeschlossen werden.
- Den für die elektrische Bedienung erforderlichen Zustand des Fensters sicherstellen.
- Es wird empfohlen die Fensterbeschläge einmal im Jahr zu schmieren.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir an Kippflügel Fangscheren einzubauen.
- Es wird empfohlen, einen Regensensor zu montieren.
- Dieses Produkt ist wartungsfrei.
Um eine lange Lebensdauer und einwandfreie Funktion des Gesamtsystems zu gewährleisten, empfohlen wir einen WindowMaster Wartungsvertrag abzuschließen.
- Wir empfehlen, den oder die eingesetzten WindowMaster Fensterantriebe nur mit original WindowMaster Steuereinheiten zu betreiben. Bei Vervendung von Fremdzentralen gewähren keine Garantie.
- Die Kabelfestlegung ist unverbindlich. Die Gesamtverantwortung liegt bei dem Installateur.
- Installation muss in Übereinstimmung mit den nationalen elektrischen Bestimmungen werden.
- Bei Montage in Feuchträumen sind die geltenden Bestimmungen einzuhalten. Wenn notwendig wenden sich Sie an einen Elektroinstallateur.
- Bei Transport, Lagerung und Einbau sind die Antriebe gegen Feuchtigkeit zu schützen.
- Umgebungsbedingungen: Umgebungs-temperatur -5°C zu +74°C, max. 90% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend).
- Das Produkt ist nach Nationalen Bestimmungen als elektronischer Sondermüll zu entsorgen und darf nicht in den Haushalt gelangen.
- Die Verpackung kann zusammen mit dem allgemeinen Haushaltsmüll beseitigt werden.
- Technische Änderungen vorbehalten.
- Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.

8. Viktig information

- Fare for legemsbeskadigelse:**
Motoren må ikke være tilsluttet spænding under selve montagen.
- Elbetjente vinduer kan indebære klemningsrisiko for lejemidlede, der befinner sig inden for vinduets funktionsområde, se venligst vedlagte sikkerhedsfoder.
- Bør ikke monteres på et vindue der benyttes som nødudgang.
- Ved sidehængt montage monteres motoren med kabelindførinsenden op ad for at forøge trykstyrken på kæden.
- Ved pudsnings eller anden vedligeholdelse/service af vinduet/tilbehøret skal netspænding afbrydes, og det skal sikres, at den ikke uforvarende kan genindkobles.
- Brandventilationsmotorer: Hvis vinduesmotorerne har været utsat for temperaturer over 90°C, skal den serviceres af WindowMaster.
- Motoren er et 24V DC produkt og må ikke tilsluttes netspænding, da den derved bliver ødelagt.
- Sørg for, at vinduet er i en stand, der gør det velegnet til elektrisk betjening.
- Det anbefales, at vinduets beslag smøres mindst én gang årligt.
- Af hensyn til sikkerheden anbefales det ved kipvinduer at montere sikkerheds-beslag.
- Det anbefales at montere en regnsensor på systemet.
- Dette produkt er vedligeholdelsesfrit.
Det anbefales at tegne en WindowMaster serviceaftale for at sikre en lang levetid samt en upåklagelig funktion af det samlede system.
- Det anbefales, at WindowMaster vinduesåbnere tilkobles originale WindowMaster styreheder. Hvis styreheder fra anden leverandør tilkobles WindowMaster vinduesåbnere bortfalder WindowMasters garantiforpligtelse, og det er følgende op til andre at sikre sig, at kombinationen af produkter fra forskellige leverandører fungerer problemfrit og efter hensigten.
- Kabelfestlegningen er vejledende. Det overordnede ansvar ligger hos installatøren.
- Installation skal ske iht. gældende nationale regler.
- Montering i rum med høj fugtighed skal følge relevante regulative (kontakt om nødvendigt en autoriseret elektriker).
- Beskyst imod fugt i forbundelse med transport, opbevaring og inbygning.
- Motorens arbejdsmøllede: -5°C til +74°C, i maks. 90% fugtighed (ej kondenserende).
- Elektriske produkter må ikke smides ud med almindeligt husholdningsaffald, men skal bortskaffes i henhold til nationale regler for elektronisk affald.
- Emballagen kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Der tales forbehold for tekniske ændringer.
- Ved tekniske problemer kontakt venligst Deres leverandør.

8. Informations importantes

- Attention !** Ne pas raccorder le moteur à l'alimentation électrique tant que l'installation n'est pas terminée.
- Les fenêtres électriques peuvent provoquer des blessures corporelles. Si des parties du corps sont coincées dans la zone de manœuvre de la fenêtre, veuillez suivre les consignes de sécurité ci-jointes.
- Ne doit pas être installé sur une fenêtre qui est utilisée pour une évacuation/un accès d'urgence.
- Lors d'une installation à suspension latérale, monter l'actionneur avec l'extrémité du câble orientée vers le haut, ceci permettra d'augmenter la force de pression de la chaîne.
- S'assurer que la tension de secteur est déconnectée lors du nettoyage ou pendant d'autres opérations de maintenance/d'entretien de la fenêtre et s'assurer qu'elle ne peut pas être rebranchée par inadvertance.
- Actionneurs de fenêtre pour l'évacuation de fumée : si l'actionneur de fenêtre a été exposé à des températures supérieures à 90°C, il doit être vérifié par un technicien WindowMaster.
- Le moteur est un produit fonctionnant sur 24 Vdc et ne doit pas être branché sur le secteur, sous peine d'être endommagé.
- S'assurer la fenêtre est dans un état approprié pour un fonctionnement électrique.
- Il est recommandé de graisser les charnières de la fenêtre au moins une fois par an après l'installation de l'élément moteur.
- Pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'installer des limiteurs d'ouverture sur les fenêtres à soufflet.
- Il est recommandé d'équiper le système d'un capteur de pluie.
- Ce produit est exempt d'entretien.
Nous vous recommandons de souscrire un contrat d'entretien WindowMaster pour garantir une longue durée de vie et un fonctionnement fiable du système.
- Les actionneurs de fenêtres WindowMaster ne doivent être branchés qu'à des alimentations électriques WindowMaster d'origine. L'utilisation d'alimentations électriques autres que WindowMaster pour le branchement à des actionneurs de fenêtre WindowMaster entraînera l'annulation totale de la garantie des actionneurs de fenêtre WindowMaster. WindowMaster n'est dans ce contexte en aucun cas responsable de la performance des produits WindowMaster ou de produits provenant de tiers.
- Spécifications des câbles sont à titre indicatif. La responsabilité globale incombe à l'installateur.
- L'installation doit être réalisée conformément à la réglementation électrique nationale.
- L'installation dans des pièces à niveau d'humidité élevé doit se conformer aux réglementations concernées (contacter un électricien qualifié si nécessaire).
- Assurer la protection contre l'humidité lors du transport, du stockage et de l'installation.
- Conditions opérationnelles : température ambiante 5°C à +74°C, 90 % d'humidité relative max. (sans condensation).
- Le produit doit être mis au rebut en conformité avec la réglementation nationale régissant les déchets électroniques et non pas les déchets domestiques habituels.
- L'emballage doit être mis au rebut avec les déchets domestiques ordinaires.
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.
- En cas de problèmes techniques, veuillez contacter votre fournisseur.

8. Viktig information

- Risk för allvarlig personskada:**
Motorn får inte vara ansluten till strömförsörjningen under pågående montering.
- Elmanöverade fönster kan innebära klämrisk för kroppsdelar som befinner sig inom fönstret rörelseområdet. Mer information finns i bifogad säkerhetsbroschyrr.
- Bör inte monteras på fönster som används som nödutgång.
- Vid sidohängd montering ska motorn placeras med kabelinföringsänden uppåt, för att öka tryckeffekten från kedjan.
- Vid fönstertvätt eller annat underhåll av fönster / tillbehör måste strömförsörjningen brytas och säkras mot oavsiktlig återinkoppling.
- Brandventilationsmotorer: Om fönstermotorerna har utsatts för temperaturer över 90°C måste WindowMaster utföra service av dem.
- Motorn är en 24 VDC-produkt och får inte anslutas till det vanliga elnätet eftersom den i så fall blir förstörd.
- Se till att fönstret är i sådant skick att det lämpar sig för elmanövering.
- Vi rekommenderar att fönsterbeslagen smörjs minst en gång per år.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi att säkerhetsbeslag monteras på vippfönster.
- Vi rekommenderar att en regnsensor monteras på systemet.
- Denna produkt är underhållsfritt. Vi rekommenderar att ett serviceavtal tecknas med WindowMaster för att säkra en lång livslängd och problemfri funktion av det hela systemet.
- Vi rekommenderar att WindowMaster-fönsteröppnare endast ansluts till äkta WindowMaster-styreheter. Om styreheter från annan leverantör ansluts till WindowMaster-fönsteröppnare, upphör WindowMasters garanti att gälla och det är därefter inte WindowMasters ansvar att se till att kombinationen av produkter från olika leverantörer fungerar problemfritt och ändamålsenligt.
- Kabel specification är vägledande. Det övergripande ansvaret ligger hos installeraren.
- Installation skall göras i enlighet med de nationella elektriska föreskrifter.
- Montering i rum med hög luftfuktighet måste ske i enlighet med relevanta regelverk (kontakta vid behov en behörig elektriker).
- Skyddas mot fukt i samband med transport, förvaring och inbyggnad.
- Motorns arbetsområde: 5 °C till +74 °C, högst 90 % luftfuktighet (ej kondenserande).
- Elektriska produkter får ej kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste överlämnas till återvinningssentralens särskilda inlämning för elektriskt och elektroniskt avfall.
- Emballaget kan slängas tillsammans med det vanliga hushållsavfallet.
- Med förbehåll för eventuella tekniska ändringar.
- Vid tekniska problem, kontakta leverantören.