

WCC 310 & WCC 320 Plusversioner

Installationsvejledning
(Version 2407)

MotorController



Til firmware version fra:

| MotorController version | Hovedkort | Motorlinjekort |
|-------------------------|-----------|----------------|
| 01 og 05 | 1.43 | 2.13 |
| 02, 03, 04 og 06 | 2.15 | 2.13 |

Gem denne installationsvejledning til slutbrugeren

Den sidste version af dette dokument kan altid findes på vores hjemmeside

DK +45 45 670 300
NO +47 33 997 100

info.dk@windowmaster.com
info.no@windowmaster.com

www.windowmaster.com

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Sikkerhedsforskrifter | 4 |
| 1.1 | Sikkerhed | 4 |
| 1.2 | 230V AC | 4 |
| 1.3 | Anvendelsesområde | 4 |
| 1.4 | Kabeltræk og elektrisk tilslutning | 4 |
| 2 | MotorControllerens opbygning | 4 |
| 3 | Centralvarianter | 5 |
| 3.1 | MotorController versioner | 6 |
| 3.2 | Maks. antal motorer per motorlinje og MotorController | 6 |
| 4 | NV Embedded® | 7 |
| 5 | Tilbehør og reservedele | 7 |
| 6 | Tekniske data | 8 |
| 7 | Montage | 9 |
| 8 | Installation | 9 |
| 8.1 | Kabelføring | 9 |
| 8.2 | Tilslutning af kabler i centralen | 9 |
| 8.3 | Tilslutning af sikkerhedsjord og 230V AC | 9 |
| 8.4 | Installation af komforttryk | 9 |
| 8.5 | Montering | 9 |
| 9 | Kabeldimensionering | 10 |
| 9.1 | Maks. kabellængde | 10 |
| 9.1.1 | Formel til beregning af maks. motorkabellængde | 10 |
| 9.1.2 | Maks. kabellængde – ±24V standard motorer | 10 |
| 9.1.3 | Maks. kabellængde – MotorLink® motorer | 11 |
| 10 | Tilslutningsplan for WCC 310 / 320 Plus version | 13 |
| 11 | Beskrivelse af kort og tilslutning til lysnettet | 14 |
| 11.1 | Tilslutning til lysnet og strømforsyningsenheder – WCA 3P3, WCA 3P4 og WCA 3P6 | 14 |
| 11.2 | Forbindelse mellem kort | 14 |
| 11.3 | Hovedkort WCA 3CP – Plus Version | 15 |
| 11.4 | Motorlinjekort – WCA 3M4 og WCA 3M8 | 23 |
| 11.5 | Inputkort – WCA 3KI | 24 |
| 11.6 | Strømforsyningskort – WCA 3P6 | 25 |
| 11.7 | Feltbuskort | 25 |
| 12 | Touchskærm | 25 |
| 12.1 | Ikoner | 26 |
| 12.2 | Rotering af touchskærm | 26 |
| 13 | Konfiguration - hovedmenu | 27 |
| 13.1 | Motorlinjer - motorgrupper - eksempel | 27 |
| 13.1.1 | Eksempler med motorlinjer / motorgrupper | 27 |
| 13.2 | Motorlinje | 27 |
| 13.2.1 | Motorlinje - nummerering | 27 |
| 13.2.2 | Motorlinje - konfiguration | 28 |
| 13.2.3 | Farvekode – Motorlinje | 29 |
| 13.3 | Motorgruppe | 29 |
| 13.3.1 | Motorgruppe - konfiguration | 30 |
| 13.3.2 | Farvekode – motorgruppe | 30 |
| 13.4 | Lokalt input | 30 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 13.4.1 | Nummerering af lokalt input | 30 |
| 13.4.2 | Lokalt input - konfiguration | 31 |
| 13.4.3 | Anvendelse af Vind/Regn sensorer - WLA 33x | 31 |
| 13.5 | Lokalt output..... | 32 |
| 13.5.1 | Nummerering af lokalt output | 32 |
| 13.5.2 | Lokalt output - konfiguration | 32 |
| 13.6 | Vejrstationstype..... | 33 |
| 13.7 | Følgestyring | 33 |
| 13.8 | WSK-Link™ - master/slave forbindelse..... | 34 |
| 13.9 | Netværk..... | 35 |
| 13.10 | Log in | 35 |
| 13.11 | Konfigurationsfiler på USB | 36 |
| 13.12 | System | 37 |
| 13.13 | Feltbus (KNX og BACnet) | 37 |
| 13.13.1 | KNX Konfiguration..... | 38 |
| 13.13.2 | BACnet Konfiguration..... | 38 |
| 14 | Status – hovedmenu | 39 |
| 15 | Manuel betjening – hovedmenu..... | 39 |
| 16 | Mangler konfiguration – hovedmenu | 40 |
| 17 | Hardware fejl – hovedmenu..... | 40 |
| 18 | Se alle detaljer - hovedmenu..... | 40 |
| 19 | Fjernstyring af MotorControlleren | 40 |
| 20 | Idriftsættelse og prøvekørsel | 41 |
| 20.1 | MotorControlleren fuldt installeret, uden driftsspænding | 41 |
| 20.2 | Med netspænding..... | 41 |
| 20.3 | Komforttryk..... | 41 |
| 20.4 | Vind-/regnmelder..... | 42 |
| 21 | Vedligehold..... | 42 |
| 21.1 | Serviceaftale | 42 |
| 21.2 | Udskiftning af kort..... | 42 |
| 21.2.1 | Udskiftning af WCA 3M4, WCA 3M8 og 3KI kort..... | 42 |
| 21.2.2 | Udskiftning af 3CP kortet..... | 42 |
| 21.3 | Spændingsfald på vBAT og udskiftning..... | 42 |
| 22 | Komponenterklæring..... | 43 |

1 Sikkerhedsforskrifter

1.1 Sikkerhed

Indbygning, installation, reparation og vedligeholdelse må kun udføres af fagfolk.

For at sikre pålidelig drift og undgå skader og ulykker, skal montage og installation udføres i henhold til denne vejledning.

Der kan opstå personfare ved elektrisk styrede vinduer:

1. de kræfter, der optræder ved automatisk betjening af vinduer, kan være så kraftige, at legemsdele kan blive klemt
2. vinduesmotorer (spindler) kan rage ind i rummet. Derfor skal der - inden idriftsættelsen af vinduesmotorerne - træffes foranstaltninger, der udelukker risikoen for, at personer kan komme til skade.

Hvis vinduer kan blive udsat for regn eller høj vindhastighed, anbefaler vi, at der forbindes en regn og/eller vindsensor til MotorControlleren, således at vinduerne ved komfortventilation automatisk lukkes ved regn eller høj vindhastighed.

MotorControlleren skal monteres et sikkert sted, således den er beskyttet mod påvirkning fra brand og røg.

MotorControlleren skal monteres påbygget.

MotorControlleren skal forsynes med 230V AC.

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der skyldes uegnet anvendelse.

1.2 230V AC

230V AC kan forårsage død, svære legemsbeskadigelser eller betydelige skader på ting.

Tilslutningen af MotorControlleren må kun udføres af fagfolk.

Centralen skal frakobles forsyningsspændingen før den åbnes, monteres eller opbygningen ændres.

Forsyningsspændingen til MotorControlleren skal foregå via ekstern to eller flerpolet gruppeafbryder – se afsnit 7.1 'Kabelindføring'.

Gældende nationale forskrifter skal overholdes.

1.3 Anvendelsesområde

MotorControlleren er udelukkende beregnet til automatisk åbning og lukning af udtag, vinduer, lemme og døre.

Kontrollér altid om anlægget er i overensstemmelse med de gældende nationale forskrifter.

Kabeltværsnit er afhængigt af kabellængde og strømforbrug. Se afsnittet "Kabeldimensionering".

1.4 Kabeltræk og elektrisk tilslutning

MotorControlleren skal forsynes fra egen gruppe.

Ved installationen skal Stærkstrømsbekendtgørelsen, Dansk ingeniørforenings norm for svagstrømsinstallationer DS 460 samt DBI retningslinje 027 overholdes. Fordelerdåser skal være tilgængelige for vedligeholdelsesarbejde.

Anlægget skal sikres mod uforsætlig tilslutning af strømmen. Alle lavspændingskabler (24V DC) trækkes adskilt fra stærkstrømskabler.

Kabeltyper, -længder og -tværsnit skal være i henhold til de tekniske angivelser. Kabelspecifikationen er vejledende. Det overordnede ansvar ligger hos installatøren. Installation skal ske iht. gældende nationale forskrifter.


2 MotorControllerens opbygning

Størrelse & versioner

WCC 310 og WCC 320 MotorController findes i 2 forskellige versioner, en Standard og en Plus version. Denne vejledning omfatter kun Plus versioner. For Standard versioner af WCC 310 og WCC 320 - venligst se separat vejledning.

Kort

Hver central har et strømforsyningsenhed (SMPS), enten en WCA 3P3 eller en WCA 3P4 til henholdsvis 10A og 20A versionen, samt en 5W hjælpestrømforsyning (AUX). Ud over strømforsyningsenheden har Plus versionen også et hovedkort af typen WCA 3CP, der indeholder en touchskærm til nem konfiguration af MotorControlleren. Motorlinje- og inputkort, såvel som feltbuskort, kan indsættes i centralen alt efter behov.

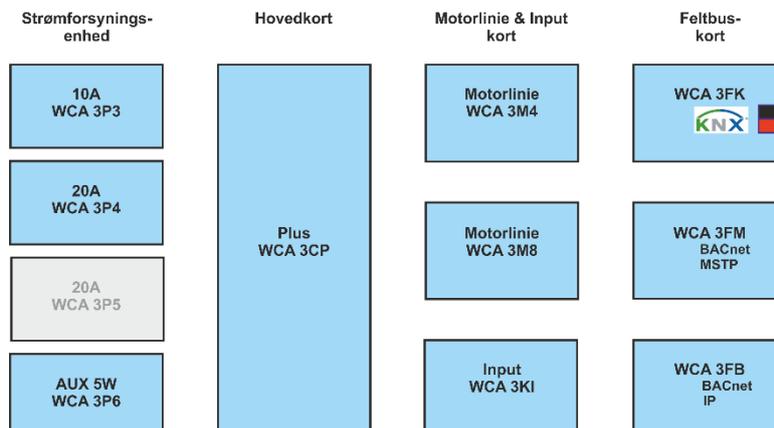

Kortudvalg

Hovedkortet type WCA 3CP tillader tilslutning af 2 motorlinjer og 2 komforttryk. Hvis flere end 2 motorlinjer eller 2 komforttryk er nødvendigt, skal der tilsluttes de nødvendige kort til centralen.

Kort:

- WCA 3M4 motorlinjekort, muliggør yderligere 4 motorlinjer.
- WCA 3M8 motorlinjekort, muliggør yderligere 8 motorlinjer.
- WCA 3KI inputkort, muliggør yderligere 10 komforttryk (kræver WCA 3M4 eller WCA 3M8).

Hvis der skal kommunikation via KNX eller BACnet, er det nødvendigt at tilslutte et feltbuskort.

Feltbuskort:

- WCA 3FK feltbuskort, feltbus interface til KNX
- WCA 3FM feltbuskort, feltbus interface til BACnet / MSTP
- WCA 3FB feltbuskort, feltbus interface til BACnet IP

Installation af kort må kun udføres, når MotorControlleren er i er strømløs tilstand. Motorline- eller inputkortene bestilles samtidigt med centralen og monteres i centralen fra fabrikkens side. Feltbuskort derimod leveres individuelt og skal monteres i centralen af kunden – se separat montagevejledning for montering af feltbuskort.

MotorControllerens varenummer angiver korttype – se kapitlet ”MotorController varianter” for yderligere information.

Motorgrupper og motorlinjer

En motorgruppe består af en eller flere motorlinjer og alle motorlinjerne i motorgruppen betjenes samtidigt.

Alle motorlinjer på både hovedkortet (WCA 3CP) og på motorkortet (WCA 3M4 eller WCA 3M8) kan konfigureres til enten $\pm 24V$ standard motorer eller MotorLink® motorer. En motorgruppe kan indeholde motorlinjer med både $\pm 24V$ standard motorer og MotorLink® motorer, men en motorlinje kan kun bestå af enten $\pm 24V$ standard eller MotorLink® motorer.

Sammenbygning af centraler

MotorControllerens kan udvides ved at sammenbygge flere centraler i en master/slaveforbindelse. Master/slave forbindelse foretages direkte på WSA 3CP kortet. Den total kabellængde må ikke overstige 200m.

3 Centralvarianter

| Varenummersammensætning | | | | | | |
|-------------------------|----|---|----|----|----|--|
| WCC 3 | xx | x | xx | xx | 0x | |
| | | | | | | 0x = Produktversionsnummer Til NV Embedded®, skal MotorControlleren være version 02, 03, 04 eller 06 |
| | | | | | | <u>Inputkort*</u> 02 = Intet inputkort 12 = Inputkort (yderligere 10 inputs) |
| | | | | | | <u>Motorlinjekort</u> 02 = Intet motorlinjekort 06 = Motorlinjekort (yderligere 4 motorlinjer) 10 = Motorlinjekort (yderligere 8 motorlinjer) |
| | | | | | | <u>Centralversion</u> S = Standard P = Plus |
| | | | | | | <u>Centralstørrelse</u> 10 = 10A 20 = 20A |
| MotorController serie 3 | | | | | | |

3.1 MotorController versioner

| Antal motorlinjer og andre funktioner | Kort | Varenummer |
|--|---|-------------------|
| WCC 310 version | | |
| Plusversion 2 motorlinjer 2 inputs | 1 x WCA 3CP | WCC 310 P 0202 0x |
| Plusversion 6 motorlinjer 12 inputs | 1 x WCA 3CP 1 x WCA 3M4 1 x WCA 3KI | WCC 310 P 0612 0x |
| Plusversion 10 motorlinjer 12 inputs | 1 x WCA 3CP 1 x WCA 3M8 1 x WCA 3KI | WCC 310 P 1012 0x |
| WCC 320 versioner | | |
| Plusversion 2 motorlinjer 2 inputs | 1 x WCA 3CP | WCC 320 P 0202 0x |
| Plusversion 6 motorlinjer 12 inputs | 1 x WCA 3CP 1 x WCA 3M4 1 x WCA 3KI | WCC 320 P 0612 0x |
| Plusversion 10 motorlinjer 12 inputs | 1 x WCA 3CP 1 x WCA 3M8 1 x WCA 3KI | WCC 320 P 1012 0x |

3.2 Maks. antal motorer per motorlinje og MotorController

I tabellen vises det maksimale antal motorer, der afhængig af motortype, central og kort kan tilsluttes per motorlinje. Det totale strømforbrug for alle tilsluttede motorer må ikke overstige 10A og 20A afhængig af MotorControllerstørrelse.

| | Per motorlinje | | Per 10A MotorController | | Per 20A MotorController | |
|-----------------------|----------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | ± 24V motorer | MotorLink® motorer | ± 24V motorer | MotorLink® motorer (10 Motorlinjer) | ± 24V motorer | MotorLink® motorer (10 Motorlinjer) |
| WMD 820-1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WMD 820-2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WMD 820-3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| WMD 820-4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 |
| WMS 306-1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WMS 306-2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WMS 306-3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| WMS 306-4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 |
| WMS 309-1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WMS 309-2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WMS 309-3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| WMS 309-4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 |
| WMS 409 xxxx 01 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 |
| WMS 409-1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| WMS 409-2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| WMS 409-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
| WMS 409-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| WMU 831 / 836 / 851-1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WMU 831 / 836 / 851-2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WMU 831 / 836 / 851-3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| WMU 831 / 836 / 851-4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 |
| WMU 861-1 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| WMU 861-2 | 8 | 2 | 8 | 8 | 16 | 16 |
| WMU 861-3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 15 |
| WMU 861-4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 16 | 16 |

| | Per motorlinje | | Per 10A MotorController | | Per 20A MotorController | |
|---|----------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | ± 24V motorer | MotorLink® motorer | ± 24V motorer | MotorLink® motorer (10 Motorlinjer) | ± 24V motorer | MotorLink® motorer (10 Motorlinjer) |
| WMU 842 / 852 / 862 / 882-1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| WMU 842 / 852 / 862 / 882-2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| WMU 842 / 852 / 862 / 882-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| WMU 842 / 852 / 862 / 882-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| WMU 863 / 883-1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| WMU 863 / 883-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| WMU 863 / 883-3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| WMU 863 / 883-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4* | 4* |
| WMU 864 / 884-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| WMU 864 / 884-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| WMU 864 / 884-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3* | 3* |
| WMU 864 / 884-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4* | 4* |
| WMU 885 / 895-1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| WMU 885 / 895-2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| WMU 885 / 895-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3* | 3* |
| WMU 885 / 895-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4* | 4* |
| WMX 503 / 504 / 523 / 526-1 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| WMX 503 / 504 / 523 / 526-2 | 20 | 2 | 20 | 16 | 40 | 20 |
| WMX 503 / 504 / 523 / 526-3 | 18 | 3 | 18 | 18 | 39 | 30 |
| WMX 503 / 504 / 523 / 526-4 | 20 | 4 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| WMX 803 / 804 / 813 / 814 / 823 / 826-1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WMX 803 / 804 / 813 / 814 / 823 / 826-2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WMX 803 / 804 / 813 / 814 / 823 / 826-3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| WMX 803 / 804 / 813 / 814 / 823 / 826-4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 |
| WML 820/825 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 |
| WML 860-1 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WML 860-2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| WML 860-3 | 9 | 3 | 9 | 9 | 18 | 18 |
| WML 860-4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 20 | 20 |
| WMB 801/802** | maks. 4A tilsluttet på WMB | | | | | |
| WMB 811/812 **/** | 10 | 2 | 10 | 10 | 20 | 20 |

*når motorlinjen er konfigureret til 20A output

**det samlede strømforbrug gældende for motorlinjen må ikke overskrides

***ved 2 låsemotorer per motorlinje skal det være én af hvert type låsemotor: 1 x WMB 811 & 1 x WMB 812

4 NV Embedded®

WCC 310/320 Plus MotorControllere version (02, 03, 04 eller 06) kan bruges i en NV Embedded® indeklimaløsning.

Yderligere oplysninger om NV Embedded® og en NV Embedded-løsning konfigureres henvises til den specifikke NV Embedded®-dokumentation samt Appendix, som findes på www.windowmaster.com.

5 Tilbehør og reservedele

| Tilbehør | |
|--|---------|
| Kort med feltbusinterface til KNX inkl. låg – sælges separat, ikke fabriksmonteret | WCA 3FK |
| Kort med feltbusinterface til BACnet / MSTP inkl. låg – sælges separat, ikke fabriksmonteret | WCA 3FM |
| Kort med feltbusinterface til BACnet IP inkl. låg – sælges separat, ikke fabriksmonteret | WCA 3FB |
| Regnsensor | WLA 331 |
| Regn-vindhastighedssensor | WLA 330 |
| Regn-vindhastighedssensor, med pulsoutput | WLA 340 |

| | |
|--|-------------------|
| Vejrstation (kun med MotorController version 04 eller 06) | WOW 600 |
| Kabel til vind- og regnsensor WLA 340, 4m UV-resistent kabel 4 x 2 x 0,75mm ² | WLL 604 |
| USB stik til log-data, back-up og firmware updates | WCA 304 |
| USB stik til NV Embedded® (kun med MotorController version 02, 03, 04 eller 06) | NVE dongle |
| Betjeningstryk til 1 vindue eller 1 vinduesgruppe | WSK 110 0A0B |
| Betjeningstryk til 2 vindue eller 2 vinduesgrupper | WSK 120 0A0B 0A0B |
| Reserve dele | |
| 10A Strømforsyningsenhed til WCC 310 | WCA 3P3 |
| 20A Strømforsyningsenhed til WCC 320 | WCA 3P4 |
| 5W 230V AC / 24V DC | WCA 3P6 |
| Hovedkort til Plus version WCC 310 / 320 inkl. låg | WCA 3CP |
| Motorlinjekort med 4 motorlinjer inkl. låg | WCA 3M4 |
| Motorlinjekort med 8 motorlinjer inkl. låg | WCA 3M8 |
| Inputkort med 10 input til f.eks. komforttryk inkl. Låg (kræver WCA 3M4 eller WCA 3M8) | WCA 3KI |
| Plastiklåg til kortene i WCC 310 / WCC 320 Plus version | WCA 301 |
| Feltbuskort med feltbusinterface til KNX inkl. låg | WCA 3FK |
| Feltbuskort med feltbusinterface til BACnet / MSTP inkl. låg | WCA 3FM |

6 Tekniske data

| Tekniske data | |
|---|---|
| Udgangsstrøm (nominel) | WCC 310: 10A / WCC 320: 20A |
| Motorudgangsspænding (sekundær spænding) | Spænding 24V DC (±15%) Hvilespænding ved 230V AC uden last 27,6V DC @ 20°C Ripple ved fuld last maks. 6% (3,5Vpp) |
| AUX | 24V DC, 0,23A |
| Motorlinjer Motorgrupper | WCC 310 0202: maks. 2, WCC 320 1012: maks. 10 En motorlinje kan enten indeholde ±24V standard eller MotorLink® motorer WCC 310 0202: maks. 2, WCC 320 1012: maks. 10 Flere motorlinjer kan via touch skærmen indmeldes i samme gruppe. |
| Primærspænding | 230V AC, 50Hz (85-264V AC, 47-63Hz) |
| Effektforbrug | Tomgang: WCC 310: min 2W ¹ , typ. 4,2W ² . WCC 320: min 2W ¹ , typ. 5W ³ 1) min.: 1 MotorLink® motor 2) typ.: 20 MotorLink® motorer + regnsensor 3) typ.: 40 MotorLink® motorer + regnsensor Maks.: WCC 310: Ved fuld last 305W WCC 320: Ved fuld last 605W |
| Lechstrøm | Max 1,2mA @ 240VAC |
| Indkoblingsstrøm | 70A<5ms. Maks 3 x WCC 310/320 pr. 10A forsyningsgruppe. Automatsikring "C" karakteristik. |
| ±24V skifte tid | Min. 500ms |
| Ledningsovervågning | ±24V standard motorer ingen ledningsovervågning, men overvåges vha. hvilestrøm (kræver motorendemodul). Motorer med MotorLink® overvåges vha. altid datakommunikation |
| LED-melding ved OK og fejl | Grøn (blinkende) CPU arbejder Gul fejlfunktion |


| | | |
|----------------------------|--|--|
| Tilslutningskabel | Motorer Øvrige komponenter | bøjet maks. 6 mm ² / massivt maks. 10 mm ² min. 0,2mm ² / maks. 1,5mm ² |
| Driftbetingelser | -5°C - +45°C, til indendørs montage, centralen må ikke tildækkes | |
| Drifttrid (duty cycle) | ED 40% (4min. per 10min.) | |
| Antal motorlinjer per kort | WCA 3CP WCA 3M4 WCA 3M8 | 2 x 10A motorlinjer til ±24V standard eller MotorLink® motorer 4 x 10A motorlinjer til ±24V standard eller MotorLink® motorer 8 x 10A motorlinjer til ±24V standard eller MotorLink® motorer |
| Materiale | Metalkabiner til påbygning | |
| Farve | Hvid (RAL 9010) | |
| Størrelse | 355 x 320 x 76 mm (BxHxD) | |
| Vægt | WCC 310: 4kg WCC 320: 4,8kg | |
| Kapslingsklasse | IP 20 | |
| Levering | MotorController | |
| Forbehold | Der tages forbehold for tekniske ændringer | |

7 Montage

MotorControlleren monteres på væggen gennem bagpladens Ø6mm montagehuller.

MotorControlleren skal monteres et sikkert sted, således den er beskyttet mod påvirkning fra brand og røg.


Med henvisning til maskindirektivet EN 60204-1, skal MotorControlleren placeres, hvor den kun er tilgængelig for autoriseret personer og monteres hvor der ikke er særlige hensyn til støv og fugt.

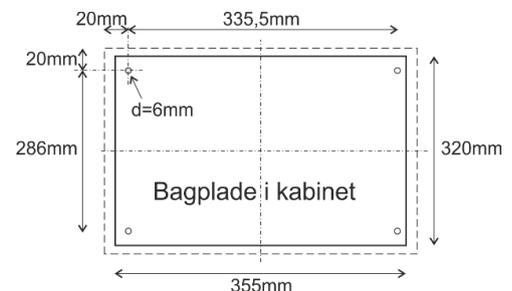

8 Installation

8.1 Kabelføring

Sikkerhedsforskrifterne i denne betjeningsvejledning skal følges nøje. Vedrørende svagstrømskabeldimensionering henvises til kapitel 8 "Kabelføring". De i kabellængdetabellen angivne kabeltværsnit må ikke gøres mindre. Kablerne føres ind i MotorControlleren kabinet via pladen i toppen. Ved kabelføring skal de gældende nationale forskrifter følges. Forsyningsspændingen til MotorControlleren skal foregå via eksternt to eller flerpolet gruppeafbryder – se tegning.

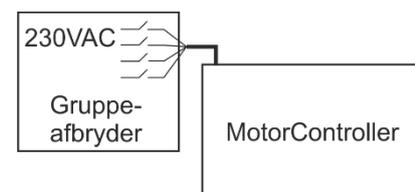

8.2 Tilslutning af kabler i centralen

Kabler tilsluttes i henhold til kapitel 9 "Tilslutningsplan for WCC 3xx", kortkapitlerne samt øvrige relevante afsnit i denne vejledning. Vær opmærksom på, at tilslutningerne foretages korrekt - forkert tilslutning kan føre til fejlfunktioner i MotorControlleren eller de eksterne produkter.

Installationen skal til enhver tid overholde de gældende forskrifter, normer og retningslinjer.

8.3 Tilslutning af sikkerhedsjord og 230V AC

Se kapitel 10 Beskrivelse af kort, for nærmere beskrivelse.

8.4 Installation af komforttryk

Komforttryk monteres synligt og inden for rækkevidde.

8.5 Montering

Montering, installation, reparation og vedligeholdelse af MotorControllere må kun udføres af fagfolk.

Forskrifter ved montering

I forbindelse med planlægning af installationen af et ventilationsanlæg samt ved montering skal følgende sikkerhedsforskrifter følges:

- Stærkstrømsbekendtgørelsen

Forebyggelse af ulykker

Dansk Ingeniørforenings foreskrifter for svagstrømsinstallationer skal følges.

BEMÆRK

Når metalkabinettet åbnes, ligger de strømførende dele frit.

Før indsætning/udtagning af kort skal MotorControlleren frakobles forsyningsspændingen.

Retningslinjer ved montering / installation

- Dansk Ingeniørforenings retningslinjer for svagstrømsinstallationer, DS 460 skal følges
- Stålskabet monteres på væggen således, at der er fri adgang til skabet ifbm. serviceeftersyn
- Kabler vælges i henhold til retningslinjerne i denne vejledning
- Kabeltilslutning udføres i henhold til denne vejledning
- Check samtlige af anlæggets funktioner

9 Kabeldimensionering

Kabler skal trækkes i henhold til de til enhver tid gældende forskrifter.

9.1 Maks. kabellængde

Maksimalt tilladte kabellængder fra MotorControlleren til motorerne og under hensyntagen til kabeltværsnittet er vist i nedenstående tabeller for hhv. "±24V standard motorer", "MotorLink® motorer".

9.1.1 Formel til beregning af maks. motorkabellængde

Maks. kabellængde = $\frac{\text{tilladte spændingsfald } 2V \text{ (UL)} \times \text{kobbers ledeevne (56)} \times \text{kabeltværsnit i mm}^2 \text{ (a)}}{\text{maks. samlet motorstrøm per motorlinje i ampere (I)} \times 2}$

For både ±24V standard og MotorLink® motorer, må kabeltværsnittet ikke være mindre end 0,75mm², uanset resultatet af ovenstående formel.

Maks. motorkabellængde: Trukket fra MotorControlleren til den sidste tilslutningsdåse + tilledning /motorledning

Maks. tilladt spændingsfald på kablet: 2 Volt

Samlet motorstrøm: Summen af alle de tilsluttede motorers maks. strømforbrug pr. motorlinje

OBS PE-leder/den grøngule jordledning i motorkablet må ikke anvendes!

Eksempel Maks. motorkabellængde ved kabeltværsnit på 0,75mm² og 2A strømforbrug: $(2 \times 56 \times 0,75) : (2 \times 2) = 21\text{m}$

9.1.2 Maks. kabellængde – ±24V standard motorer

Motorkablet skal minimum have 2 ledere. Hvis overvågning ønskes minimum 3: 2 strømførende ledere /1 leder til overvågning.


| ±24V standard motorer | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|--|------------------------------|--|------------------------------|
| PE-leder/den grøngule jordledning må <u>ikke</u> anvendes | | | | | | |
| Kabeltværsnit [a] | 3-leder 0,75mm ² | 3-leder 1,50 mm ² | 5-leder 1,50 mm ² 2-ledere parallel | 3-leder 2,50 mm ² | 5-leder 2,50 mm ² 2-ledere parallel | 3-leder 4,00 mm ² |
| Samlet motorstrøm [I] | | | | | | |
| 1A | 42m | 84m | 168m | 140m | 280m | 224m |
| 2A | 21m | 42m | 84m | 70m | 140m | 112m |
| 3A | 14m | 28m | 56m | 47m | 93m | 75m |
| 4A | 11m | 21m | 42m | 35m | 70m | 56m |
| 5A | 8m | 17m | 34m | 28m | 56m | 45m |
| 6A | 7m | 14m | 28m | 23m | 47m | 37m |
| 7A | 6m | 12m | 24m | 20m | 40m | 32m |
| 8A | 5m | 11m | 21m | 18m | 35m | 28m |
| 9A | | 9m | 18m | 15m | 31m | 25m |
| 10A | | 8m | 16m | 14m | 28m | 22m |
| 20A | | 4m | 8m | 7m | 14m | 11m |

9.1.3 Maks. kabellængde – MotorLink® motorer

Motorkablet skal minimum have 3 ledere: 2 strømførende ledere /1 leder til kommunikation.

Ved 5-lederkabel og MotorLink®


Det frarådes at anvende paralleltrukne kabler.

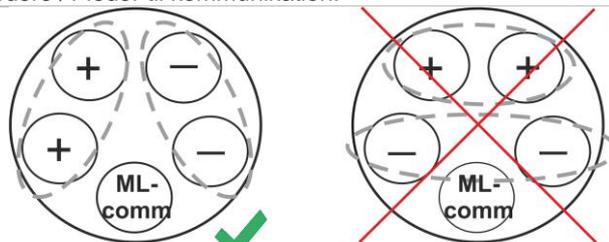

ML-comm = MotorLink® kommunikation.

Ydermere når 5-lederkabel anvendes, skal afstanden mellem "-" og "Com" være den samme som afstanden mellem "+" og "Com".

Dvs. anvendes f.eks. L2 som "Com" skal L1 og L3 anvendes til "+" og "-".





Når der anvendes motorer med MotorLink® er den maksimale/ totale kabellængde 50m, uanset hvad resultatet af ovenstående formel er.

| MotorLink® motorer | | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|---|---------------------------------|
| PE-leder/den grøngule jordledning må <u>ikke</u> anvendes | | | | | | |
| Kabel-tværsnit [a] | 3-leder 0,75mm ² | 3-leder 1,50 mm ² | 5-leder 1,50 mm ² 2-ledere parallel | 3-leder 2,50 mm ² | 5-leder 2,50 mm ² 2-ledere parallel | 3-leder 4,00 mm ² |
| Samlet motorstrøm [I] | | | | | | |
| 1A | 42m | | | | | 50m |
| 2A | 21m | 40m | | | | 50m |
| 3A | 14m | 28m | 50m | 47m | | 50m |
| 4A | 11m | 21m | 42m | 35m | | |
| 5A | 8m | 17m | 34m | 28m | 50m | 45m |
| 6A | 7m | 14m | 28m | 23m | 47m | 37m |
| 7A | 6m | 12m | 24m | 20m | 40m | 32m |
| 8A | 5m | 11m | 21m | 18m | 35m | 28m |
| 9A | | 9m | 18m | 15m | 31m | 25m |
| 10A | | 8m | 16m | 14m | 28m | 22m |
| 20A | | 4m | 8m | 7m | 14m | 11m |


Definition af total kabellængde

Den total kabellængde er defineret som summen af alle kabler fra MotorControllerens udgang til den sidste motor. Inklusiv kablet der er monteret på motoren.

F.eks. i tilfælde af 4 motorer med hver 5m kabel er den resterende kabellængde 30m.

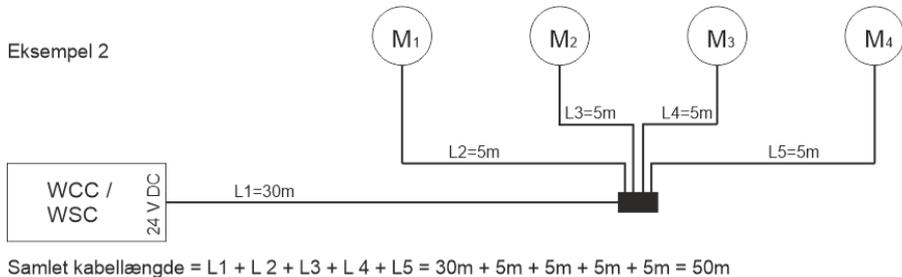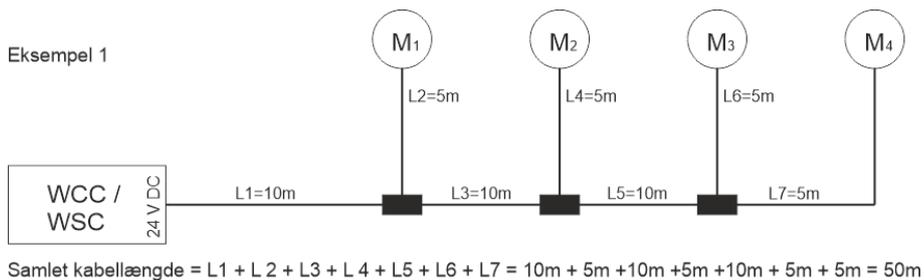

10 Tilslutningsplan for WCC 310 / 320 Plus version

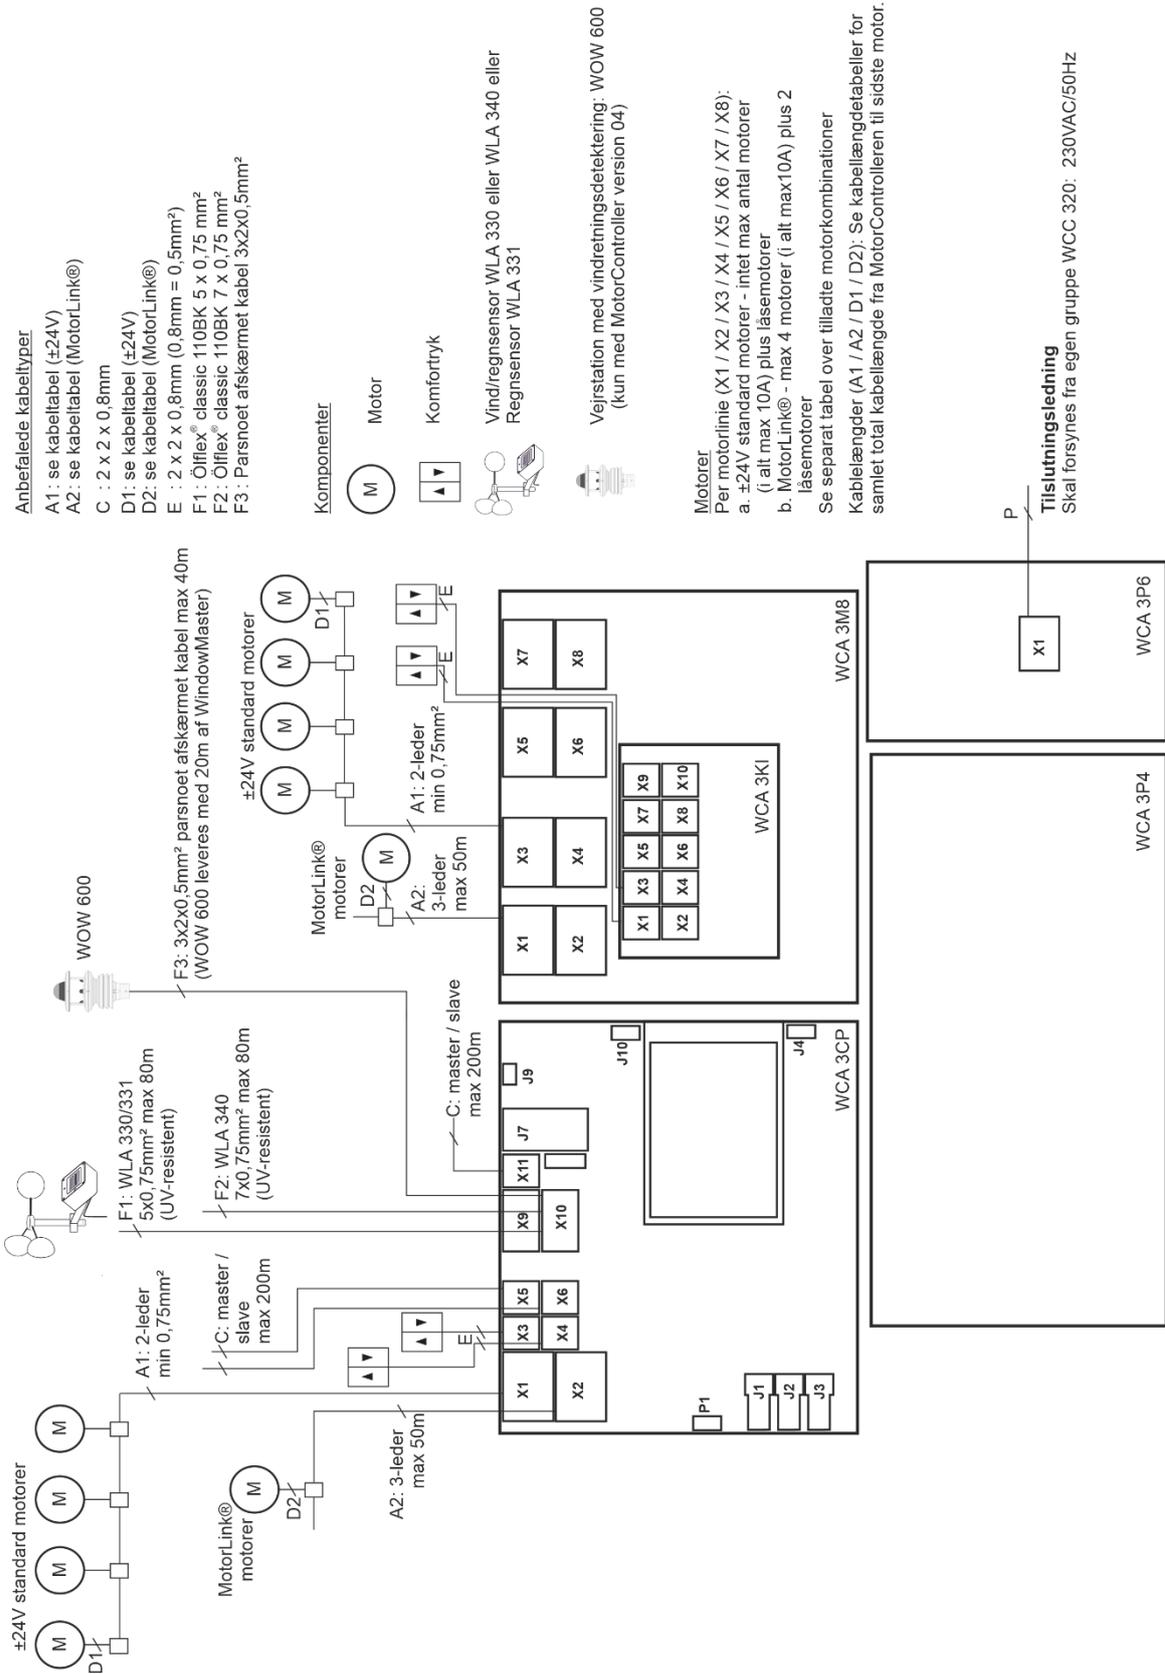

Ovenstående tilslutningsplan viser en WCC 320 MotorController

11 Beskrivelse af kort og tilslutning til lysnettet

Hver MotorController indeholder en hovedstrømforsyningsenhed (SMPS), en hjælpeforsyning (AUX) og et hovedkort. Motorlinje- og inputkort til yderligere motorlinjer og inputs (f.eks. til komfortryk), så vel som feltbuskort kan tilføjes hvis nødvendigt.

Størrelsen på strømforsyningsens afgør og antallet og/eller typer af motorer, der kan tilsluttes til centralen. Se oversigten over tilladte motorer per motorline/MotorController (afsnit 3.2).

11.1 Tilslutning til lysnet og strømforsyningsenheder – WCA 3P3, WCA 3P4 og WCA 3P6


MotorControlleren WCC 310, leveres med en 305W SMPS strømforsyning – WCA 3P3.

MotorControlleren WCC 320, leveres med en 605W SMPS strømforsyning – WCA 3P4.

Strømforsyningen er uanset størrelse, placeret i bunden af MotorControlleren under hovedkort og evt. motorlinje- og inputkort. Til højre for strømforsyningen er placeret en AUX – WCA 3P6, hvortil 230V / netspænding tilsluttes.


Kabelindgangen til lysnettet er øverst i højre side af centralen.

MotorControlleren jordes på på den grønne skrue ved WCA 3P6.

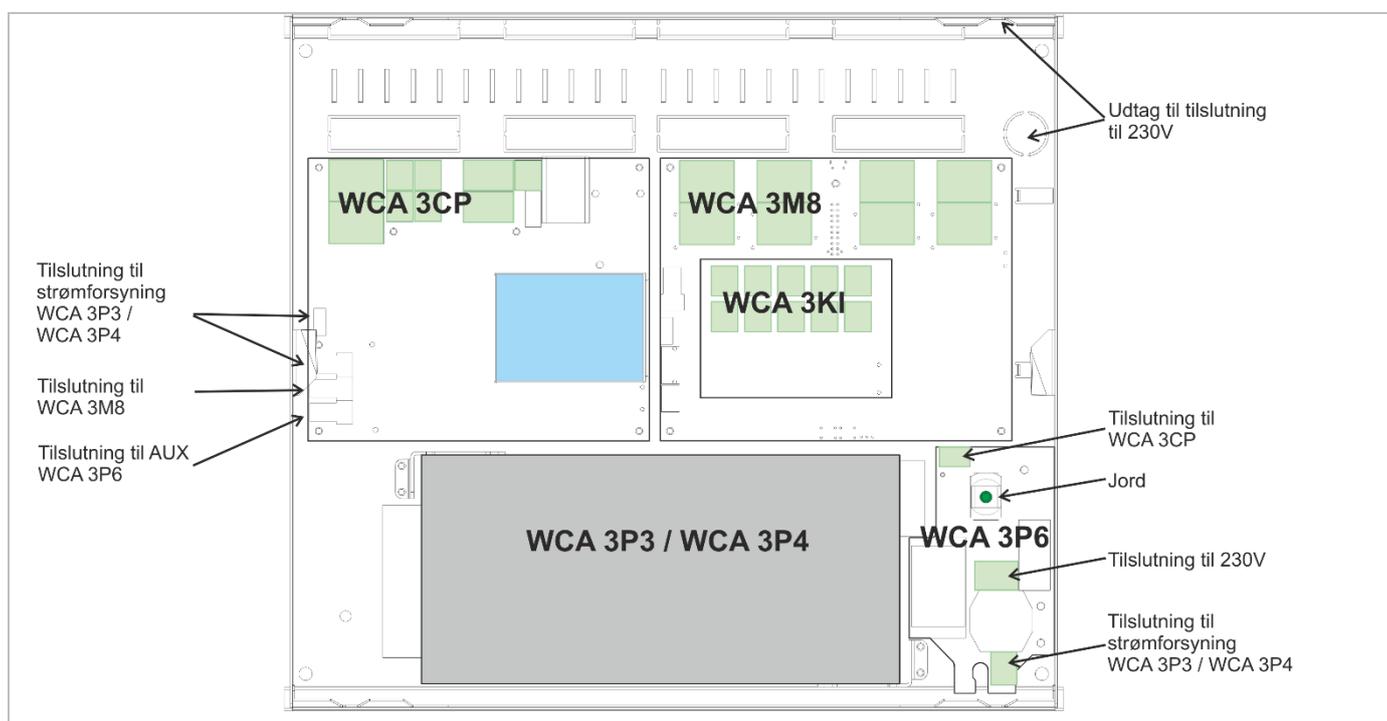

11.2 Forbindelse mellem kort


Overblik over hvordan de forskellige kort er forbundet vises nedenfor.

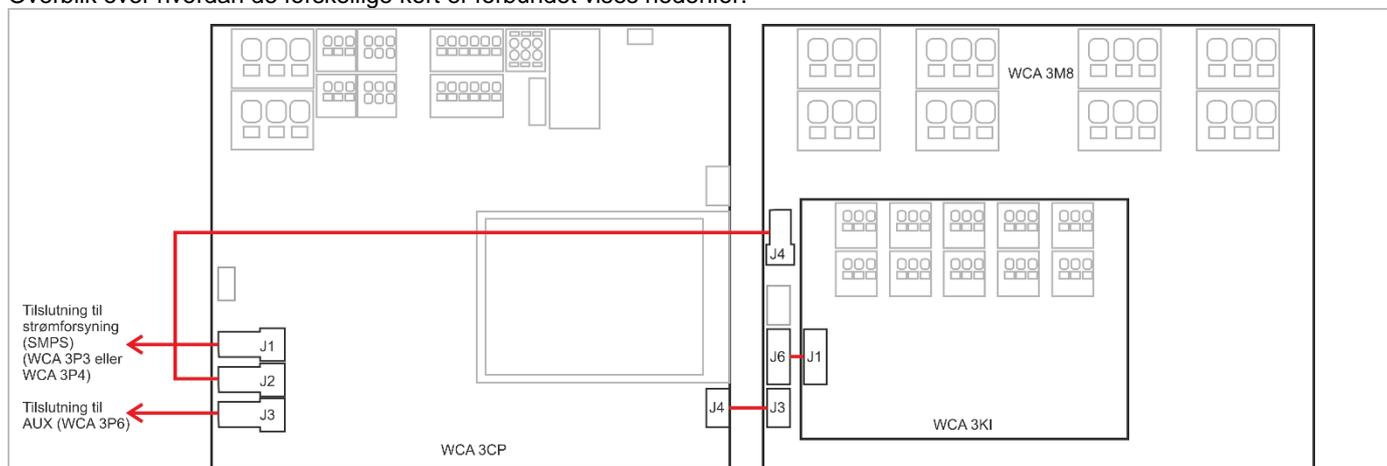

11.3 Hovedkort WCA 3CP – Plus Version

Hver WCA 3CP indeholder:

- 2 motorlinjer til $\pm 24V$ standard eller Motorlink® motorer
- 2 input til komforttryk
- input til vejrstation inkl. Vindretning (WLA 330/331/340 / WOW 600)
- input til master / slave forbindelse (WSK-Link™)
- Tilslutning til strømforsyning
- Tilslutning til AUX
- Spænding til motorlinjekort
- Tilslutning til motorlinjekort
- 2 ethernet tilslutninger
- Tilslutning til USB host og USB device
- Tilslutning til feltbuskort
- Touch skærm, der anvendes til at konfigurere, idriftsætte og servicere.

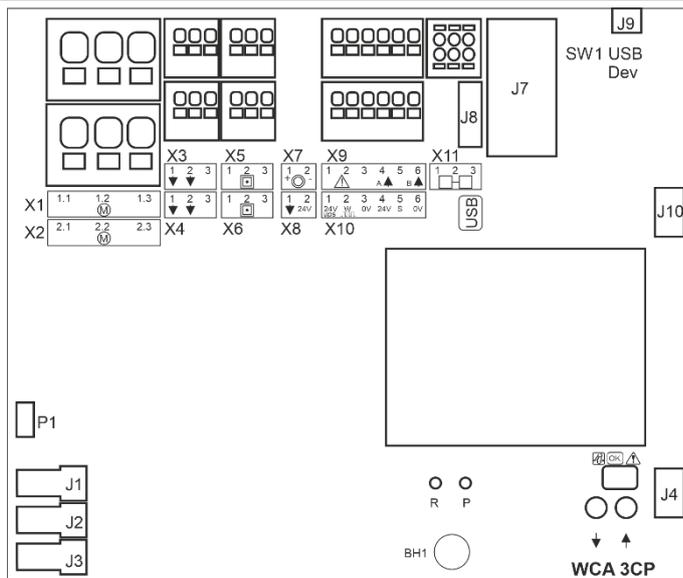

| | | | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|--------------|---|-------------------------------|
| X1 | 1.1 24V / 0V 1.2 MotorLink® 1.3 0V / 24V | } Motorline | X10 | 10.1 24V UPS 10.2 Vindhastighed 10.3 GND / 0V 10.4 24V 10.5 Regn 10.6 GND / 0V | } Vejrstation med vindretning |
| X2 | 2.1 24V / 0V 2.2 MotorLink® 2.3 0V / 24V | } Motorline | X11 | 11.1 24V IN 11.2 Kommunikation IN 11.3 0V IN | } WSK-Link™ Slave |
| X3 | 3.1 Åben 1.1 3.2 Luk 1.2 3.3 GND / 0V | } Komforttryk #1 | J1 | Tilslutning til strømforsyning | |
| X4 | 4.1 Åben 2.1 4.2 Luk 2.2 4.3 GND / 0V | } Komforttryk #2 | J2 | Strøm til motorlinekort (WCA 3M8) | |
| X5 | 5.1 24V 5.2 Kommunikation 5.3 0V | } WSK-Link™ Master/Slave | J3 | Tilslutning til AUX | |
| X6 | 6.1 24V 6.2 Kommunikation 6.3 0V | } WSK-Link™ Master/Slave | J4 | Tilslutning til motorlinekort (WCA 3M8) | |
| X7 | 7.1 + 7.2 - | } kun tilgængelig med WSC 310 / 320 | J7 | 2 x ethernet | |
| X8 | 8.1 + 8.2 - | } kun tilgængelig med WSC 310 / 320 | J8 | USB host | |
| X9 | 9.1 Fejl 9.2 Fejl 9.3 Output A 9.4 Output A 9.5 Output B 9.6 Output B | } Output | J9 | USB device | |
| | | | J10 | Tilslutning til feltbuskort | |
| | | | P1 | Styring til strømforsyning | |
| | | | R / P | Reset / Programmering | |
| | | | ↓ ↑ | Luk og åben alle vinduer | |
| | | | BH1 | VBAT, back-up batteri til CPU og internt ur | |

X1 / X2 WCA 3CP kortet har 2 motorlinjer (X1 and X2) for tilslutning af $\pm 24V$ standard eller MotorLink® motorer.

$\pm 24V$ standard motorer

| | |
|--------------|--------------|
| 1.1 24V / 0V | 2.1 24V / 0V |
| 1.2 | 2.2 |
| 1.3 0V / 24V | 2.3 0V / 24V |

MotorLink® motorer

| | |
|-------------------|-------------------|
| 1.1 0V | 2.1 0V |
| 1.2 Kommunikation | 2.2 Kommunikation |
| 1.3 24V | 2.3 24V |

Antallet af tilladte motorer per motorlinje afhænger af motortypen, det totale strømforbrug forbundet til en motorline må ikke overstige 10A og det totale strømforbrug for begge motorlinjer må ikke overstige 10A eller 20A afhængig af centralttype.

Foruden motorerne kan der også tilsluttes låsemotorer type WMB 801, WMB 802, WMB 811 og WMB 812. Låsemotorernes strømforbrug medregnes ikke i de 10A / 20A, da motorer og låsemotorer ikke kører samtidigt.

Alle motorer på samme motorlinje kører/bliver betjent samtidigt.

Alle motorer på en motorline skal være af samme type.

For ledningslængde se kapitlet "Kabeldimensionering".

Ledningsdiameter: bøjeligt maks. 6mm², massivt kabel maks. 10mm².


Motorlinjerne X1 og X2 kan synkroniseres, så de kører som én motorlinje, f.eks. hvis mere end 4 motorer er installeret på ét vindue. Synkronisering af motorlinjer kræver FW 2.15.

Standard ±24V motorer

Eksempel med maks. 20A strømforbrug

- a) 20 stk. WMX 826-1
- b) 10 sæt af 2 stk. WMX 826-2
- c) 4 stk. WMU 885-1
- d) 2 sæt af 2 stk. WMU 885-2


Tilslutning af varianter på standard motorer på motorlinje X1

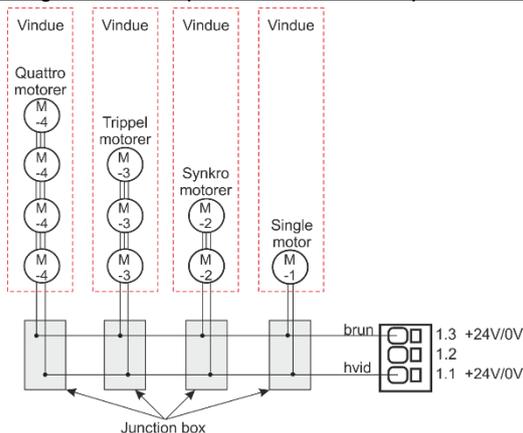

MotorLink® motorer

Eksempel med motorer per motorlinje

- Ex. 1: 4 stk. WMX 823-1
- Ex. 2: 2 stk. WMX 885-2
- Ex. 3: 3 stk. WMU 826-3


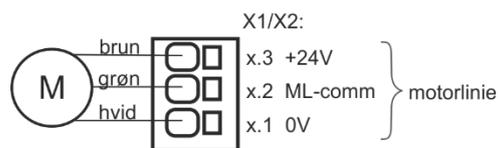


ML-comm = MotorLink™ kommunikation

Tilladelige motorkombinationer på én MotorLink® motorlinje

De to motorlinjer på CP kortet kan hver tilsluttes en af nedenfor viste kombinationer.

- 1 (single): et vindue med 1 motorer. Der kan tilsluttes op til 4 vinduer med hver én motor.
- 2 (synkro): et vindue med 2 synkro motorer.
- 3 (trippel): et vindue med 3 trippel motorer.
- 4 (quattro): et vindue med 4 quattro motorer.

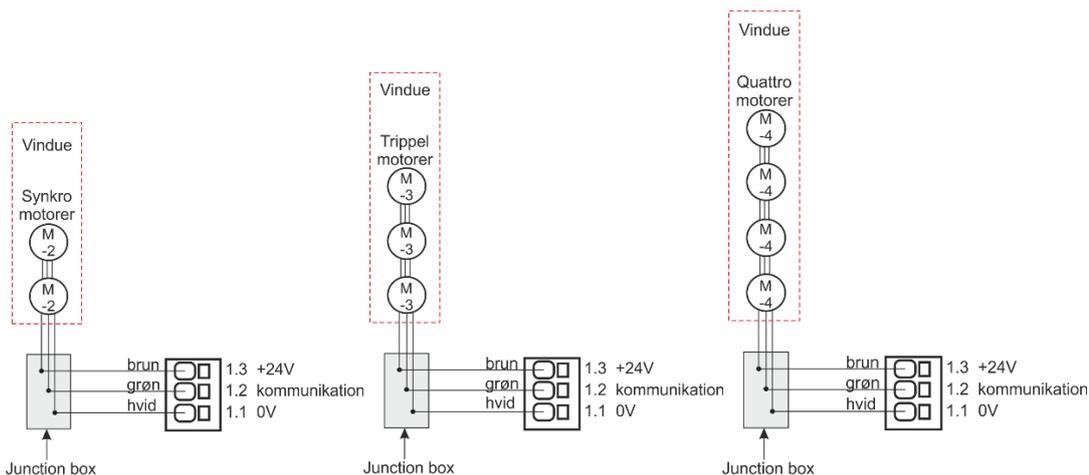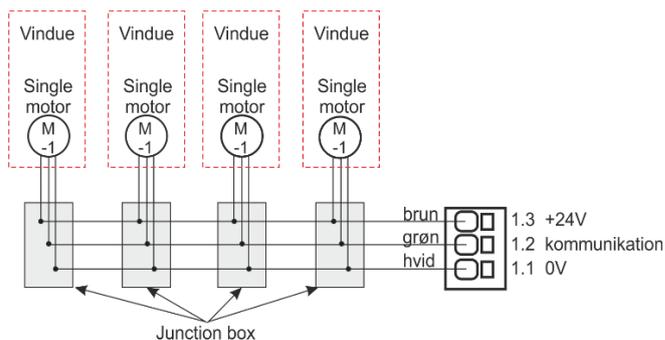

X3 / X4 Tilslutning af komfortryk. S1.X3 og S1.X4 er potentialfrie.

Data

| | |
|--------------|--------------|
| 3.1 Åbn | 4.1 Åbn |
| 3.2 Luk | 4.2 Luk |
| 3.3 GND / 0V | 4.3 GND / 0V |


Med de fabriksindstillede værdier er input:

"Aktiv" hvis kontaktmodstanden er mindre end 2k Ω

"Inaktiv" hvis kontaktmodstanden er større end 3k Ω .

Input har pull up strøm ca. 0,8mA. (min. 0,7mA, maks. 1mA)

Eksempel: Komfortryk tilsluttet til input X3

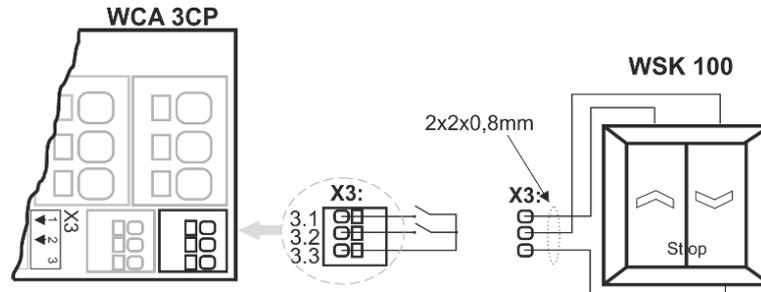

X3 / X4 kan også anvendes som konfigurerbare inputs

Input 1

| |
|----------------|
| 3.1 input 1.1 |
| 3.2 input 1.2 |
| 3.3 GND 1 / 0V |

Input 2

| |
|----------------|
| 4.1 input 2.1 |
| 4.2 input 2.2 |
| 4.3 GND 2 / 0V |

X5 / X6 Tilslutning af master / slave forbindelse via WSK-Link™.

På mastercentralen anvendes X5 og X6, hvorimod X11 anvendes på slavecentralen.

Data

| | |
|-------------------|-------------------|
| 5.1 24V | 6.1 24V |
| 5.2 Kommunikation | 6.2 Kommunikation |
| 5.3 0V | 6.3 0V |

For tilslutning af WSK-Link™ se X11

X9

Solid state outputs, 1 solid state output til videregivelse af fejlsignal og 2 frit konfigurerbare.

Data

| |
|---|
| 9.1 Fejl – Åben kontakt = Fejl, lukket kontakt = OK |
| 9.2 Fejl – Åben kontakt = Fejl, lukket kontakt = OK |
| 9.3 Output A |
| 9.4 Output A |
| 9.5 Output B |
| 9.6 Output B |

Solid state output til videregivelse af signal.

En fejl skal vare minimum 20 sekunder før relæet indikere fejl.

Data

| |
|----------------------------------|
| Maks. spænding: 30 Vp (peak) |
| Maks. strøm: 150 mA |
| Typisk On-modstand: 4,7 Ω |
| Maks. On-modstand: 8 Ω |
| Maks. skiftehastighed: 2 ms |


2 frit konfigurerbare solid state outputs

- 9.3 Output A
- 9.4 Output A
- 9.5 Output B
- 9.6 Output B


Data

Maks. spænding: 30 Vp (peak) AC/DC
Maks. strøm: 150 mA
Typisk On-modstand: 4,7 Ω
Maks. On-modstand: 8 Ω
Maks. skiftehastighed: 2 ms, kun ved DC-spænding

Output kredsløb (simplificeret)

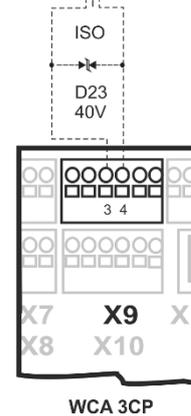

Eksempel med solid state og relæ (polarisering er ikke vigtig)

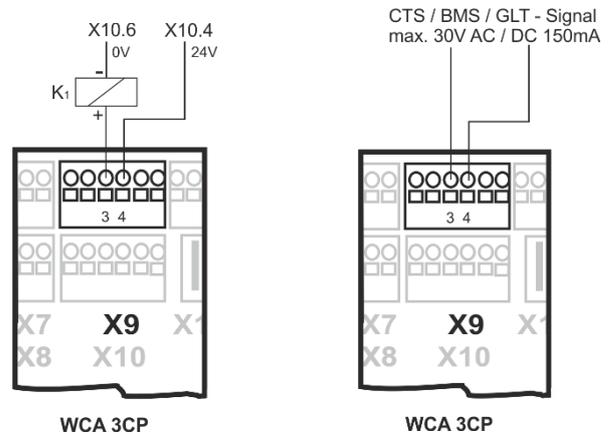

X10


Tilslutning af vejstation med vindretning.

Tilslutning af vind/regnsensorer af typen WLA 330 eller WLA 340, regnsensor WLA 331. Eller tilslutning af intelligent vejstation (vindretningsbestemt ventilation), f.eks. WOW 600 (kun med MotorController version 04 eller 06).

Data

- 10.1 24V AUX
- 10.2 Vindhastighed
- 10.3 GND / 0V
- 10.4 24V (ikke aktiv i strømsparre)
- 10.5 Regn (potentialfri)
- 10.6 GND / 0V

Med de fabriksindstillede værdier er input:
"Aktiv" hvis kontaktmodstanden er mindre end 4k Ω
"Inaktiv" hvis kontaktmodstanden er større end 8k Ω .
Ved værdier mellem 4 og 8k Ω vil resultatet afhænge af forsyningsspændingen.
Input har pull up ca. 1mA. (min. 0,7mA, maks. 1,4mA)

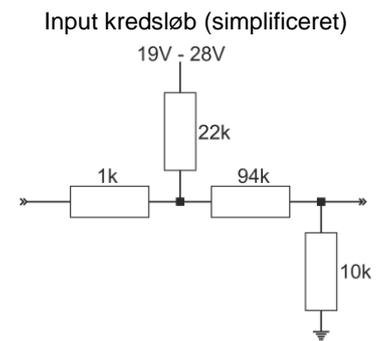


Eksempel 1: Vind/regn og regnsensor

WLA 330 og WLA 331 – sensorernes indstillinger sættes på sensoren.

WLA 340 – sensorens indstillinger programmeres på MotorControllerens touch skærm.

Data

- 10.1 24V AUX
- 10.2 Vindhastighed
- 10.3 GND / 0V
- 10.4 24V
- 10.5 Regn
- 10.6 GND / 0V

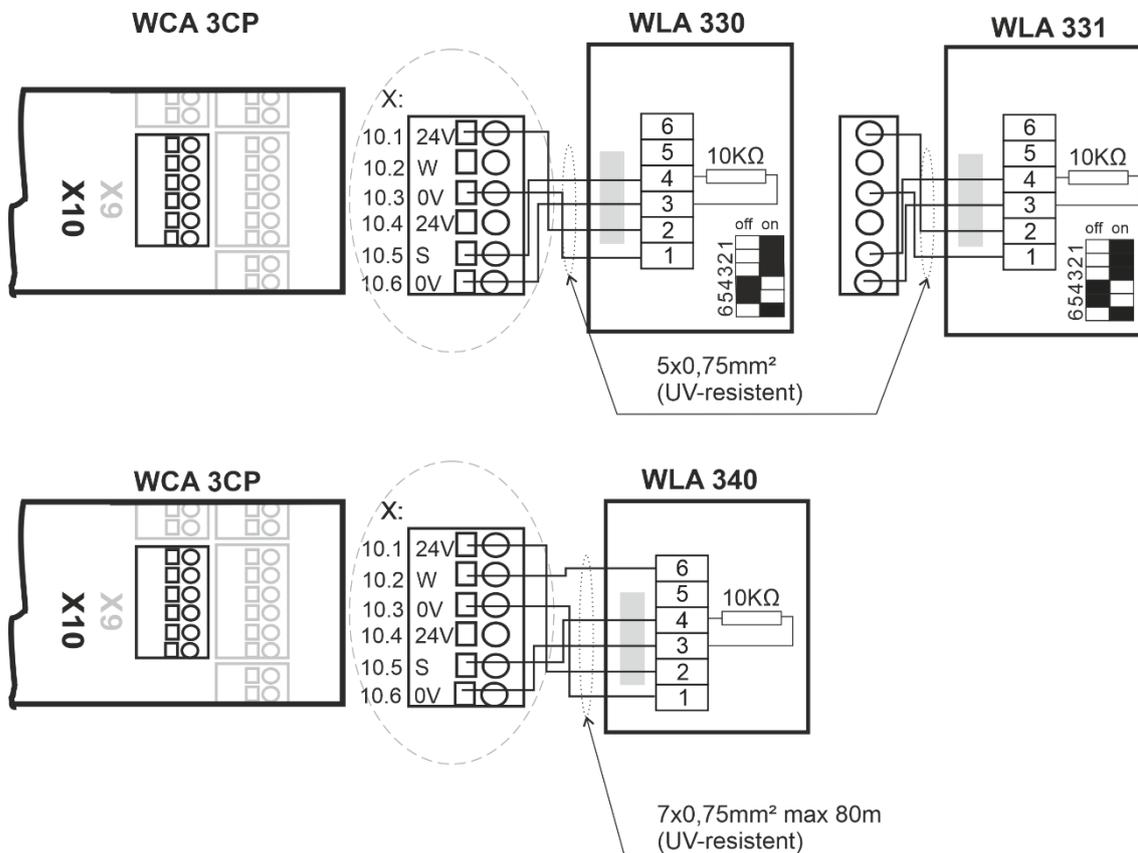


DIP-switch 1-3 på WLA 330 skal indstilles mht. Vindhastighedstolerancer. Se vejledningen for WLA 330 for DIP-switchindstillinger.

Eksempel 2: Vindretningsbestemt ventilation (intelligent vejrstation)

Data

- 10.1 24V AUX
- 10.2 Vindhastighed / retning
- 10.3 GND / 0V
- 10.4 24V
- 10.5 Regn
- 10.6 GND / 0V

Da vejrstationen er overvåget ved kommunikationen samt ved timeout (vind uden tid) vil en eventuel ledningsfejl blive registreret. En WOW 600 kan kun tilsluttes en MotorController version 04 eller 06.

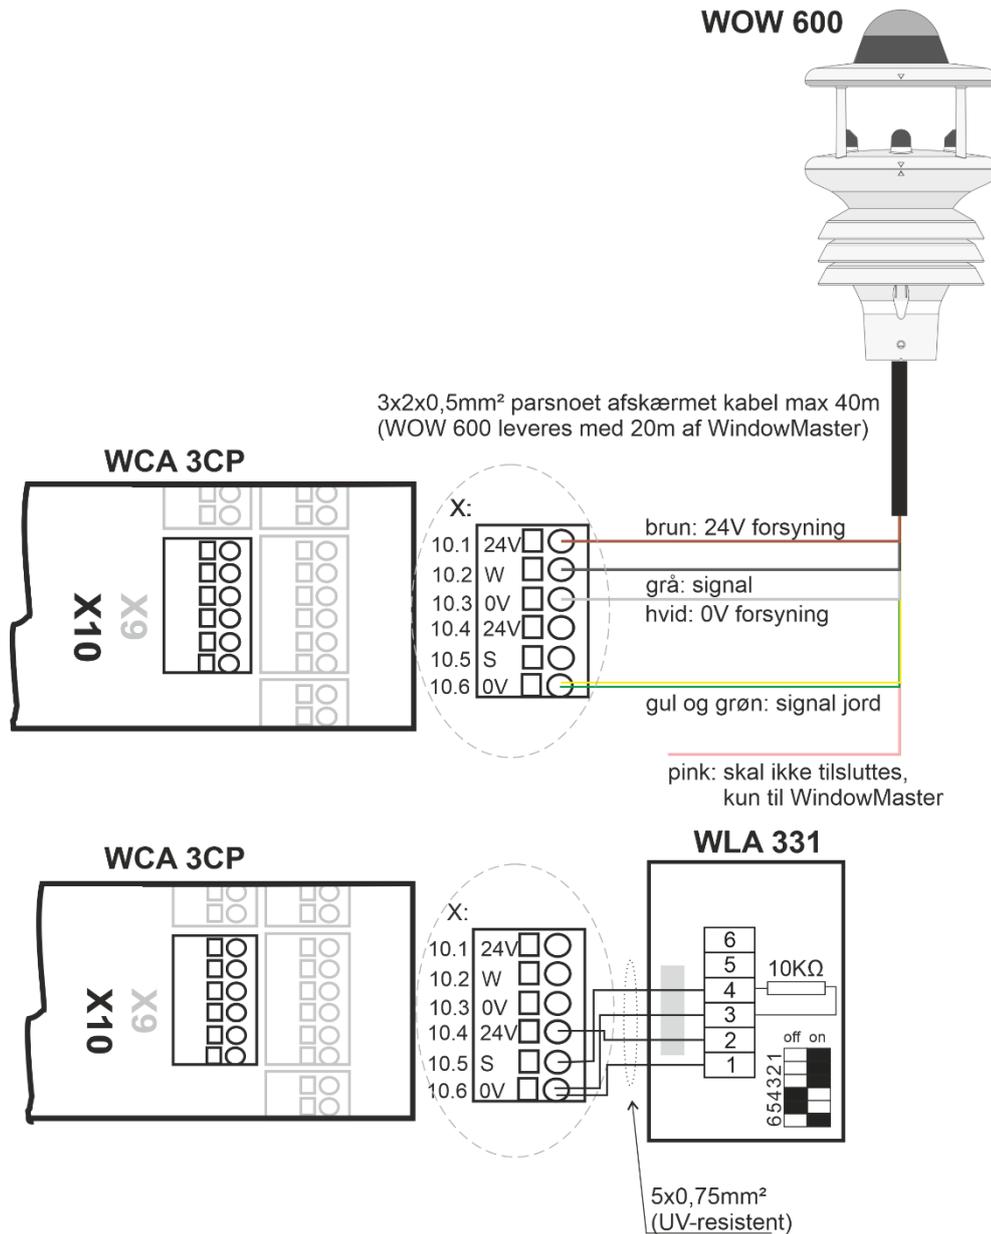

X11

Tilslutning af master / slave forbindelse via WSK-Link™.

Data:

11.1 24V IN

11.2 Kommunikation IN

11.3 0V IN


En master / slave forbindelse via WSK-Link™ muliggør, at signaler fra en vejrstation deles mellem flere MotorControllere og/eller at MotorControlleren indgår som slave i et 230V UPS forsynet brandventilationssystem.

På master MotorControlleren anvendes enten input X5 eller X6 til master-salveforbindelsen. På slave MotorControlleren anvendes X11 til master-slaveforbindelsen.


Det er muligt at forbinde flere MotorContollere i en master-slave-forbindelse. Men, det maksimale antal af MotorControllere på WSK-Link™ må ikke overstige 10 enheder. Den maksimale kablelængde mellem to enheder må ikke overstige 200m, se eksemplerne nedenfor for tilslutning af MotorControllere.

Deling af signaler fra en vejrstation

Eks. 1

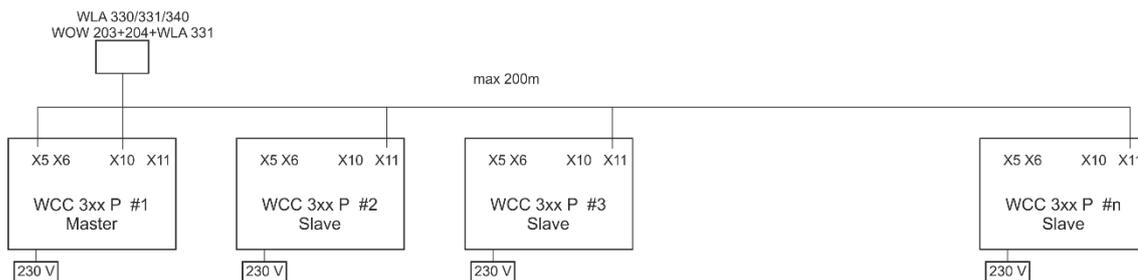

Eks. 2

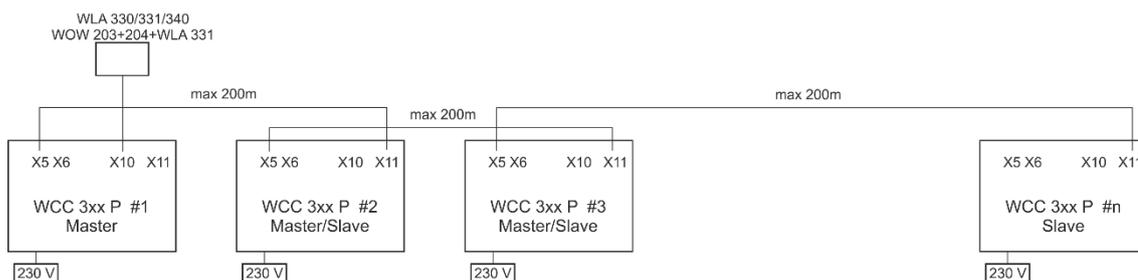


MotorController #2 og #3 er begge master og slave MotorControllere.


Se under X10 for tilslutning af vejrstation

WCC 3xx indgår som slave i et 230V UPS forsynet brandventilationssystem

Eks. 1

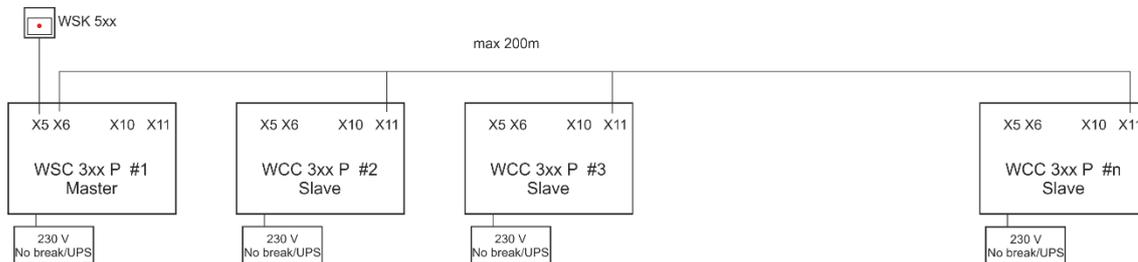

Eks. 2

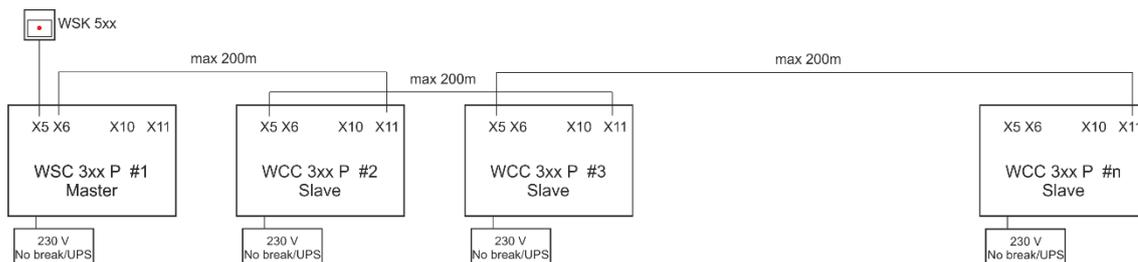


Se WSC vejledning for yderlige information om tilslutning af brandventilationssystem

| | |
|--------------|--|
| | På trods af at de i eksempel #2 viste tilslutningsmetoden af MotorControllere / Brandcentraler, muliggør et fysiske større system, med længere afstande mellem MotorController, anbefaler WindowMaster at master slaver centraler forbindes som i eksempel #1. Det er kun masteren, der sender f.eks. brandkommander og slavecentraler reagere kun på kommandoer modtaget fra masteren. Reaktionsiden i eksempel 2 er derfor markant øget i forhold til reaktionstiden i eksempel 1. |
| J1 | Tilslutning til strømforsyning |
| J2 | Strøm til motorlinjekortet (WCA 3M4 / WCA 3M8) |
| J3 | Tilslutning til AUX (WCA 3P6) – 230V forsyning |
| J4 | Tilslutning til motorlinjekortet (WCA 3M4 / WCA 3M8) |
| J7 | 2 x Ethernet forbindelser connection |
| J8 | USB host. Anvendes til at gemme konfigurationer på en USB hukommelsesstik |
| J9 | USB device. Anvendes fjernstyring og til at opdatere firmware i MotorControlleren |
| J10 | Tilslutning til feltbuskort |
| P1 | Styring til strømforsyning |
| R / P | Reset / programming (anvendes til firmware opdateringer) |
| LED | <u>Viser MotorControllerens status</u> Gul = fejl Grøn hurtige blink = CPU arbejder Grøn konstant = CPU-kommunikation stoppet (evt. reset eller kontakt WindowMaster) |
| ↓ ↑ | Luk / Åbn alle vinduer |
| BH1 | vBAT, back-up battery for CPU and system clock The vBAT battery is a 3V lithium coin cell battery, which keeps the CPU and system clock running in case of total power failure (both mains and mains backup battery failure). If vBAT voltage drops below 1.65 V an vBAT error can be seen in the power supply menu and the battery must be replaced. vBAT type: 1 pcs. Lithium CR 1220 3V |

11.4 Motorlinjekort – WCA 3M4 og WCA 3M8

Motorlinjekort WCA 3M4 og WCA 3M8, muliggør tilslutning af hhv. yderligere 4 og 8 motorlinjer enten $\pm 24V$ standard eller MotorLink®.

WCA 3M4 / WCA 3M8 er forbundet til WCA 3CP via et CAN-kabel (J3 på WCA 3M4 / WCA 3M8 og J4 på WCA 3CP).

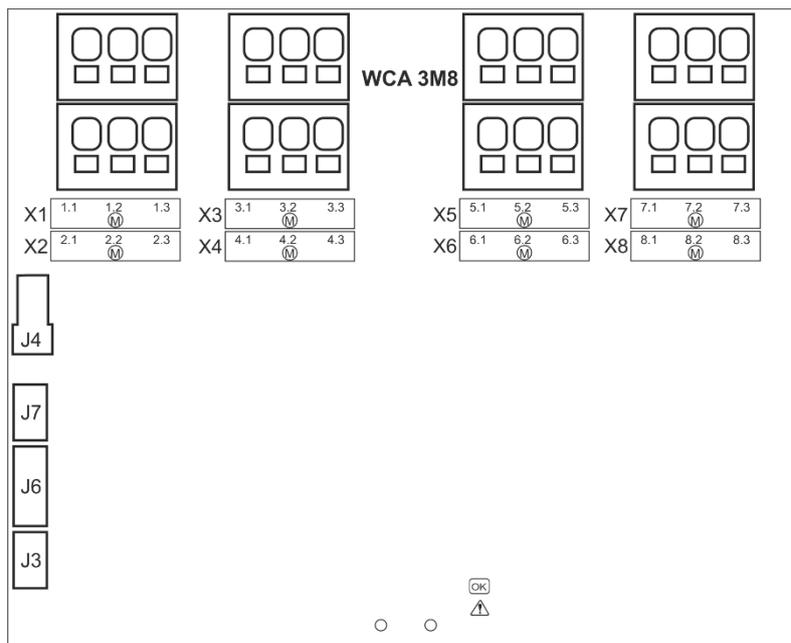

| | | | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|---|---|
| X1 | 1.1 24V / 0V 1.2 MotorLink 1.3 0V / 24V | } Motorlinie | X7 | 7.1 24V / 0V 7.2 MotorLink 7.3 0V / 24V | } Motorlinie |
| X2 | 2.1 24V / 0V 2.2 MotorLink 2.3 0V / 24V | | } Motorlinie | X8 | |
| X3 | 3.1 24V / 0V 3.2 MotorLink 3.3 0V / 24V | } Motorlinie | | J3 | Tilslutning til hovedmodul |
| X4 | 4.1 24V / 0V 4.2 MotorLink 4.3 0V / 24V | | } Motorlinie | J4 | Strømtilslutning fra hovedmodul (WCA 3CP) |
| X5 | 5.1 24V / 0V 5.2 MotorLink 5.3 0V / 24V | } Motorlinie | | J6 | Tilslutning til inputmodul (WCA 3KI) |
| X6 | 6.1 24V / 0V 6.2 MotorLink 6.3 0V / 24V | | } Motorlinie | J7 | Strømforsyningskontrol |


WCA 3M8 – motorlinje kort med 8 motorlinjer

| | |
|---------------|---|
| X1 – X8 | Tilslutning af ± 24 Standard motorer eller MotorLink® motorer. <u>Data:</u> x.1 24V / 0V x.2 ML kommunikation x.3 0V / 24V For tilslutning af motorer se forklaring i afsnittet "Hovedkort WCA 3CP" under "X1 / X2" og "Maks. antal motorer per kort". |
| J3 | Tilslutning til hovedkort (WCA 3CP) |
| J4 | Strømtilslutning fra hovedkort (WCA 3CP) |
| J6 | Tilslutning af inputkort (WCA 3KI) |
| J7 | Strømforsyningskontrol |

11.5 Inputkort – WCA 3KI

Inputkortet WCA 3KI muliggør tilslutning af yderligere 10 input. WCA 3KI kræver motorlinjekortet WCA 3M4 eller WCA 3M8.

WCA 3KI er forbundet til WCA 3M4 eller WCA 3M8 via kabel (J1 på WCA 3KI og J6 på WCA 3M4 / WCA 3M8).

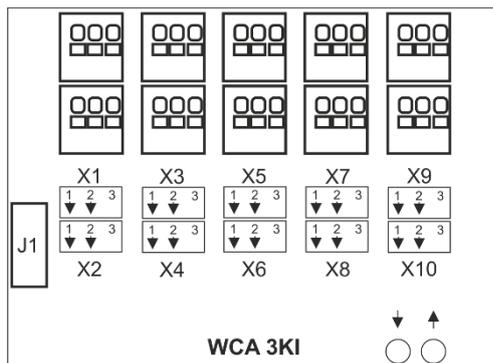

X1 1.1 Åben 1.1 }
1.2 Luk 1.2 } Komforttryk #1
1.3 GND / 0V }

X2 2.1 Åben 2.1 }
2.2 Luk 2.2 } Komforttryk #2
2.3 GND / 0V }

X3 3.1 Åben 3.1 }
3.2 Luk 3.2 } Komforttryk #3
3.3 GND / 0V }

X4 4.1 Åben 4.1 }
4.2 Luk 4.2 } Komforttryk #4
4.3 GND / 0V }

X5 5.1 Åben 5.1 }
5.2 Luk 5.2 } Komforttryk #5
5.3 GND / 0V }

X6 6.1 Åben 6.1 }
6.2 Luk 6.2 } Komforttryk #6
6.3 GND / 0V }

X7 7.1 Åben 7.1 }
7.2 Luk 7.2 } Komforttryk #7
7.3 GND / 0V }

X8 8.1 Åben 8.1 }
8.2 Luk 8.2 } Komforttryk #8
8.3 GND / 0V }

X9 9.1 Åben 9.1 }
9.2 Luk 9.2 } Komforttryk #9
9.3 GND / 0V }

X10 10.1 Åben 10.1 }
10.2 Luk 10.2 } Komforttryk #10
10.3 GND / 0V }

↓ ↑ Åbn og luk alle vinduer

J1 Tilslutning til motorlinjekort (WCA 3M8)

X1
–
X10

S3.X1 – S3.X10 er potentialfrie.

Data:
x.1 Åben x.1
x.2 Luk x.2
x.3 GND / 0V

For tilslutning af inputs se forklaring i afsnittet "Hovedkortet WCA 3CP" under "X3 / X4".

↓ ↑


Luk / Åbn alle vinduer

J1

Tilslutning til motorlinjekort (WCA 3M4 og WCA 3M8)

11.6 Strømforsyningskort – WCA 3P6

På strømforsyningskortet tilsluttes MotorControlleren 230V og forbindes til jord.

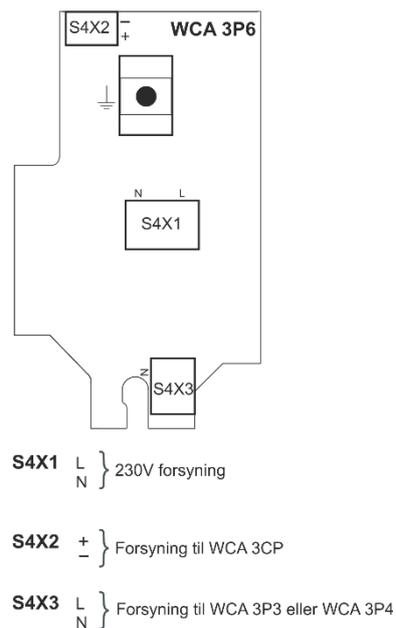

| | |
|--------------|--|
| S4 X1 | Tilslutning til 230V forsyning. |
| S4 X2 | AUX forsyning til WCA 3CP. |
| S4 X3 | Tilslutning til strømforsyning WCA 3P3 (10A) eller WCA 3P4 (20A) |
| | Forbindelse til jord. |

11.7 Feltbuskort

Forskellige typer feltbuskort er til rådighed

- WCA 3FK Feltbuskort med KNX interface
- WCA 3FM Feltbuskort med BACnet MSTP interface
- WCA 3FB Feltbuskort med BACnet IP interface

Tilslutning af et feltbuskort muliggør kommunikation og tilgang til de tilgængelige bus-objekter afhængig af det valgte system. For hver motorlinje og motorgruppe findes et sæt KNX og BACnet-objekter til rådighed, der giver status- og kommandomuligheder.

Statusmulighed

Det kan være f.eks. aktuel position, fejl og driftsstatus samt aktuel maksimal tilladte åbningsgrad.

Kommandomulighed

Det vil typisk være målpositions-kommandoer med forskellige prioritet og hastighed for MotorLink® motorer. Se "KNX Application Program Description" og "BACnet PICS" på hjemmesiden (www.windowmaster.com) for yderlige oplysninger om tilgængelige KNX og BACnet-kommunikations-objekter.

12 Touchskærm

Plusversionen leveres med en touchskærm. Alle tilsluttede komponenter (motorer, komforttryk, vejrstation osv.) skal konfigureres på touchskærmen. Touchskærmens menu er opbygget i trin:

Trin 1: hovedmenu

Trin 2: underliggende menupunkter

Trin 3: konfiguration / status / betjening af et underliggende menupunkt

Hardware OK
 Ingen brandudløsning

Konfiguration
 Status
 Manuel betjening

Step 1: Hovedmenu

Konfiguration

Motorlinie
 Motorgruppe
 WSK-Link™ ?
 NV controller

Step 2: Underliggende menupunkter

Konfiguration, Motorlinie, X1

Output mode
 Motorkonfiguration

Step 3: Konfigurering af menupunkter

Konfiguration, Motorgruppe

| | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | | |

Step 4: Visning af menupunkter

4.106 Udgangstilstand

Specificere tilstanden for motorudgangen.
 Udgangstilstandene er:
 'Ikke i brug': Denne udgang er deaktiveret.
 'MotorLink®': Denne udgang anvendes til MotorLink® motorer.
 '±24V motor': Denne udgang anvendes til 'standard' ±24V motorer.
 Hvis 'Detekter' er valgt, vil udgangstilstanden automatisk detekteres. Dette gøres ved at forsøge

Hjælpetekster

Hjælpetekst

Touchskærmen har en hjælpefunktion med tekster, der forklarer menupunktet. Hjælpeteksten kommer frem, når der trykkes et menupunkt (tekst på med hvid baggrund).

For at få hjælpeteksten vist:

- tryk på punktet f.eks. Motortype
- hjælpeteksten vises
- tryk på skærmen og teksten slukkes.

12.1 Ikoner

MotorControlleren har ikoner for hurtig visning af hardware OK samt hardware fejl:



Hardware OK = motorer er konfigureret rigtigt



Hardware-fejl = Hardware fejl eller tilsluttede motorer er ikke konfigureret korrekt i motorlinjer eller motorgrupper.

12.2 Rotering af touchskærm

Billedet på touchskærmen kan roteres 180°.

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, System Roter skærmvisning <input type="text" value="Nej"/> Aktiver netværksparametret <input type="text" value="Ja"/> Slå fjernstyring til <input type="text" value="Ja"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, System: Roter skærmvisning <input type="text" value="Nej"/> <input checked="" type="text" value="Ja"/> |
| | |

13 Konfiguration - hovedmenu

Alle tilsluttede komponenter (motorer, komfortryk, vejstation osv.), skal konfigureres. I appendiks beskrives samtlige konfigurationsmuligheder.

MotorControlleren leveres med fabriksindstillet PIN-kode for adgangsniveau 3, hvorfor koden skal indtastes, inden konfiguration kan påbegyndes - se kapitel "Log-in".

I forbindelse med konfigurationen, kan det være en fordel, at nogle af de fabriksindstillede indstillinger ændres inden konfigurationen påbegyndes. F.eks. kan sproget ændres fra engelsk til dansk (se afsnit 12.12."System") og skærmttekstens orientering kan roteres for bedre synsvinkel (se afsnit 12.12 "System").

Det er tillige muligt at ændre logud-tiden, hvilket er den tid adgangsniveauet er åbent / skærmen er tændt (se afsnit 12.10 "Auto. logud-tid")

Selve konfigurationen foregår ved at trykke på det/de lyseblå nummerfelter, der skal konfigureres:

→ tryk på det lyseblå nummerfelt

→ indtast værdi / type / motorlinjenummer / ændre fabriksindstilling etc. Hvad der kan vælges mellem afhænger af typen af undermenupunkt

→ accepter på 

En menu kan indeholde flere skærbilleder. For at komme til næste skærbillede: → tryk 


13.1 Motorlinjer - motorgrupper - eksempel

De forskellige komponenter skal meldes ind i grupper:

- Motorlinjer skal meldes ind i motorgrupper
- Komforttryk tildeles en eller flere motorgrupper

13.1.1 Eksempler med motorlinjer / motorgrupper

- 6 motorlinjer: der er tilsluttet en eller flere motorer på linjerne
- 3 motorgrupper: motorerne i samme motorgruppe betjenes samtidigt på komforttrykket

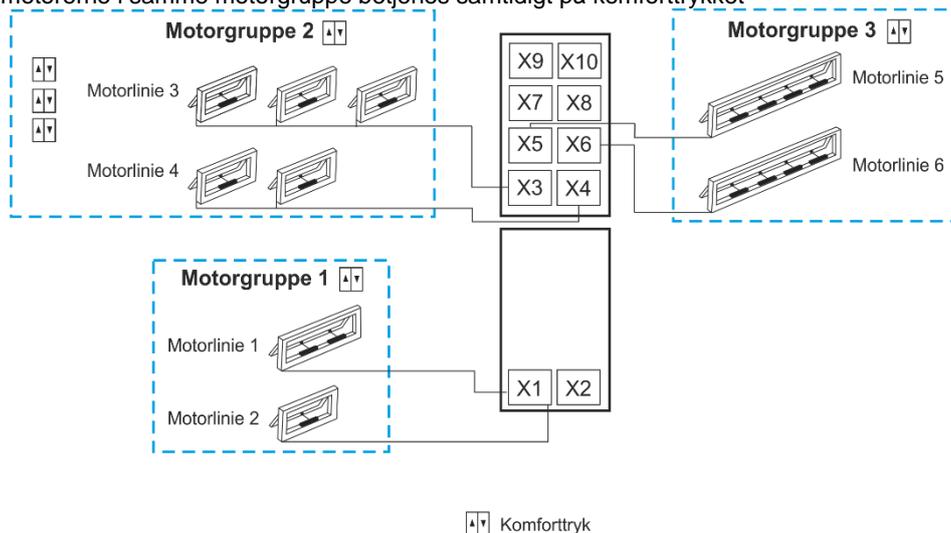


13.2 Motorlinje

På motorlinjerne tilsluttes motorer. $\pm 24V$ standard motorer og motors med MotorLink[®] kan tilsluttes til alle motorlinjer, men en motorlinje kan kun forbindes til en type motor – enten $\pm 24V$ standard eller MotorLink[®] motorer.

13.2.1 Motorlinje - nummerering

Alle motorlinjerne er nummererede og alle linjerne skal konfigureres.

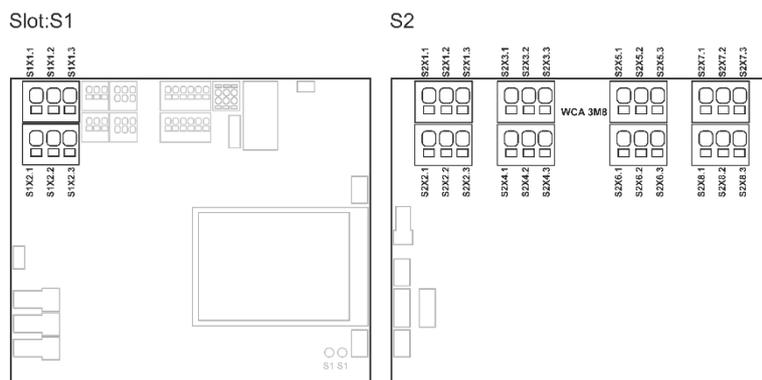

13.2.2 Motorlinje - konfiguration

Tryk på "Motorlinjer" og oversigtsbilledet med MotorControllerens motorlinjer vises.

Motorlinje konfiguration

Konfiguration, Motorlinje

Alle X1 X2

Én motorlinje er markeret med
da der er fejl i konfigurationen.
Et "?" indikere manglede konfiguration.

Konfiguration, Motorlinje

Alle X1 X2

Alle motorlinjer er konfigureret

Begge motoroutput på hovedkortet så vel som de 4 hhv. 8 på motorlinjekortet, hvis et sådan er tilsluttet - skal konfigureres:

- Motorlinjer, hvor der er tilsluttet motorer, skal meldes ind i motorgruppe
- Motorlinjer, hvor der ikke er tilsluttet motorer, sættes til „Ikke i brug“

Da $\pm 24V$ motorer og motorer med MotorLink[®] ikke skal konfigureres helt ens, er der nedenfor angivet, hvilke punkter der kan konfigureres for " $\pm 24V$ motorer" hhv. "Motorer med MotorLink[®]". Vær opmærksom på, at begge typer motorer kan være tilsluttet centralen samtidigt.

For " $\pm 24V$ motorer" er den fulde slaglængden defineret, som en køretid på 60 sekunder. For at sikre at vinduet er 100% lukket eller åbent, køres slaglængden 2 gange (120sek.). Dette kan have en indflydelse på konfiguration af følgestyring.

Motorlinje konfiguration

Konfiguration, Motorlinje, X1

Output mode $\pm 24V$ motor

Motorkonfiguration Uden overvågning

Køretid 60 s

Motorgruppe -

$\pm 24V$ motor konfiguration

$\pm 24V$ motorer kan konfigureres i:

1. Output mode: oplyser typen af den valgte motor
2. Motorkonfiguration
3. Køretid
4. Motorgruppe

Appendiks indeholder alle punkter, der kan konfigureres – se derfor appendiks for detaljeret forklaring.

MotorLink® motorer konfigureres i:

Konfiguration, Motorlinie, X1

Output mode

Forventet motorantal

Motorgruppe

Forventet antal låsemotorer

MotorLink® motor configuration

1. Output mode: oplyser typen af den valgte motor
2. Forventet motorantal (*vises hvis motortype = MotorLink®*)
3. Motorgruppe
4. Forventet antal låsemotorer
 - 4.1 Antal fundne låsemotorer (*se appendix*)

Appendiks indeholder alle punkter, der kan konfigureres – se derfor appendiks for detaljeret forklaring.

Motorlinje – synkronisering af ML1 og ML2 konfiguration

Se alle detaljer, Motorlinje, S1 X1

Kædelængde

Service åbningsgrad

Positionsskalering

Synkroniser med ML 2

Synkronisering af ML1 og ML2

Når motorlinje ML1 og ML2 skal synkroniseres/køres som én enkelt motorlinje, skal "Synkroniser med ML2" indstilles til "Ja".

Konfigurationen foretages i menuen "Motorlinje" under S1X1 i "Se alle detaljer".

Kun de to motorlinjer på hovedkortet kan synkroniseres - S1X1 og S1X2.

Alle motorer, der er forbundet til ML1 og ML2, skal være af samme type og konfiguration og være MotorLink™ motorer.

Synkronisering af motorlinjer kræver FW 2.15.

13.2.3 Farvekode – Motorlinje

Oversigtsfelterne på touchskærmen har farvekoder for motorlinjerne:

| Farve | Betydning |
|--|--|
| Gul trekant-ikon  | Fejl i konfigurationen eller motoren |
| Gennemstreget gråt | Motorlinjen skal ikke konfigureres / motorlinjen eksisterer ikke |
| Sort tekst | Motorlinjen er konfigureret, motoren har endnu ikke været helt lukket |
| Grønt | Motorlinjen er konfigureret, motoren er lukket 100%. MotorLink® motorlinjer vil være markeret med grønt felt, hvis motoren/motorerne på motorlinjen har været kørt helt ind og motorens nulpunkt dermed er registreret. |
| Lysegråt tal | Motorlinjen er konfigureret med 'Ingen motorgrupper tildelt' |
| Blåt ? | Konfiguration mangler |

13.3 Motorgruppe

Motorlinjer kan tilsluttes motorgrupper. Se evt. eksemplet "Eksempel med motorlinjer / motorgrupper" i starten af dette kapitel.

13.3.1 Motorgruppe - konfigurering

Tryk på "Motorgruppe" og oversigtsbilledet med MotorControllerens motorgrupper vises.

Motorgrupper skal konfigureres i:

✔ Konfiguration, Motorgruppe

| | | | | | |
|---|---|---|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | | |

Motorgruppe oversigtsbillede

1. Komfort åbningsgrad
2. Komfort åbn-lukketid
3. Vindretninger, hvor der skal lukkes

Appendiks indeholder alle punkter, der kan konfigureres – se derfor appendiks for detaljeret forklaring

13.3.2 Farvekode – motorgruppe

Oversigtsfelterne på touchskærmen har farvekoder for motorgrupperne:

| Farve | Betydning |
|------------------|--|
| Gul trekant-ikon | En eller flere af de tilknyttede motorlinjer har fejl |
| Sort tekst | Motorgruppen er konfigureret |
| Grønt felt | Alle tilknyttede motorlinjer er lukkede |
| Lysegråt tal | Motorgruppen er konfigureret men ingen motorlinjer er tilknyttet |
| Blåt ? | Der mangler konfiguration |

13.4 Lokalt input


MotorControlleren har på hovedkortet 2 frit programerbare inputs og 1 input til vind/regn. Er der brug for yderligere input, tilsluttes inputkortet WCA 8KI (kræver motorlinjekort). Dette kort har 10 inputs.

Touchskærmen har et oversigtsbillede over de lokale input.

13.4.1 Nummerering af lokalt input

Alle lokale inputs er nummereret.

Inputtets nummer afhænger af dets placering på kort, se oversigt nedenfor.

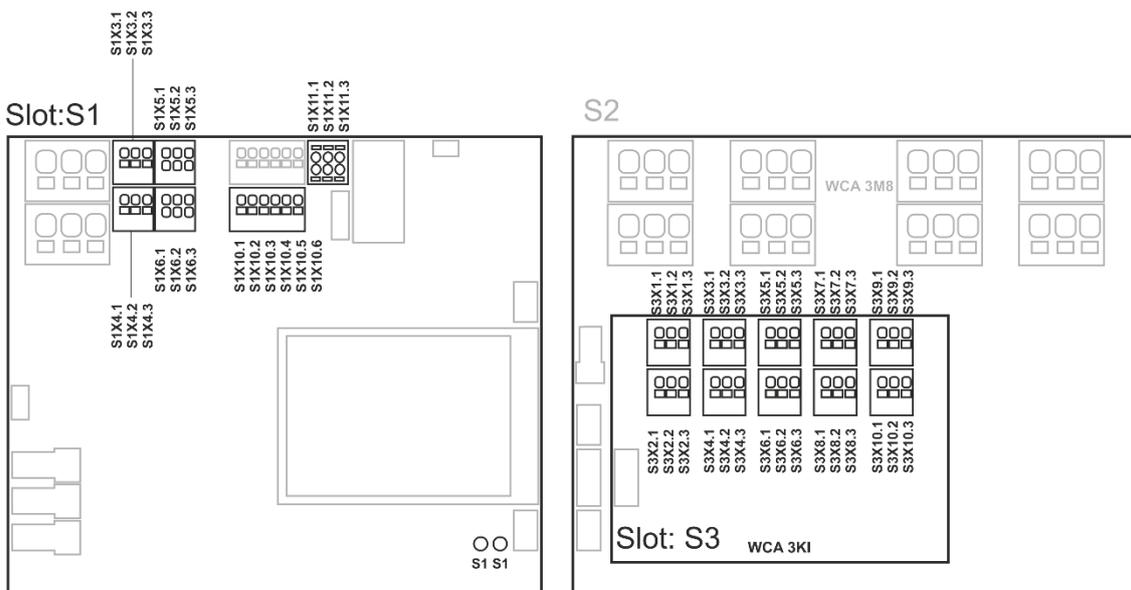

MotorController med inputkort

13.5 Lokalt output


MotorControlleren har på WCA 3CP kortet altid ét lokalt output (X9.1 / X9.2) til fejlsignal (ikke konfigurerbart output).

13.5.1 Nummerering af lokalt output

Alle lokale output på WCA 3CP kortet er nummereret.

Outputnummeret afhænger af dets placering på kortet - se overblik nedenfor.

Da outputet (fejlsignal) på WCA 3CP kortet ikke kan konfigureres, er det ikke nummereret.

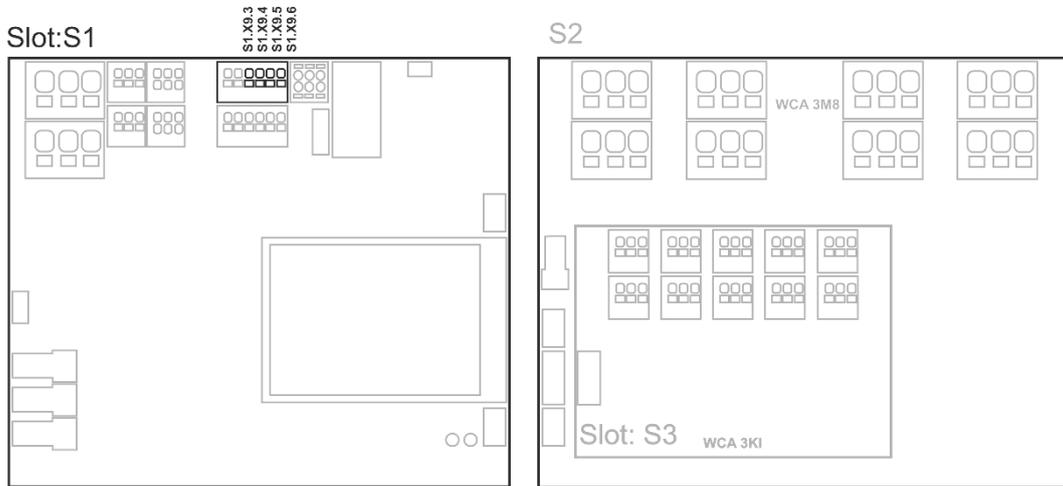

MotorController med motorlinje- og inputkort

13.5.2 Lokalt output - konfiguration

Hvis der er tilsluttet komponenter på et eller flere lokale output, skal disse output konfigureres.

Hvilke punkter der skal konfigureres, afhænger af typen af output – se herunder.

| Lokalt output – konfiguration | | | | | |
|---|--|---|--------|--------|--|
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Lokalt output</p> <table border="1"> <tr> <td>A</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>X9.3/4</td> <td>X9.5/6</td> </tr> </table> <p></p> | A | B | X9.3/4 | X9.5/6 | <p>Oversigtsbillede over lokale output</p> |
| A | B | | | | |
| X9.3/4 | X9.5/6 | | | | |
| <p>Lokalt output skal konfigureres i:</p> | | | | | |
| <p><input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Lokalt output, A X9.3/4</p> <p>Udgangstype: Binær udgang</p> <p>Udgangstilstand: Binær udgang</p> <p>Styret af motorgruppe: -</p> <p></p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Udgangstype: oplyser at det er en binær udgang (skal ikke konfigureres) 2. Udgangstilstand 3. Styret af motorgruppe <ol style="list-style-type: none"> 3.1 Motorgruppe udgangsfunktion 3.2 Logikfunktion 3.3 Status når aktiv 3.4 Time-out <p>Appendiks indeholder alle punkter, der kan konfigureres – se derfor appendiks for detaljeret forklaring.</p> | | | | |
| <p>Konfiguration af et lokalt output (vist for S1 X9.3/4)</p> | | | | | |

13.6 Vejrstationstype

Her skal vælges hvilken type vejrstation 'sensortype' – ingen, WOW eller WLA - der er tilsluttet.

(Menuen "Vejrstation" anvendes kun til input fra WCA 3CP input S1X10.2. Vælges WLA 340, modtages vindhastighed (pulse) signal fra WLA 340. Vælges WOW, modtages vindhastighed og vindretning (serialekommunikation) signal fra WOW 201/202 eller WOW 600. Se afsnit 10.4 under punkt X10.

WLA 33x er ikke en vejrstation og tilsluttes direkte til en indgang, se afsnit 13.4.3

| Vejrstation - Konfiguration | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|---------------|---------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|--|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Vejr</p><p>Sensortype Ingen</p><p>WSK Link™ Master tilstede Master ikke tilsluttet</p><p style="text-align: center;">↻</p><p style="text-align: center;">Oversigtsbillede over sensortype</p></div> | Oversigtsbillede over sensortype (valg af vejrstationstype) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vejrstation skal konfigureres i: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"><p><input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Vejr: Sensortype</p><table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Ingen <input checked="" type="checkbox"/></td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WOW</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WLA 340</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fra WSK-Link™</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WOW 600</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WOW fra A0net</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WLA 340 fra A0net</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WOW 600 fra A0net</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WOW fra fremmed</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WLA 340 fra</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">WOW 600 fra</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fra fieldbus</td></tr><tr><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fieldbus fra A0net</td><td style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Fieldbus fra</td><td></td><td></td></tr></table><p style="text-align: center;">✗ ✓</p><p style="text-align: center;">Konfiguration af sensor</p></div> | Ingen <input checked="" type="checkbox"/> | WOW | WLA 340 | Fra WSK-Link™ | WOW 600 | WOW fra A0net | WLA 340 fra A0net | WOW 600 fra A0net | WOW fra fremmed | WLA 340 fra | WOW 600 fra | Fra fieldbus | Fieldbus fra A0net | Fieldbus fra | | | <p>Ingen <i>(ingen konfiguration)</i></p> <p>WOW 1. Filterkonstant 2. Langsom filterkonstant 3. Brug RMS i filter</p> <p>WLA 1. Pulser/sek. pr. m/s 2. Filterkonstant 3. Langsom filterkonstant 4. Brug RMS i filter</p> <p>WSK-Link™ <i>(ingen konfiguration)</i></p> <p>WOW 600 <i>(kun MotorController version 04 eller 06)</i> 1. Filterkonstant 2. Langsom filterkonstant 3. Brug RMS i filter</p> <p>x from A0net eller foreign <i>(kun MotorController version 02,03,04 eller 06)</i> A0net eller foreign anvendes kun ifb. med NV Embedded®, se venligst NV Embedded® vejledningen for yderligere detaljer.</p> <p>Appendiks indeholder af alle punkterne, der kan konfigureres – se derfor appendiks for detaljeret forklaring.</p> |
| Ingen <input checked="" type="checkbox"/> | WOW | WLA 340 | Fra WSK-Link™ | | | | | | | | | | | | | | |
| WOW 600 | WOW fra A0net | WLA 340 fra A0net | WOW 600 fra A0net | | | | | | | | | | | | | | |
| WOW fra fremmed | WLA 340 fra | WOW 600 fra | Fra fieldbus | | | | | | | | | | | | | | |
| Fieldbus fra A0net | Fieldbus fra | | | | | | | | | | | | | | | | |

13.7 Følgstyring

Følgstyringsfunktionaliteten benyttes, når bevægelsen af en motorlinje afhænger af en ekstern hændelse eller situation/fase. Følgstyring kan anvendes, hvor de gående rammer på to vinduer går ind over hinanden eller hvor vinduer ikke kan åbne (mere end fx 15%), hvis persienerne er nede osv.

Følgstyringen kan kontrolleres på baggrund af:

- positionen på en anden motorlinje
- tilstanden på et lokalt input
- tilstanden på et KNX-objekt
- tilstanden på et BACnet-objekt

Konfiguration af følgestyring

Aktivering af følgestyring

Aktiveringen af følgestyring skal foretages for hver enkel motorlinje.

Konfigurering af følgestyring

Funktionen for følgestyringen skal foretages for hver enkel motorlinje.

1. Ingen – Denne motorlinje anvender ikke følgestyring
2. Åbn – Denne motorlinje skal vente på et „resultat“ før den åbner
3. Luk - Denne motorlinje skal vente på et „resultat“ før den lukker

Konfiguration af følgestyring - motorlinje

1. **Positionsbegrænsning for følgestyringen**
Den maksimale position som motorlinjen må have uden at "resultatet" er opfyldt.
For MotorLink® motorlinjer er det trinløst indstilleligt.
For ±24 Volt motorlinjer 0 eller 100%
2. **Følgestyring med**
På hvilke motorlinjer, KNX-, BACnet- eller lokal input skal motorlinjen vente
3. **Følgestyring med nummer**
På hvilke motorlinjer, KNX-, BACnet- eller lokal input skal motorlinjen vente
4. **Følgestyringslogik**
I hvilke positioner skal følgestyringens være aktiv
5. **Følgestyringsposition**
Grænsen for følgestyring.

13.8 WSK-Link™ - master/slave forbindelse

En WSK-link™ forbindelse mellem to MotorControllere etableres via input X5 eller X6 på masteren og input X11 på slaven. En MotorController kan have en master/slaveforbindelse til flere MotorControllere. Men, det maksimale antal forbundne slaver på WSK-Link™ må ikke overstige 10 enheder.

Den total kabellængde må ikke overstige 200m, se S1 X11 for eksempler for tilslutning af MotorControllere.

En slave kan kun have en master, men en master kan have flere slaver og en MotorController kan være både master og slave for andre MotorControllerer.

Konfiguration af WSK-Link™ Master/slaveforbindelse:

En tilsluttede slave vises på masterens touchskærm.

Når to MotorControllere forbindes til hinanden via WSK-Link™, vil slaven blive vist som et grønt brandtryk på masterens touchskærm.

| | |
|--|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, WSK-Link™, nr. 1 </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Device type WCC 3XX </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Serienummer 33686017 </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Tilknyttet røgzone - </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Benyt komfortindgang i røgzone Ja </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> ↶ ↓ </div> </div> </div> </div> </div> </div></div> | <p>På masterens touchskærm vil slavens Device type fremstå som en WCC 3xx.</p> |
|--|--|

Slavens udseende på masteren

13.9 Netværk

For konfigurering af netværks-adresser.

WCA 3CP-kortet indeholder en 10/100Mbit Ethernet forbindelse. Forbindelsen understøtter DHCP eller statisk IP adresse samt Gateway.

Appendiks indeholder alle punkter, der kan konfigureres – se derfor appendiks for detaljeret forklaring.





Netværk anvendes i forbindelse med BACnet IP interface – kontakt WindowMaster for yderligere information.

| Netværk skal konfigureres i: | |
|---|--|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, Netværk </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> DHCP Ja </div> <div style="margin-top: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Strømindstilling Tændt </div> </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px 10px; border-radius: 3px; width: 40px; float: left;">↶</div> </div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 5px;">Konfiguration af 'Netværk'</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. DHCP 2. Strømindstilling <p>Appendiks indeholder alle punkter, der kan konfigureres – se derfor appendiks for detaljeret forklaring.</p> |

13.10 Log in

Adgangen til MotorControlleren er opdelt i fire adgangsniveauer.


| Niveau | Adgang til | Hvem har adgang |
|--------|--|---|
| 1 | <u>Alle</u> Man kan se MotorControlleren udefra med døren lukket og låst. | Alle. |
| 2 | <u>Betjening</u> Man kan åbne MotorControllerens kabinet samt betjene touchskærmen for statusvisning samt manuel betjening af vinduer. Alle skærmens menuer med underliggende menuer kan ses, men der kan <u>ikke</u> ændres værdier. | Udvalgte personer med specialnøgle |
| 3 | <u>Konfiguration</u> Man kan åbne MotorControllerens kabinet samt betjene touchskærmen for statusvisning, manuel betjening af vinduer samt konfigurering og mulighed for at ændre fabriksindstillinger. Alle touchskærmens menuer og undermenuer kan ses og værdierne kan konfigureres. Adgangsniveau 3 kan låses med PIN-kode, således der kun er adgang til niveauet, når PIN-koden tastes. | Udvalgte personer med specialnøgle samt kendskab til PIN-koden til adgangsniveau 3. PIN-koden er fabriksindstillet til 4321. |
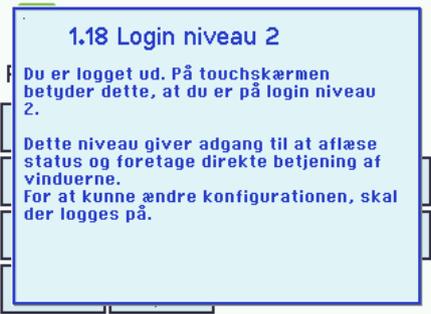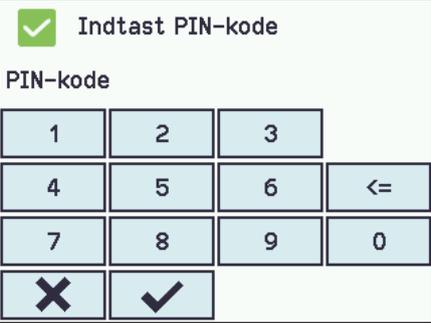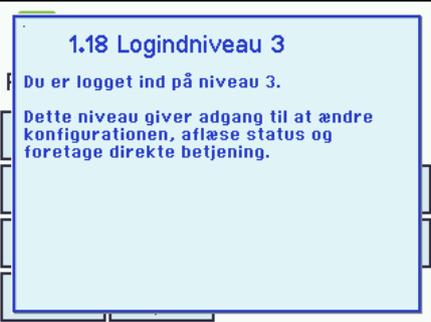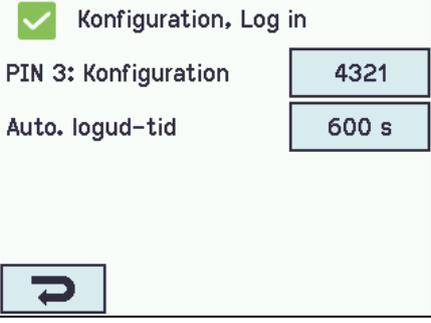
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|----|--|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|--|--|--------------------------|
|  <p>1.18 Login niveau 2</p> <p>Du er logget ud. På touchskærmen betyder dette, at du er på login niveau 2.</p> <p>Dette niveau giver adgang til at aflæse status og foretage direkte betjening af vinduerne. For at kunne ændre konfigurationen, skal der logges på.</p> | <p>Brugeren er logget ind på adgangsniveau 2.</p> <p>For at komme til adgangsniveau 3, skal koden for adgangsniveau 3 indtastes.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Indtast PIN-kode</p> <p>PIN-kode</p> <table border="1" data-bbox="183 680 614 891"> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td><=</td></tr> <tr><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>✘</td><td>✔</td><td></td><td></td></tr> </table> | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | <= | 7 | 8 | 9 | 0 | ✘ | ✔ | | | <p>Indtast PIN-kode.</p> |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | <= | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 8 | 9 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| ✘ | ✔ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>1.18 Logindniveau 3</p> <p>Du er logget ind på niveau 3.</p> <p>Dette niveau giver adgang til at ændre konfigurationen, aflæse status og foretage direkte betjening.</p> | <p>Brugeren er logget ind på adgangsniveau 3.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Log in kan konfigureres i:</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  <p>Konfiguration, Log in</p> <p>PIN 3: Konfiguration <input type="text" value="4321"/></p> <p>Auto. logud-tid <input type="text" value="600 s"/></p> <p></p> | <ol style="list-style-type: none"> PIN 3: Konfiguration Auto. logud-tid (den tid adgangsniveauet skal være åbent inden automatisk låsning af niveauet) <p>Appendiks indeholder alle punkter, der kan konfigureres – se derfor appendiks for detaljeret forklaring.</p> <p>Det er muligt at låse touchskærmen inden logud-tiden er udløbet ved at trykke på  og derefter på </p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

13.11 Konfigurationsfiler på USB


MotorControlleren har indgang for USB-stik. På stikket er det muligt at gemme alle MotorControlleren konfigurationer og således gemme stikket som dokumentation. Det er også muligt at genindlæse fra USB-stikket.

Filer på stikken kan udskrives fra en fra en PC.
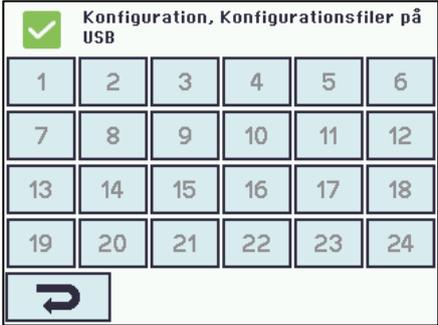
| | |
|--|--|
|  <p>Oversigt over konfigurationsfiler på USB</p> | <p>Oversigt over konfigurationsfiler på USB.</p> |
|  <p>Konfiguration af konfigurationsfiler på USB, nr.1</p> | <p>Konfiguration af konfigurationsfiler på USB – her vist for nr.1</p> <p>Appendiks indeholder alle punkter, der kan konfigureres – se derfor appendiks for detaljeret forklaring.</p> |


13.12 System

Det er muligt at ændre touchskærmens sprog, urets indstilling, datovisning, interval mellem service osv.
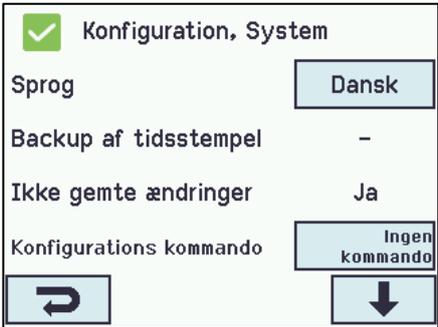
| System kan konfigureres i: | |
|--|--|
|  <p>Konfiguration af 'System'</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sprog 2. Backup tidssempel <i>(skal ikke konfigureres)</i> 3. Ikke gemte ændringer...<i>(skal ikke konfigureres)</i> 4. Konfigurations kommando 5. Tid 6. Dato 7. Roter skærmvisning 8. Aktiver netværksparametret 9. Slå fjernstyring til <p>Appendiks indeholder af alle punkterne, der kan konfigureres – se derfor appendiks for detaljeret forklaring.</p> |

13.13 Feltbus (KNX og BACnet)

Kun når et feltbuskort med feltbusinterface er tilsluttet MotorControlleren vises de forskellige feltbus menuer på touchskærmen.
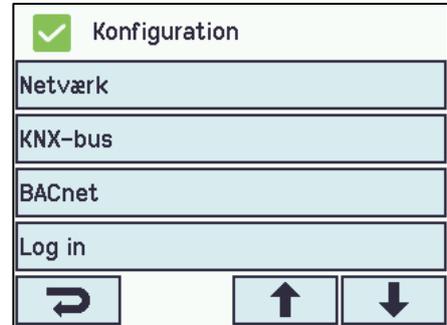
| Feltbus eksempler | |
|---|---|
|  | <p>Et feltbuskort er tilsluttet MotorControlleren og menuerne (f.eks. Konfiguration) på touchskærmen inkludere nu også KNX og BACNet.</p> |

Når et feltbuskort er tilsluttet vil der for hver motorlinje og motorgruppe være et sæt KNX eller BACnet objekter til rådighed, der giver status- og kommandomuligheder.

Statusmulighed

Det kan være f.eks. aktuel position, fejl og driftsstatus samt aktuel maksimal tilladte åbningsgrad.

Kommandomulighed

Det vil typisk være målpositions-kommandoer med forskellige prioritet og hastighed for MotorLink® motorer.


Feltbus objekt 1-10

For KNX og BACnet findes desuden 10 konfigurerbare binære kommunikationsobjekter.


Disse kan benyttes til enten at sende komfort kommandoer til en eller flere motorgrupper eller at give udvalgt status fra røgzone eller motorgrupper.

Se "KNX Application Program Description" eller "BACnet PICS" på hjemmesiden (www.windowmaster.com) for yderlige oplysninger om tilgængelige KNX og BACnet-kommunikations-objekter.

13.13.1 KNX Konfiguration
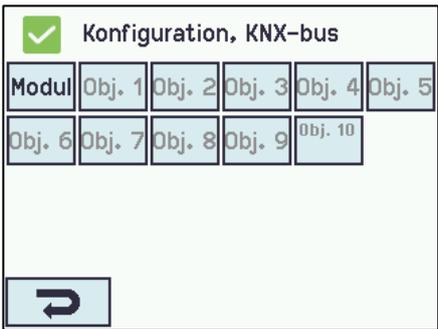
| KNX bus oversigt – objekt konfiguration | |
|--|--|
|  <p>Oversigtsbillede over KNX bus.</p> | <p>Oversigtsbillede over KNX bus.</p> <p>For hvert KNX objekt skal der konfigureres en retning</p> <ul style="list-style-type: none">- Ingen- Input- Output <p>Når objekterne er konfigureret som inputs eller outputs, skal den styrende motorgruppe eller røgzone såvel som dens funktion også konfigureres.</p> |
| KNX bus skal konfigureres i: | |
|  <p>Oversigtsbillede over KNX bus.</p> | <p>For alle objekterne skal der konfigureres en "Strømindstilling" for KNX bussen.</p> |

13.13.2 BACnet Konfiguration
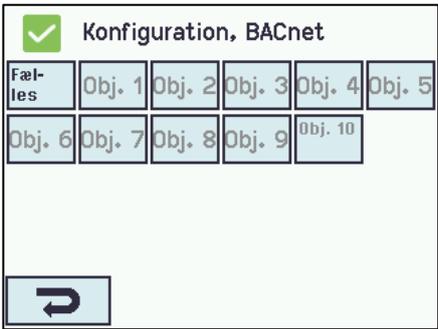
| BACnet oversigt – objekt konfiguration | |
|---|---|
|  <p>Oversigtsbillede over BACnet .</p> | <p>Oversigtsbillede over BACnet objekter.</p> <p>For hvert BACnet objekt skal der konfigureres en retning</p> <ul style="list-style-type: none">- Ingen- Input- Output <p>Når objekterne er konfigureret som inputs eller outputs, skal den styrende motorgruppe eller røgzone såvel som dens funktion også konfigureres.</p> |

BACnet skal konfigureres i:

| | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Konfiguration, BACnet | |
| BACnet IP UDP-portnummer | 47808 |
| BACnet IP device instance | 1 |
| Aktuel position COV-stigning | 1% |
| Aktuel maks. position COV-stigning | 1% |
|  |  |

For alle objekterne

1. BACnet IP UDP port nummer
2. BACnet IP device instance
3. Aktuel position COV stigning
4. Aktuel maks. position COV stigning
5. Vindhastighed COV stigning
6. Vindretning COV stigning
7. Registrér som "foreign device"

14 Status – hovedmenu

Under 'Status' kan man se status for alle de menupunkter, der kan konfigureres under 'Konfiguration' samt status for bl.a. strømforsyningen og slots

| | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Status | |
| Motorlinie | |
| Motorgruppe | |
| WSK-Link™ | |
| NV controller | |
|  |  |

Hovedoversigt: status af systemet

Under 'Status' er det muligt at se status forr:

1. Motorlinjer
2. Motorgrupper
3. WSK-Link™
4. NV Controller
5. Lokalt input
6. Lokalt output
7. Strømforsyning
8. CAN (lokal)
9. Netværk
10. Slots
11. Konfiguration på USB
12. System

Det er ikke muligt at konfigurere punkterne under 'Status'-visningen.

Appendiks indeholder af alle punkterne, der vises under 'Status' – se derfor appendiks for detaljeret forklaring.

15 Manuel betjening – hovedmenu

Det er muligt direkte på touchskærmen at betjene motorlinjer og motorgrupper.

| |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Manuel betjening |
| Motorlinie ? |
| Motorgruppe |
|  |

Hovedoversigt: manuel betjening

Hvad kan betjenes manuelt:

1. Motorlinie – se tekst nedenfor
2. Motorgrupper

Betjeningstyper


Motorlinjer og motorgrupper

De kan betjenes **absolut** (procent af 'fuld åben') eller **relativt** på 'åbn-stop-luk-tasterne', der vises på touchskærmen.

Eksempel

Manuel betjening af en motorlinje

- vælges 'Alle' betjenes alle motorerne samtidig.
vælges et motorlinjenummer, betjenes kun den valgte motorlinje
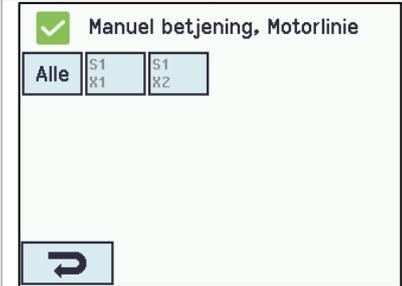
| | | |
|--|--|--|
|  <p>Manuel betjening, Motorlinie</p> <p>Alle S1 S1 X1 X2</p> <p>Oversigt over motorlinjer</p> |  <p>Manuel betjening, Motorlinie</p> <p>Manuel håndposition <...></p> <p>Alle motorlinje er valgt</p> |  <p>Manuel betjening, Motorlinie: Manuel håndposition</p> <p>Åbn</p> <p>Stop</p> <p>Luk</p> <p>Manuel betjening på skærmen</p> |
|--|--|--|

16 Mangler konfiguration – hovedmenu

Hvis der er komponenter, motorlinjer eller motorgrupper, der mangler at blive konfigureret, vises de her.

Hvis man er logget på adgangsniveau 3, er det tillige muligt at konfigurere.

17 Hardware fejl – hovedmenu

Hvis der er hardware-fejl i centralen, vises fejlene her.

Det kan for eksempel være, hvis motorlinjerne ikke er konfigureret, netspændingen fjernes, vejrstationstypen ikke er valgt etc.

Hvis man er logget på adgangsniveau 3, er det tillige muligt at konfigurere fra denne menu. →

18 Se alle detaljer - hovedmenu

For at gøre konfigurationen af MotorControlleren så enkel som mulig, er det under konfiguration (se kapitel 12) kun muligt at konfigurere de mest benyttede funktioner.

Under 'Se detaljer' vises alle ovenstående punkter igen tillige med detaljerede punkter der ikke benyttes så ofte, men som er muligt at konfigurere. Hvis man er logget på adgangsniveau 3, er det tillige muligt at konfigurere.

Det er muligt at se alle detaljer for:



- Motorlinje
- Motorgruppe
- WSK-Link™
- Lokalt input
- Lokalt output
- Vejr
- Strømforsyning
- CAN
- Netværk
- Slots
- Feltbus
- BACnet
- Modbus TCP
- Log in
- Konfigurationsfiler på USB
- System

19 Fjernstyring af MotorControlleren

Det er muligt at fjernbetjene en MotorControlleren fra en PC eller via USB device.

Når MotorControlleren er tilsluttet et standard computernetværk (ethernet), er det muligt at betjene centralen fra en PC med programmet "WMaFlexiSmokeRemote". Centralen betjenes fra PC'en på præcis samme måde, som hvis man stod lige foran centralen.

Hvis MotorControlleren ikke er forbundet til et netværk, kan centralen fjernstyres via USB forbindelsen v.h.a. programmet "WMaFlexiSmokeRemote". Programmet "WMaFlexiSmokeRemote" kan hentes på vores hjemmeside (www.windowmaster.dk) under WCC 310 eller WCC 320.
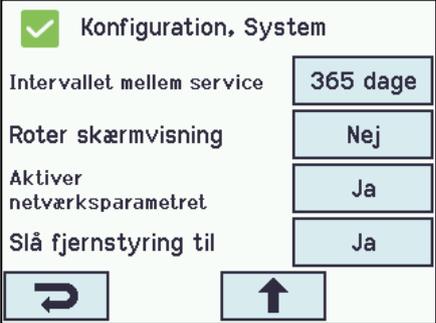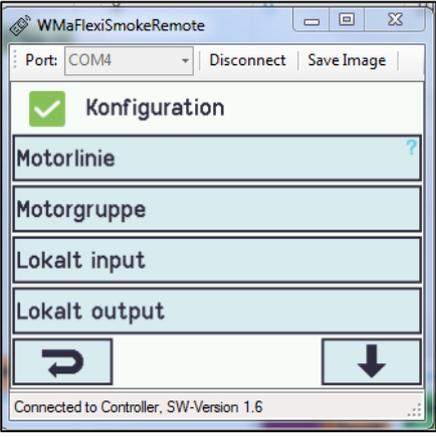
| Fjernstyring skal konfigureres i: | |
|---|--|
|  <p style="text-align: center;">Konfiguration af fjernstyring</p> | <p>For at muliggøre fjernstyring af centralen via "Ethernet" skal dette accepteres under 'Konfiguration' 'System'. USB er altid aktiv.</p> |
|  <p style="text-align: center;">Identificering af IP-adresse</p> | <p>IP-adress for MotorController</p> |
|  <p style="text-align: center;">Skærbillede på PC ved fjernstyring af CompactSmoke™</p> | <p>Start 'WMaFlexiSmokeRemote' programmet på den tilsluttede PC. Indtast IP-adressen og tryk 'Connect'.</p> |

20 Idriftsættelse og prøvekørsel

I tilfælde af fejlmeldinger henvises til kapitel 16 "Hardware fejl".

Vi anbefaler, at MotorControllerens software opdateres ved det årlige kontrol af centralen!

20.1 MotorControlleren fuldt installeret, uden driftsspænding

- Check at alle mekaniske og elektriske komponenter er ubeskadigede.
- Check at alle skrue- og stikforbindelser er skruet fast og/eller sidder fast.
- Kontroller om alle eksterne komponenter er installeret:
 - ±24 volt motorer: Er motorendemodulet isat i den sidste eller eneste motor?

20.2 Med netspænding

Vær opmærksom på Stærkstrømsbekendtgørelsen afs. 6!

Netledningerne sættes på og netspændingen tilsluttes.

20.3 Komforttryk

Se nøje på motorerne, mens de åbner og lukker - der må ikke være hindringer i nogen positioner og motortilslutningsledningerne må hverken være belastet ved træk eller klemning.

Afprøv hvert enkelt komforttryk.

20.4 Vind-/regnmelder

- Åbn motorerne med komforttrykkene.
- Befugt regnsensoren, motorerne lukker helt.
- Mens motorerne kører trykkes på ÅBN-tasten på komforttrykket. Motorerne må hverken åbne eller stoppe.
Undtagelse: hvis der som i punkt 13.2.3.8 er indstillet en manuel overstyring tid (Manuel betj.tid efter auto kommando).

Hvis idriftsættelsen forløb korrekt, monteres MotorControllerens låg og der foretages back-up.

Er idriftsættelsen ikke forløbet korrekt dvs. fejl ved et af testpunkterne, henvises til kapitel 10 "Beskrivelse af kortene"
Om nødvendigt, efterprøves kabelføringen i henhold til kapitel 9 "Tilslutningsplan for WCC 3xx".

21 Vedligehold

Kontrol og vedligeholdelse bør kun udføres af leverandøren af anlægget eller autoriserede fagfolk. Hvis MotorControlleren er en del af et brandventilationssystem skal kontrol og vedligehold dokumenteres ved en kontrolmærkat på MotorControlleren samt i servicebogen.

Rengør MotorControlleren og check, at fastspændingsbolte og tilslutningsklemmer er fastgjort.

Test det samlede anlæg ved en prøvekørsel (se kapitel 19 'Idriftsættelse og prøvekørsel')

Defekt udstyr må kun repareres på vores fabrik, og der må kun anvendes originale reservedele.

Vi anbefaler, at MotorControllerens software opdateres ved det årlige kontrol af MotorControlleren!

Forventet minimum levetid for MotorControlleren er 10 år.

21.1 Serviceaftale

WindowMaster tilbyder serviceaftale for vedligeholdelse af ventilationsanlægget. Kontakt vor serviceafdeling for yderligere information: **Tlf. 45 67 04 32 eller service.dk@windowmaster.com**

21.2 Udskiftning af kort

21.2.1 Udskiftning af WCA 3M4, WCA 3M8 og 3KI kort

- Afbryd for 230 V.
- Afvent at displayet er helt slukket og afmontér så kortet.
- Isæt erstatningskortet.
- Tænd for 230 V.
- Systemet er klar igen efter ca. 2 sekunder.

21.2.2 Udskiftning af 3CP kortet

- Foretag back-up af konfigurationer på USB stick (anbefalet)
- Afbryd for 230 V.
- Afvent at displayet er helt slukket og afmontér så kortet.
- Isæt 3CP erstatningskortet.
- Isæt USB stick'en i det nye kort.
- Tænd for 230 V.
- Load parametre fra USB stick
- Systemet er klar igen efter ca. 2 sekunder.

Hvis 3CP kortet, der skal udskiftes, er helt uden funktion, gå da direkte til pkt. 2.

Hvis der ikke eksisterer en back-up af konfigurationerne, skal disse indtastes manuelt.


Derfor anbefales det at der gemmes en back-up, på usb-stik (anbefalet) når centralen kører, se evt. afsnit 12.11 "Konfigurationsfiler på USB".

21.3 Spændingsfald på vBAT og udskiftning

| | |
|---|---|
|  | <p>Hvis spændingen på vBat falder til under 1,65V, kommer der en vBAT fejl i strømforsyningsmenuen og batteriet skal udskiftes.</p> <p>vBAT type: 1stk lithium CR 1220 3V</p> |
|---|---|

Udskiftning:

1. vBAT batteriet befinder sig på hovedkortet
2. Sluk for 230V strømforsyningen og fjern 20A batteri-sikringen.
3. Fjern plastlåget over hovedkortet ved at skru de 4 skruer ud.
4. Fjern knapcellebatteriet ved f.eks. at stikke en lille skruetrækker ind på den højre side af vBAT. Pres mod venstre og løft.
5. Isæt et nyt batteri med plussiden opad, skub det ind fra venstre og tryk ned. Skru plastlåget på igen.
6. Tilslut alle strømforsyningskilder.
7. Login ind og gå til "Se alle detaljer" – "System" og indstil tid og dato.

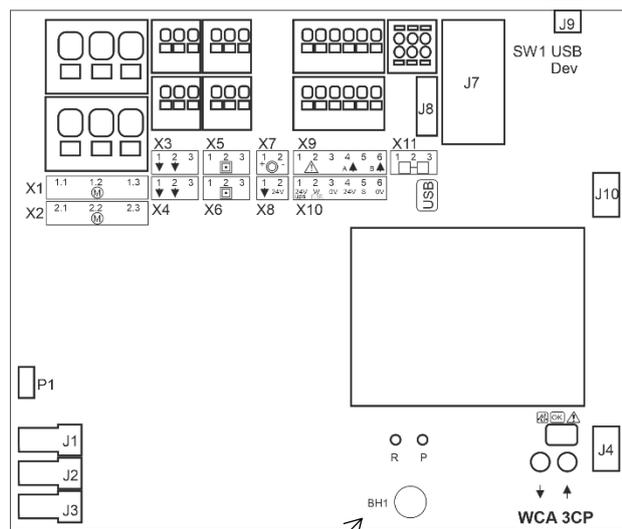

Placering af vBAT

22 Komponenterklæring

MotorControlleren er fremstillet og testet i henhold til de europæiske retningslinjer.

Det samlede system må først tages i brug, når der er udfærdiget en overensstemmelseserklæring for det samlede system.

CE-erklæringen er vedlagt centralen som separate dokumenter.