



CompactSmoke™ WSC 106 MH S AR RWA-Kompaktzentrale 6A



Natürliche
Lüftung



Rauch & Wärme-
abzug gemäß
EN 12101

230V

Betriebs-
spannung

MAX
6A

Maximaler
Motorstrom



Mit MotorLink®

Anwendungsbereich

- für RWA- und tägliche Lüftung
- 1 RWA-Gruppe / 1 Lüftungsgruppe
- 6A Zentrale
- Anschluss von 24 VDC Standardantrieben, MotorLink® Antrieben oder Druckgaserzeuger
- Konfiguration über DIP-Schalter
- weniger Verkabelungsaufwand durch Bustechnologie
- niedriger Stromverbrauch
- Metallgehäuse

Die RWA-Kompaktzentrale ist für die Ansteuerung von 24 VDC Standardantrieben, intelligenten MotorLink® Antrieben oder Druckgaserzeuger in der Funktion Rauchabzug und täglicher Lüftung geeignet.

Die Zentrale eignet sich für kleinere bis mittelgroße Gebäudeteile, z.B. Treppenhäuser.

RWA-Gruppen / RWA-Bedienstellen

RWA-Bedienstellen der Serie WSK 5xx müssen in Verbindung mit der WSC 106 verwendet werden.

Bis zu 10 RWA-Bedienstellen vom Typ WSK 5xx können an der Zentrale angeschlossen werden.

Sollen Lüftungstaster und Rauchmelder direkt an eine RWA-Bedienstelle angeschlossen werden, kann die RWA-Bedienstelle Typ WSK 501 oder WSK 502 hierfür verwendet werden. Es darf nur ein WSK 501 oder WSK 502 an die WSC 106 angeschlossen werden.

Die restlichen Bedienstellen (bis zu 9) müssen vom Typ WSK 503 oder 504 sein.

Leistungsmerkmale

- CE gekennzeichnet gemäß EN 12101-10
- automatische Hubbegrenzung und / oder Öffnungsdauer von Flügeln und Klappen während der Lüftungsfunktion ohne Zusatzmodule
- BMA-Auslösung durch potenzialfreien Kontakt ohne Zusatzmodule
- Konfiguration über 8 DIP-Schalter
- max. Ausgangsspannung 24 VDC @ 230 VAC
- Störungsmeldung über Diagnose-LEDs
- einfache Installation – weniger Verkabelungsaufwand

Automatische Rückstellung

Die Zentrale wird automatisch zurückgesetzt, nachdem das Signal eines Rauchmelders oder einer Brandmelderanlage deaktiviert wurde.

Die Funktion kann über einen DIP-Schalter deaktiviert werden.

Verkabelung

Die Zentrale verwendet für die gesamte Verkabelung der RWA-Bedienstellen, Rauchmelder und Lüftungstaster eine Bus-Technologie. Dadurch wird im Vergleich zu anderen RWA-Zentralen Typen der Verkabelungsaufwand deutlich reduziert.

Die Zentrale hat 1 Eingang für einen Rauchmelder oder Wärmedifferenzialmelder, 1 Eingang für RWA-Bedienstellen (max. 10 RWA-Bedienstellen) und 1 Eingang für Lüftungstaster (Anzahl unbegrenzt).

Bedienstellen Typ WSK 503 oder WSK 504 werden verwendet, wenn die automatische Melder am Rauchmeldereingang der Zentrale angeschlossen wird.

Wenn die Rauchmelder an der RWA-Bedienstelle angeschlossen werden sollen, werden die RWA-Bedienstellen WSK 501 oder WSK 502 verwendet (siehe Beispiele).

Leitungsüberwachung bei Antrieben


Antriebe mit MotorLink® werden über die Datenkommunikation überwacht.

Bei 24 VDC Standard Antrieben sowie Fremdantrieben werden WSA 514 für eine Leitungsüberwachung verwendet.

Notstromversorgung

Eingebaute Notstromversorgung für RWA für min. 72 Stunden (Akkus werden mitgeliefert)

Leitungsführung mit WSC 106

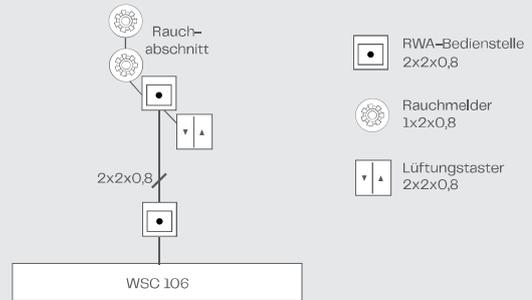

Aufbau der Zentrale

Die Zentrale umfasst eine Stromversorgungseinheit WCA 1P2 (6A), eine Hauptkarte WCA 1SS sowie zwei Notstromakkus.

Die Karte umfasst:


- 1 Motorlinie für 24 VDC Standard Antriebe, MotorLink® Antriebe oder Druckgaserzeuger
 - 1 Eingang für Lüftungstaster
 - 1 Eingang für RWA-Bedienstellen
 - 1 Eingang für Rauchmelder / Wärmedifferenzialmelder
 - Ausgang für Weiterleitung von Alarmsignalen
 - Ausgang für Weiterleitung einer Störungsmeldung
 - Eingang für Wind-/Regensensor (WLA 330 oder WLA 331)
 - Anschluss für USB Geräte
 - 8 DIP-Schalter für eine einfache Konfiguration
- Für Informationen zum Anschluss – Bitte in die Anleitung sehen.

Systembeispiel

Die Lüftungstaster und Rauchmelder sind direkt an den RWA-Bedienstelle in der RWA-Gruppe angeschlossen. Dadurch wird die Verkabelung im dem Gebäude erheblich reduziert.

Zusätzlich ist ein Wind-/Regensensor angeschlossen, damit die Fenster im Lüftungsfall bei starkem Wind und/oder Regen schließen.

Die BMZ-Anlage wird an die RWA-Zentrale angeschlossen.

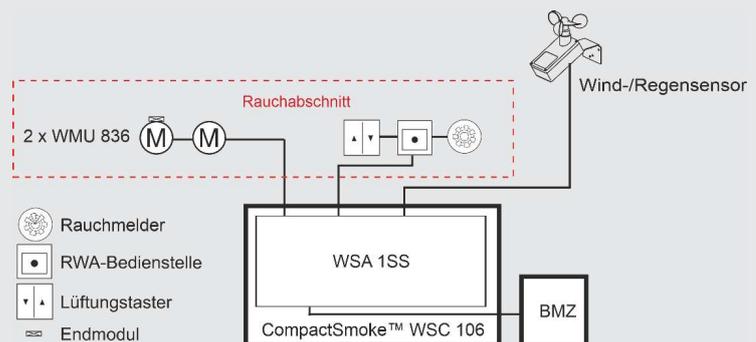

Konfiguration / DIP-Schalter

Der RWA-Zentrale enthält DIP-Schalter zur Konfiguration.

Die Werkseinstellung für alle DIP-Schalter ist OFF.

DIP-Schalter		
Schalter	Beschreibung	ON / OFF Funktion
1	Keine 230V: Fensterposition unverändert	ON: Keine Positionsänderung bei Netzausfall. OFF: Die Fenster schliessen bei Netzausfall.
2	Totmann „AUF“ / „ZU“ (nur Lüftung)	ON: Die Lüftungsklappen fahren nur solange, wie die Lüftungstaste gedrückt wird. OFF: Die Lüftungsklappen öffnen/schliessen komplett, wenn die Lüftungstaste einmal gedrückt wird (Selbsthaltung).
3	VdS Nachtriggerung bei Alarm	ON: Bei Alarm werden gemäss VdS 2581, die Lüftungsklappen 30min. lang kurz geschlossen und wieder geöffnet, Intervallzeit: 2 Minuten. OFF: Normaler Alarm
4	Die Zentrale wird automatisch zurückgesetzt nachdem das Alarmsignal an X6 deaktiviert worden ist.	ON: Nachdem der Alarm ausgelöst wurde, muss die Zentrale manuell zurückgesetzt werden. OFF: Die Zentrale wird nach der Deaktivierung des Alarms automatisch zurückgesetzt.
5	Die Fenster öffnen / schliessen sich im Falle eines Brandes	ON: Die Fenster schliessen sich im Falle eines Brandes. OFF: Die Fenster öffnen sich im Falle eines Brandes
6	Die Fensteröffnung ist begrenzt	ON: Die Fensteröffnung ist während der Komfortlüftung auf 30% begrenzt OFF: Die Fenster werden während der Komfortlüftung zu 100% geöffnet
7	Die Fensteröffnung ist zeitlich begrenzt	ON: Während der Komfortlüftung werden die Fenster nach 30 Minuten automatisch geschlossen OFF: Die Fenster werden bei Komfortlüftung nicht automatisch geschlossen
8	Druckgaserzeuger ist angeschlossen	ON: Ein Druckgaserzeuger ist angeschlossen. OFF: Fensterantriebe sind angeschlossen.

Werkseinstellung ist OFF

Maximale Anzahl von Antrieben pro Zentrale

Die Tabellen zeigen die maximale Antriebsanzahl, die pro Zentrale angeschlossen werden können. Die Anzahl ist abhängig von den Antriebstypen. Die Gesamtstromaufnahme aller angeschlossenen Antriebe darf 6A nicht überschreiten.

	24 VDC Antriebe	MotorLink® Antriebe ¹⁾
WMU 831 / 851 / 861-1	6	4
WMU 831 / 851 / 861-2	6	2
WMU 831 / 851 / 861-3	6	3
WMU 831 / 851 / 861-4	4	4
WMU 836-1	6	4
WMU 836-2	6	2
WMU 836-3	6	3
WMU 836-4	4	4
WMU 842 / 852 / 862 / 882-1	3	3
WMU 842 / 852 / 862 / 882-2	2	2
WMU 842 / 852 / 862 / 882-3	3	3
WMU 863 / 883-1	2	2
WMU 863 / 883-2	2	2
WMU 864 / 884-1	1	1
WMU 885 / 895-1	1	1

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Fortsetzung		
	24 VDC Antriebe	MotorLink® Antriebe ¹⁾
WMX 503 / 504 / 523 / 526-1	12	4
WMX 503 / 504 / 523 / 526-2	12	2
WMX 503 / 504 / 523 / 526-3	12	3
WMX 503 / 504 / 523 / 526-4	12	4
WMX 803 / 804 / 813 / 814 / 823 / 826-1	6	4
WMX 803 / 804 / 813 / 814 / 823 / 826-2	6	2
WMX 803 / 804 / 813 / 814 / 823 / 826-3	6	3
WMX 803 / 804 / 813 / 814 / 823 / 826-4	4	4
WMD 820-1	6	4
WMD 820-2	6	2
WMD 820-3	6	3
WMD 820-4	4	4
WMS 306 / 309-1	6	4
WMS 306 / 309-2	6	2
WMS 306 / 309-3	6	3
WMS 306 / 309-4	4	4
WMS 409 xxxx 01	3	0
WMS 409-1	3	3
WMS 409-2	2	2
WMS 409-3	3	3
WML 820 / 825	6	0
WML 860-1	6	4
WML 860-2	6	2
WML 860-3	6	3
WML 860-4	4	4
WMB 801 / 802 ²⁾	Antriebe mit max. 6A am Verriegelungsantrieben anschließen	
WMB 811 / 812 / 815 / 816 / 817 / 818 ²⁺³⁾	6	4

¹⁾ MotorLink Antriebe müssen vom gleichen Typ und mit der gleichen Konfiguration sein

²⁾ Der maximale Gesamtstrom der MotorLinie ist zu beachten

³⁾ Bei 2 Verriegelungsantrieben an der MotorLinie, müssen jeweils 1 x WMB 811 und 1 x WMB 812, 1 x WMB 815 und 1 WMB 816 oder 1 x WMB 817 und 1 x WMB 818 verwendet werden

Motortyp / Anzahl Geschwindigkeiten

Die RWA-Zentrale verfügt über zwei unterschiedliche Fensterantriebsgeschwindigkeiten. Diese sind abhängig vom angeschlossenen Motortyp.

Antriebstyp / Anzahl von Geschwindigkeiten:

- 24 VDC Standardantriebe – 1 Geschwindigkeit (RWA)
- MotorLink® Antriebe – 2 Geschwindigkeiten (RWA / manuelle Steuerung)

Geschwindigkeitstypen:

- manuelle gesteuerte Geschwindigkeit – die Antriebe fahren langsamer.
- RWA und Sicherheit gesteuerte Geschwindigkeit – die Antriebe fahren am schnellsten. RWA-Geschwindigkeit hat immer Vorrang.

Maximale Anzahl von Druckgaserzeuger pro Zentrale

Maximal 12 Druckgaserzeuger können an die RWA-Zentrale angeschlossen werden.

Technische Daten		
Ausgangsstrom (nominal)	6A	
Motorlinie RWA-Gruppe	1 Motorlinie (die Linie kann entweder 24 VDC Standard Motorlinie oder MotorLink® Motorlinie sein) in 1 Lüftungsgruppe und 1 RWA-Gruppe	
Primärspannung	230 VAC, 50Hz (85-264 VAC, 47-63Hz)	
Sekundärtriebsspannung	Nominalspannung Leerlaufspannung bei 230 VAC (keine Last) Restwelligkeit (Volllast)	24 VDC (±15%) 24 VDC @ 20°C 150mVss
AUX	24 VDC, 500mA	
Stromverbrauch	Min Konfig. 1,9W ¹ . Max. Konfig. 3,4 ² . Bei Volllast 170W ³ 1) Min. Konfig. Leerlauf: 1 x RWA-Bedienstelle WSK 501 und 1 Rauchmelder WSA 311, alle Komponenten sind angeschlossen aber keine Motoren laufen 2) Max. Konfig. Leerlauf: 1 x RWA-Bedienstelle WSK 501, 9 x RWA-Bedienstellen WSK 503, 10 x Rauchmelder WSA 311, und 1 x Regensensor WLA 330, alle Komponenten sind angeschlossen aber keine Motoren laufen 3) Bei Volllast: 1 x RWA-Bedienstelle WSK 501, 9 x RWA-Bedienstelle WSK 503 und 10 x Rauchmelder WSA 311 in Alarm. Motorausgang und AUX mit Volllast.	
Leckstrom	max. 0,75mA @ 240 VAC	
Einschaltstrom auf Primärseite	60A / 230 VAC Maximal 4 x WSC 106 pro 10A Versorgungsgruppe. Leitungsschalter „C“ Charakteristik.	
Umgebungsbedingungen	-5°C bis +40°C, max. 95% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)	
Notstromversorgung	>72 Stunden gemäß EN12101-10	
Einschaltdauer	ED 40% (4 Min. pro 10 Min.)	
Leitungsanschluss	Motorleitung: Litze max 6mm ² , massiv max 10mm ² Andere Komponenten: min 0,2mm ² / max. 1,5mm ²	
Größe / Gewicht	300 x 300 x 120mm (HxBxT), 4,3kg ohne Akkus / 7kg mit Akkus (2xWSA 003)	
Material	Metallgehäuse für Aufputzmontage	
Farbe	grau (RAL 7035)	
IP-Schutzart	IP54	
Zertifizierung	CE gekennzeichnet gemäß EN 12101-10	
Lieferumfang	CompactSmoke™ RWA-Zentrale. Folgendes Zubehör wird mitgeliefert: 1 x WSA 514 Motor-Endmodul, 7 x 10kΩ-Widerstände und Notstromakku, 2 Stück Typ WSA 003	
Vorbehalt	Technische Änderungen vorbehalten.	

CompactSmoke™ WSC 106 MH S AR

RWA-Kompaktzentral 6A

Ausführungsvarianten	Artikel.-Nr.
RWA-Zentrale 6A, 1 RWA-Gruppe / 1 Lüftungsgruppe, 1 Lüftungstastereingang, 2 Notstromakkus WSA 003	WSC 106 MH S AR 0101
Zubehör	Artikel.-Nr.
RWA-Bedienstelle mit akustischem Signal, Kunststoffgehäuse. Mit Datenkommunikation und Anschlussmöglichkeit für Lüftungstaster und Rauchmelder. Nur eine Bedienstelle pro Zentrale. Gehäusefarbe = x: Rot = 1, Gelb = 2, Grau = 3, Orange = 5	WSK 501 000x
RWA-Bedienstelle mit akustischem Signal, Metallgehäuse. Mit Datenkommunikation und Anschlussmöglichkeit für Lüftungstaster und Rauchmelder. Nur eine Bedienstelle pro Zentrale. Gehäusefarbe = x: Gelb = 2, Grau = 3, Orange = 5	WSK 502 000x
RWA-Bedienstelle mit akustischem Signal, Kunststoffgehäuse. Mit Datenkommunikation. Ohne Anschlussmöglichkeit für Lüftungstaster und Rauchmelder. Max. 10 Bedienstellen pro Zentrale. Gehäusefarbe = x: Rot = 1, Gelb = 2, Grau = 3, Orange = 5	WSK 503 000x
RWA-Bedienstelle mit akustischem Signal, Metallgehäuse. Mit Datenkommunikation. Ohne Anschlussmöglichkeit für Lüftungstaster und Rauchmelder. Max. 10 Bedienstellen pro Zentrale. Gehäusefarbe = x: Gelb = 2, Grau = 3, Orange = 5	WSK 504 000x
Feuerwehrschafter - Reset	WSK 510
Rauchmelder	WSA 311
Wärmedifferenzialmelder	WSA 310
Regensensor	WLA 331
Wind- /und Regensensor	WLA 330
Endmodul Antrieb	WSA 514
10kΩ Widerständen für Leitungsüberwachung, 10 Stück	WSA 501
Kabelverschraubungen	WSA 133
Leitung für RWA – Weitere Information hierzu finden Sie im Produktblatt „WLL 8xx“.	WLL 8xx
Lüftungstaster für eine Motorgruppe	WSK 100 1161